ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

# СЕРИЯ 3.900.1-10

# КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ВЫПУСК 1-1

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПЛОСКИЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

24394 — 02

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

# СЕРИЯ 3.900.1-10

## КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ВЫПУСК 1-1

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПЛОСКИЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


РАЗРАБОТАНЫ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР

ЗАМ ДИРЕКТОРА ИН-ТА В В.ГРАНЕВ

ЗАВ ОТДЕЛОМ В Т ИЛЬИН

ГЛ ИНЖ ПРОЕКТА А П ЧЕРНОМАЗ

С УЧАСТИЕМ НИИЖБА

ЗАМ ДИРЕКТОРА ИН-ТА Т И МАМЕДОВ

И.О ЗАВ ЛАБОРАТОРИЕЙ Ф А ИССЕРС

СТ НАУЧ СОТРУДНИК С И ДОКУДОВСКИЙ



УТВЕРЖДЕНЫ

ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР

ПИСЬМО ОТ 29 03 90 № 515-289

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

С 01.10 90 ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ПРИКАЗ ОТ 29 03 90 № 49

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 3.900.1-10.1-1-ПЗ | Пояснительная записка | 2 |
| 3.900.1-10.1-1-1 | Панель стеновая ПС1-24-Б... | 6 |
| 3.900.1-10.1-1-2 | Панель стеновая ПС1-30-Б... | 8 |
| 3.900.1-10.1-1-3 | Панель стеновая ПС1-36-Б... | 10 |
| 3.900.1-10.1-1-4 | Панель стеновая ПС2-36-Б... | 13 |
| 3.900.1-10.1-1-5 | Панель стеновая ПС1-42-Б... | 16 |
| 3.900.1-10.1-1-6 | Панель стеновая ПС1-48-Б... | 19 |
| 3.900.1-10.1-1-7 | Панель стеновая ПС2-48-Б... | 22 |
| 3.900.1-10.1-1-8 | Панель стеновая ПС1-54-Б... | 25 |
| 3.900.1-10.1-1-9 | Панель стеновая ПС1-60-Б... | 28 |
| 3.900.1-10.1-1-10 | Панель стеновая ПС2-24-К... | 31 |
| 3.900.1-10.1-1-11 | Панель стеновая ПС2-24-К... У | 33 |
| 3.900.1-10.1-1-12 | Панель стеновая ПС2-30-К... | 35 |
| 3.900.1-10.1-1-13 | Панель стеновая ПС2-30-К... У | 37 |
| 3.900.1-10.1-1-14 | Панель стеновая ПС2-36-К... | 39 |
| 3.900.1-10.1-1-15 | Панель стеновая ПС2-36-К... У | 41 |
| 3.900.1-10.1-1-16 | Панель стеновая ПС2-42-К... | 43 |
| 3.900.1-10.1-1-17 | Панель стеновая ПС2-42-К... У | 45 |
| 3.900.1-10.1-1-18 | Панель стеновая ПС2-48-К... | 48 |
| 3.900.1-10.1-1-19 | Панель стеновая ПС2-48-К... У | 51 |
| 3.900.1-10.1-1-20 | Панель стеновая ПС2-54-К... | 54 |
| 3.900.1-10.1-1-21 | Панель стеновая ПС2-54-К... У | 56 |
| 3.900.1-10.1-1-22 | Панель стеновая ПС2-60-К... | 59 |
| 3.900.1-10.1-1-23 | Панель стеновая ПС2-60-К... У | 62 |
| 3.900.1-10.1-1-24 | Панель стеновая ПС... Узлы | 65 |
| 3.900.1-10.1-1-РС | Ведомость расхода стали | 70 |


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Черномаз | | 3.900.1-10.1-1 | |
| Чертил | Антюфеева | | | |
| Провер. | Гыббасова | | | |
| | | | Содержание | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Н.контр. | Черномаз | | | ЦНИИПРОМЗДАНИЙ |

1. Выпуск 1-1 серии 3.900.1-10 содержит рабочие чертежи плоских стеновых панелей для прямоугольных емкостных сооружений водоснабжения и канализации высотой от 2.4 до 6,0м через 0,6м (см. таблицу).

2. Панели по настоящим рабочим чертежам должны изготавливаться в соответствии с техническими условиями, изложенными в выпуске 1-2.

3. Для изготовления панелей следует использовать металлические опалубочные формы по проекту ПИ-1 (190000, Ленинград, Майорова, 1/12) и распространяемые ЛенЦНТИ (191011, Ленинград, Садовая, 2)

Для всей номенклатуры панелей предусмотрено четыре опалубочных формы

1-для панелей высотой 2,4 и 3,0 м

2-для панелей высотой 3,6м

3-для панелей высотой 4,2м и 4,8 м

4-для панелей высотой 5,4м и 6,0м.

Могут быть применены также существующие формы для панелей по серии 3.900-3, так как размеры панелей по настоящей и ранее действующим сериям одинаковы, а изменения касаются в основном их бетонирования, а именно:

-изменена ориентация панелей при бетонировании (сторона панелей, контактирующая с водой, при бетонировании обращена к поддону);

-изменен угол наклона вута (скоса)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Черномаз | | 3.900.1-10.1-1-ПЗ | |
| Чертил | Антюфеева | | | |
| Провер. | Гыббасова | | | |
| | | | Пояснительная записка | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4 |
| Н.контр. | Черномаз | | | ЦНИИПРОМЗДАНИЙ |

Основные размеры стеновых панелей

| | Марка | Размеры H | Размеры a | Объем бетона, м³ | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|
| 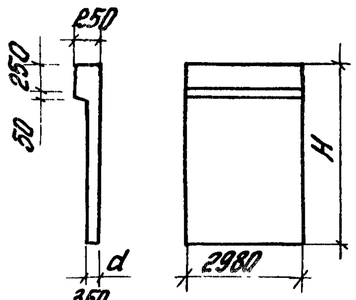 | ПС1-24-Б... | 2400 | 140 | 1,08 | 2,7 |
| | ПС1-30-Б... | 3000 | 140 | 1,33 | 3,3 |
| 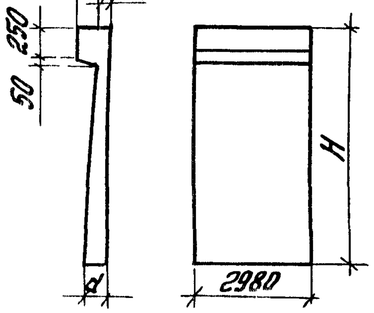 | ПС1-36-Б... | 3600 | 180 | 1,86 | 4,7 |
| | ПС1-42-Б... | 4200 | 230 | 2,45 | 6,1 |
| | ПС1-48-Б... | 4800 | 240 | 2,85 | 7,1 |
| | ПС1-54-Б... | 5400 | 300 | 3,66 | 9,2 |
| | ПС1-60-Б... | 6000 | 320 | 4,23 | 10,6 |
| 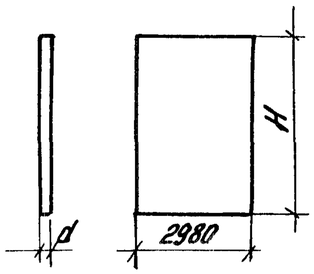 | ПС2-24-К.. | 2400 | 140 | 0,99 | 2,5 |
| | ПС2-30-К... | 3000 | 140 | 1,24 | 3,1 |
| 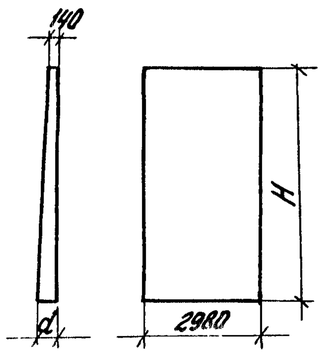 | ПС2-36-К... | 3600 | 180 | 1,70 | 4,3 |
| | ПС2-36-Б... | 3600 | 180 | 1,70 | 4,3 |
| | ПС2-42-К... | 4200 | 230 | 2,29 | 5,7 |
| | ПС2-48-К... | 4800 | 240 | 2,69 | 6,7 |
| | ПС2-48-Б... | 4800 | 240 | 2,69 | 6,7 |
| | ПС2-54-К... | 5400 | 300 | 3,50 | 8,8 |
| | ПС2-60-К... | 6000 | 320 | 4,07 | 10,2 |

обвязочной балки панелей типа ПС1;

-унифицированы и приняты единые размеры ниш для закладных изделий.

3.1. При использовании имеющихся форм панелей по серии 3.900-3, панели типа ПС2 допускается бетонировать без всякого изменения форм.

Для изготовления в существующих формах панелей типа ПС1 они должны быть дополнены по рекомендациям института ПИ1 насадкой, обеспечивающей формование обвязочной балки, обращенной вверх, с изменением угла наклона торцевых граней форм. При использовании существующих форм должен применяться комплект не унифицированных каркасов КР6 и КР7, размеры которых соответствуют гнездам этих форм (см. документ 3.900.1-10.1-2-16)

3.2. В исключительных случаях, при обязательном согласовании с проектной организацией, допускается бетонирование панелей ПС1 в существующих формах без переналадки обвязочной балкой, обращенной вниз. При этом необходимо обеспечить:

-соответствующую ориентацию арматурных сеток и каркасов, учитывая, что обвязочная балка в сооружении всегда обращена наружу, в сторону грунта;

-установленное техническими условиями качество бетонной поверхности, обращенной к воде;

-изменения конструкции каркасов КП в связи с другим уклоном бута обвязочной балки;

4 Армирование панелей предусмотрено плоскими арматурными сетками по ГОСТ 23279-85 и

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

плоскими арматурными каркасами. Пространственные каркасы используются только для обвязочной балки панелей типа ПС1. Рабочие чертежи арматурных изделий приведены в выпуске 1-2.

5. Сборка арматурных изделий в пространственный каркас предусмотрена непосредственно в опалубочной форме. Для фиксации арматурных изделий в проектном положении предусмотрены плоские арматурные каркасы и фиксаторы из цементно-песчаного раствора или пластмассовые фиксаторы. Применение стальных фиксаторов, выходящих на поверхность изделий, не допускается. Проектное положение закладных изделий должно обеспечиваться предусмотренными в формах фиксаторами-шпырями.

6. Расположение закладных изделий по высоте панелей должно соответствовать рабочим чертежам. По согласованию с заказчиком допускается при ограниченном объеме производства изготавливать панели с нишами, не имеющими закладных изделий. Количество ниш, не имеющих закладных изделий, не должно превышать двух пар с каждой стороны панели.

7. Получение гладких поверхностей панелей необходимого качества, предусмотренного техническими условиями, может быть достигнуто применением смазок форм ОПЛ-С и ЖК-С, разработанных ВНИИжелезобетоном (111524. Москва Плеханова, 7)

При использовании опалубочных форм панелей по отмененной серии 3.900-3 без переналадки, т.е. когда обвязочная балка обращена в сторону поддона, допускается гладкую поверхность, обращенную в сооружении к воде, получать путем механической затирки дисковыми машинами до термо-влажностной обработки. В этом случае необходимо обеспечить соответствующую ориентацию арматуры панелей.




1-1



Прокладки

Схема складирования и подъема панелей

в. Подъем стеновых панелей в горизонтальном положении предусмотрен за три петли.

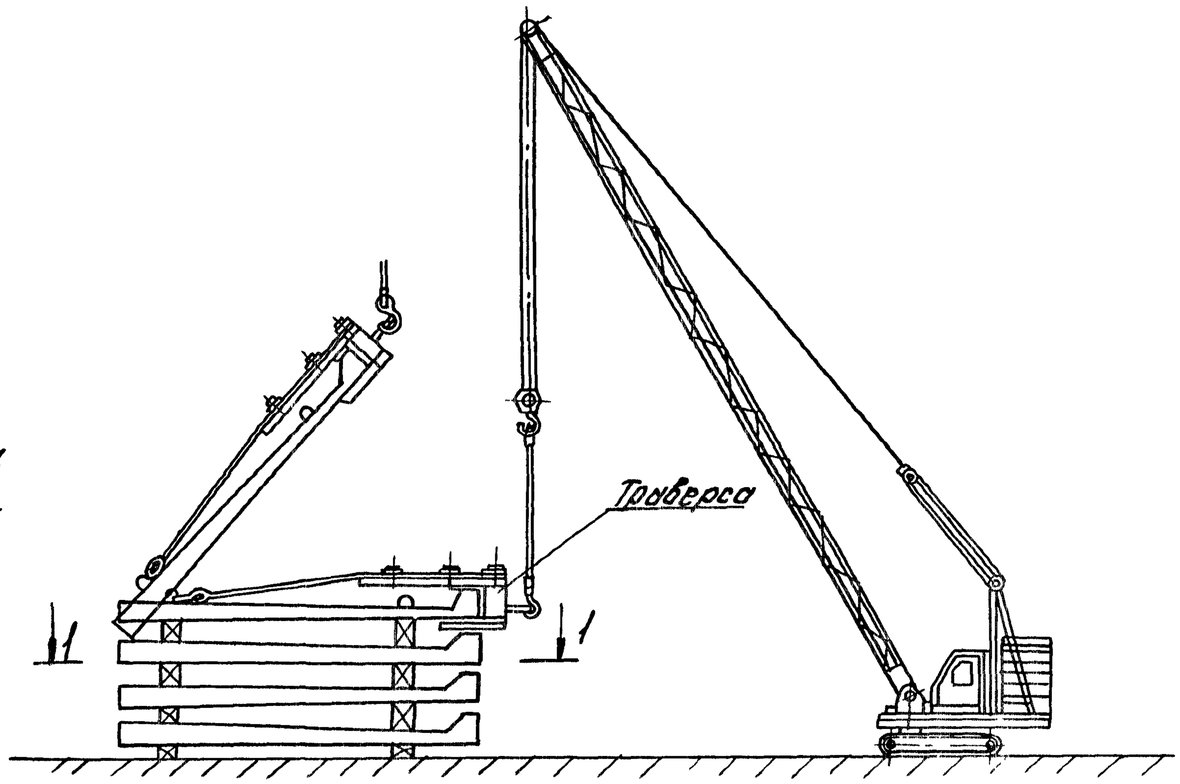При складировании и транспортировании панели должны устанавливаться на четыре деревянные прокладки, расположенные в местах строповочных петель одна над другой строго по вертикали

9 Перекантовка панелей из горизонтального положения в вертикальное и их монтаж предусмотрен за две нижние строповочные петли при помощи специальной траверсы Рабочие чертежи траверсы и технология монтажа панелей разработаны и распространяются ЦНИИпромзданий.
(127238, Москва. Дмитровское шоссе, 46)

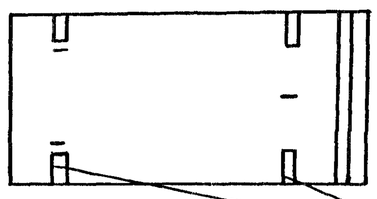

Траверса для монтажа панелей.
(Заявка на изобретение N4724562/11 Положительное решение от 6.03.90г.)

1-1




2-2

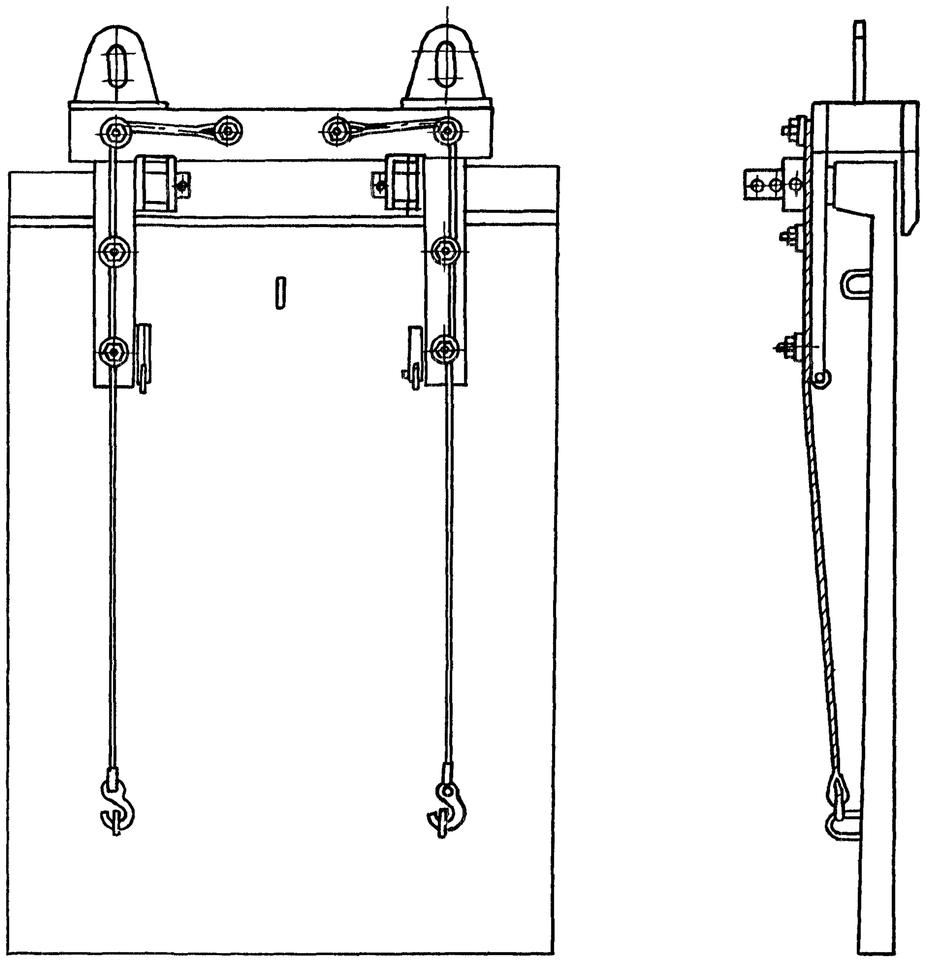


3-3

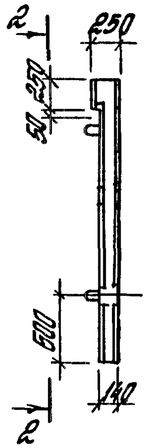


4-4

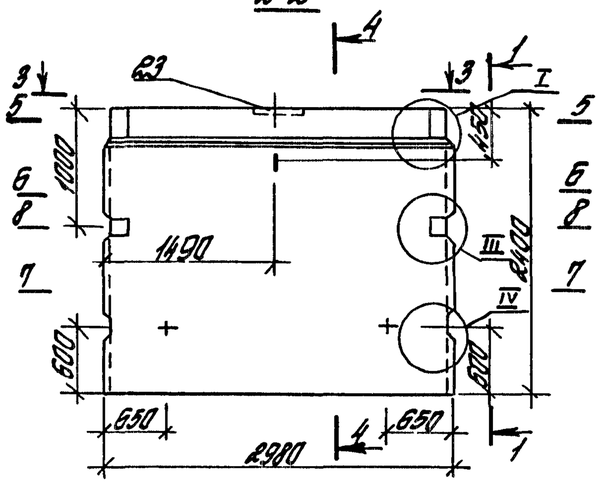


5-5

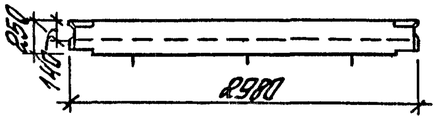


6-6

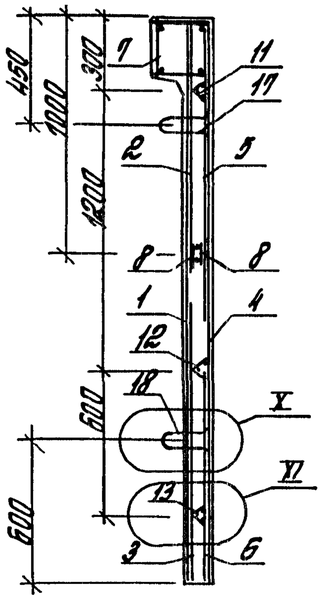


7-7

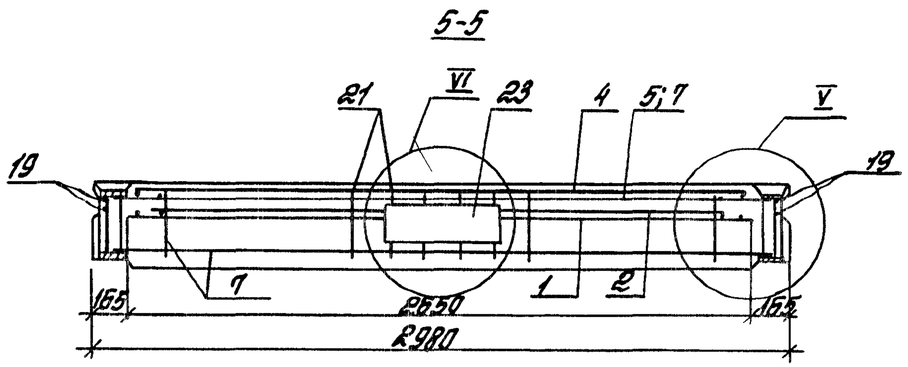


8-8

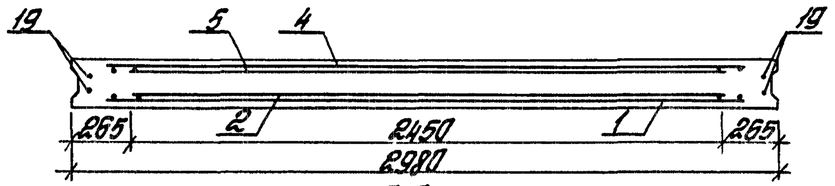


1. Узлы см. 3.900.1-10.1-1-24
2. Спецификацию см. лист 2
3. Сетки поз. 1...6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели.
4. Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм.

| | | |
|---|---|---|
| Разраб. | Шишкина | |
| Чертил. | Антипеева | |
| Проверил | Чернамаз | |
| Н.контр. | Чернамаз | |

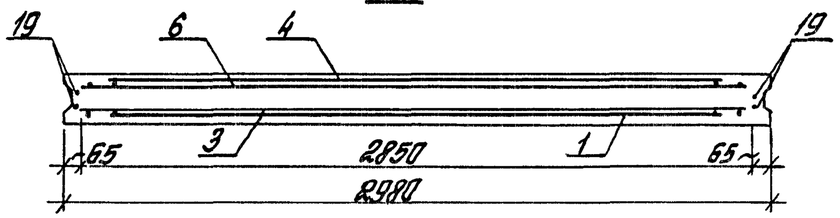3.900.1-10.1-1-1

Панель стеновая ПС 1-24-6...
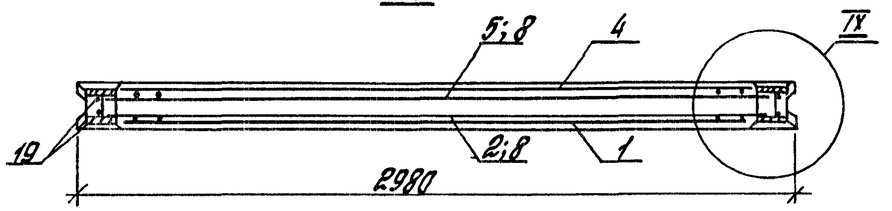
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С4 – 24.26 – 6 | 1 | 3.900.1-10.1-2 – 3 | 98,73 |
| | 2 | — | — | — | |
| | 3 | С5-9.28-6 | 1 | –3 | |
| | 4 | С4-24.26-6 | 1 | –3 | |
| | 5 | — | — | — | |
| | 6 | С5-9.28-6 | 1 | –3 | |
| | 7 | Каркас КП1-8.10 | 1 | –15 | |
| | 8 | КР1-10а | 2 | –9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | –12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | –12 | |
| | 13 | КР5-2 | 1 | –12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-10 | 1 | –13 | |
| | 18 | МН1-10 | 2 | –13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф5 AIII ℓ=2350, 0,52кг | 4 | Без. черт. | |
| | 21 | Сетка С13-7.8-6 | 1 | 3.900.1-10.1-2 –8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН14-14 | 1 | –14 | |
| Г1П | Поз. | 1÷8; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | | | 67,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Г2 | Поз. | 1; 2; 4÷8; 11÷13; 17÷19; 21÷23 по „Г" | | | 83,04 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2 – 3 | |
| | | | | | |
| Г2П | Поз | 1,2; 4÷8; 11÷13; 17÷19; по „Г" | | | 72,06 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2 – 3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Г3 | Поз | 1;2;4÷6,8; 11÷13; 17÷19; 21÷23 по „Г1" | | | 88,22 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2 – 3 | |
| | 7 | Каркас КП1-10.10 | 1 | –15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г3П | Поз. | 1;2;4÷6;8; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | | | 75,96 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2 – 3 | |
| | 7 | Каркас КП1-8.10 | 1 | –15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| В1 | Поз. | 1÷6; 8; 11÷13; 17÷19; 21; 23 по „Г1" | | | 80,01 |
| | 7 | Каркас КП1-10.10 | 1 | 3900 1-10 1-2 – 15 | |
| | | | | | |
| В1П | Поз. | 1-6; 8; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | | | 69,03 |
| | 7 | Каркас КП1 – 10 10 | 1 | 3.900.1-10 1-2 – 15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| В2 | Поз. | 1; 4; 5; 8; 11÷13; 17÷19; 21,23 по „Г" | | | 98,27 |
| | 2 | Сетка С1-21.24-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2 – 1 | |
| | 3 | — | — | — | |
| | 6 | С5-12.28-10 | 1 | –3 | |
| | 7 | Каркас КП1-10.12 | 1 | –15 | |
| В2П | Поз. | 1; 4; 5; 8; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | | | 85,73 |
| | 2 | Сетка С1-21.24-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2 – 1 | |
| | 3 | — | — | — | |
| | 6 | С5-12.28-10 | 1 | –3 | |
| | 7 | Каркас КП1-10.10 | 1 | –15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Бетон класса В15, 1,08 м³
Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82
Масса панели 2,7т
Технические условия см. 3.900.1-10.1-3-ТУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1-1




2-2




3-3

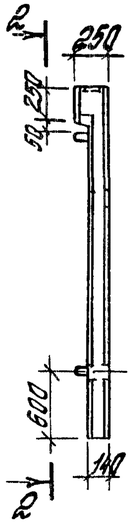


4-4

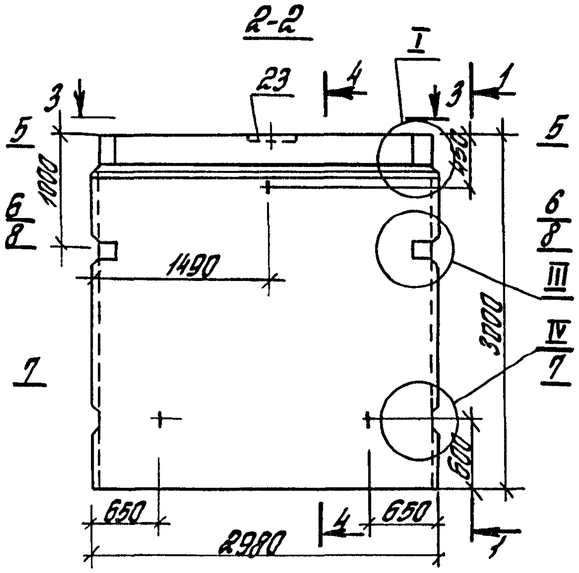


5-5

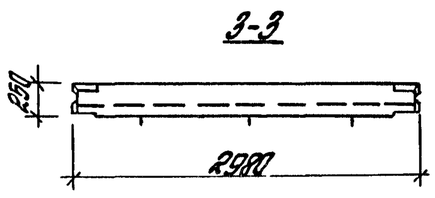


6-6

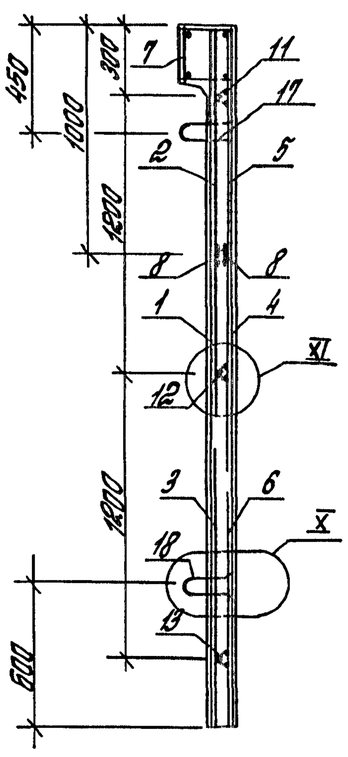


7-7

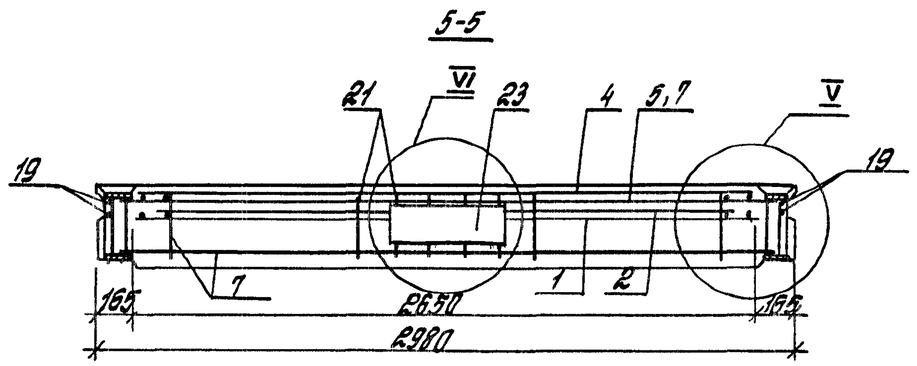


8-8

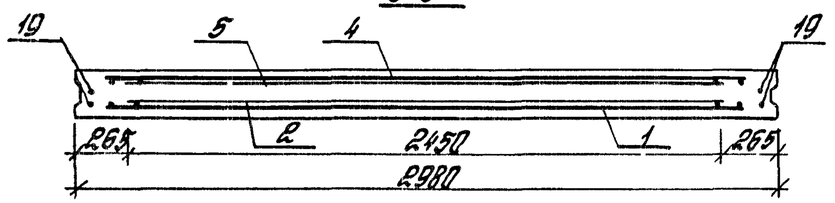


1 Узлы см 3.900.1-10.1-1-24
2 Спецификацию см лист 2
3 Сетки поз. 1...6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб | Шишкина | | 3.900.1-10.1-1-2 | | |
| Чертил | Антонтеева | | | | |
| Провер | Чернамаз | | Панель стеновая ПС1-30-Б | Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 2 |
| | | | | ЦНИИПРОМЗДАНИЙ | |
| Н.контр | Чернамаз | | | | |

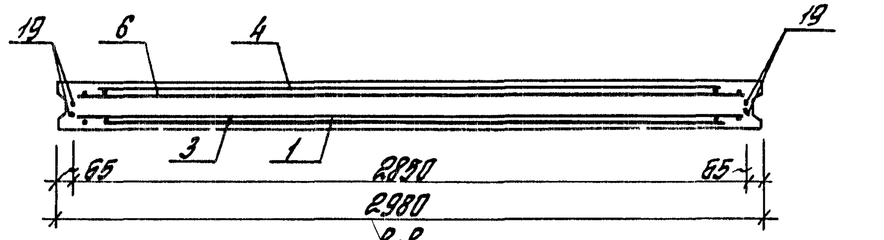Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С4-30.26-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | 98,75 |
| | 2 | — | — | — | |
| | 3 | С5-9.28-6 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-30.26-6 | 1 | -3 | |
| | 5 | — | — | — | |
| | 6 | С5-9.28-8 | 1 | -3 | |
| | 7 | Каркас КП1-8.12 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-100 | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН-12 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-12 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ø8 AIII, ℓ=2950; 1,17кг | 4 | без черт. | |
| | 21 | Сетка С15-7,8-6 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН-14 | 1 | -14 | |
| Г1П | Поз. | 1÷6; 8; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | | | 86,21 |
| | 7 | Каркас КП1-8.10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-15 | |
| Г2 | Поз. | 1;2;4÷6;8;11÷13;17÷19;21,23 по „Г1" | | | 104,34 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 7 | Каркас КП1-10.12 | 1 | -15 | |
| Г2П | Поз. | 1;2;4÷6;8;11÷13;17÷19 „ по Г1" | | | 90,52 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 7 | Каркас КП1-8.10 | 1 | -15 | |
| Г3 | Поз. | 1;2;4;6;8;11÷13;17÷19;21;23 по „Г1" | | | 116,97 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-18.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП1-12.12 | 1 | -15 | |
| Г3П | Поз. | 1÷6; 8; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | | | 103,15 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-18.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП1-8.12 | 1 | -15 | |
| В1 | Поз. | 2;4÷6;8;11÷13;17;18 по „Г1" | | | 94,48 |
| | 1 | Сетка С4-30.26-6 | 1 | 3.900.1-10 1-2-3 | |
| | 3 | С5-9.28-8 | 1 | -3 | |
| | 7 | Каркас КП1-12.12 | 1 | -15 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ø6 AIII, ℓ=2950; 0,65кг | 4 | без черт. | |
| В1П | Поз. | 2;4÷6;8;11÷13,17,18 по „Г1" | | | 80,38 |
| | 1 | Сетка С4-30.26-6 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 3 | С5-9.28-8 | 1 | -3 | |
| | 7 | Каркас КП1-10.10 | 1 | -15 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ø6 AIII; ℓ=2950; 0,65кг | 4 | без черт. | |
| В2 | Поз. | 1,4,5;11÷13;17÷19;21;23 по „Г1" | | | 137,42 |
| | 2 | Сетка С1-24.24-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-1 | |
| | 3 | — | — | — | |
| | 6 | С14-12.28-14 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП1-14.14 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-120 | 2 | -9 | |
| В2П | Поз. | 1;4;5;11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 124,6 |
| | 2 | Сетка С1-24.24-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-1 | |
| | 3 | — | — | — | |
| | 6 | С14-12.28-14 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП1-12.14 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-120 | 2 | -9 | |
| | | Бетон класса В15; | 1,33 м³ | | |
| | | Арматура класса А-III | по ГОСТ 5781-82 | | |
| | | Масса панели 3.3т | | | |

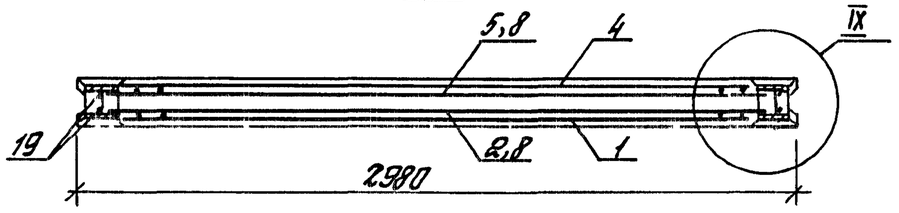Технические условия см. 3.900.1-10.1-3-ТУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.900.1-10.1-1-2

Лист 2

1-1




2-2




3-3

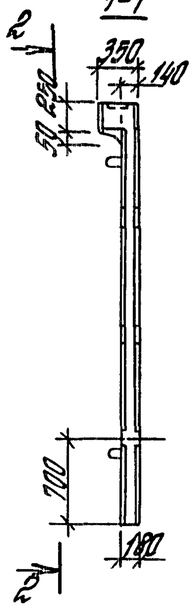


4-4

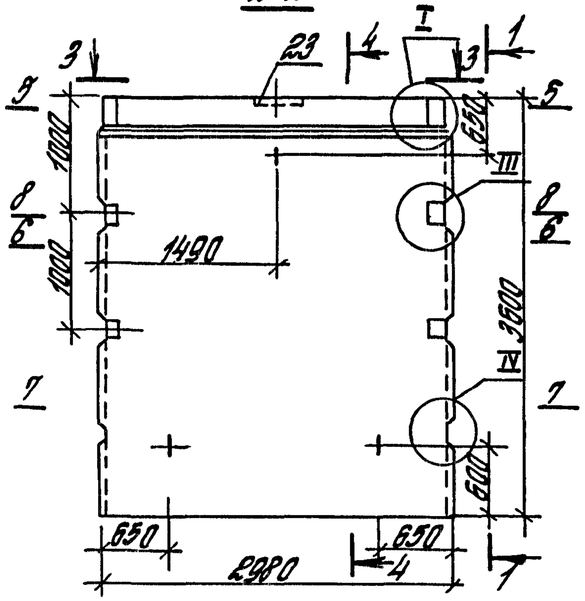


5-5

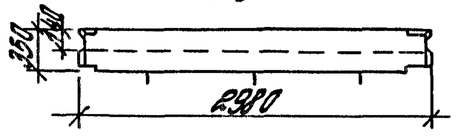


6-6

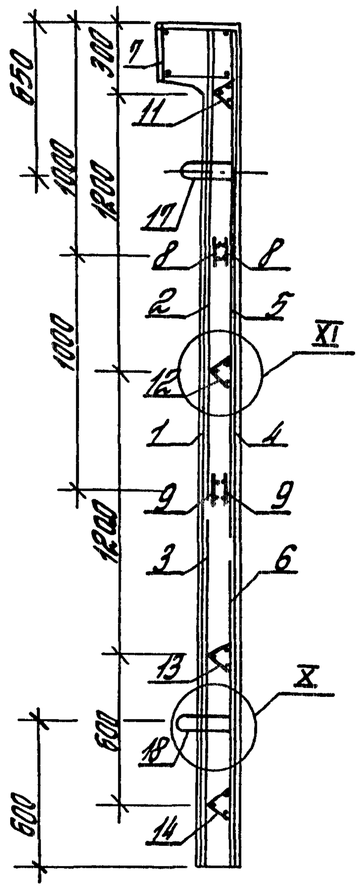


7-7

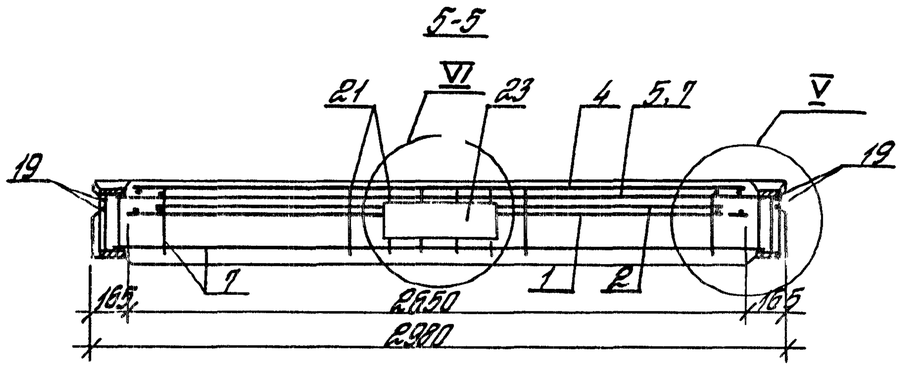


8-8

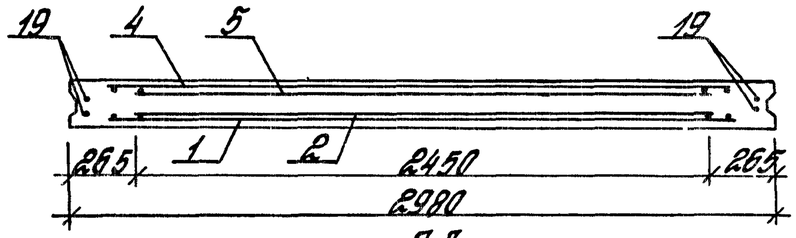


1. Узлы см. 3.900.1-10.1-24
2. Спецификацию см. листы 2,3.
3. Сетки поз. 1...6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели.
4. Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Габбасова | | 3.900.1-10.1-1-3 | | |
| Чертил. | Интызарева | | | | |
| Провер. | Черномаз | | Панель стеновая ПС1-36-6... | Стадия Р | Лист 1 | Листов 3 |
| Н. контр. | Черномаз | | | ЦНИИПРОМЗДАНИЙ | |

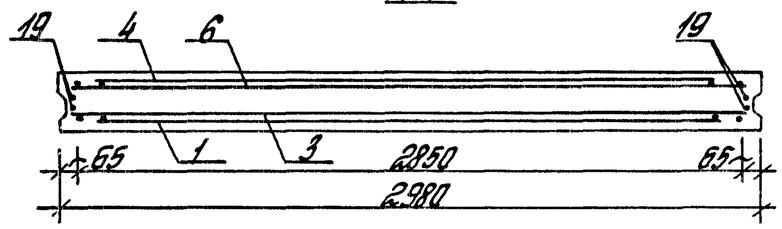Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С4-36.26-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | 148,35 |
| | 2 | С1-27.24-6 | 1 | -1 | |
| | 3 | С5-9.28-8 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-36.26-8 | 1 | -3 | |
| | 5 | — | — | — | |
| | 6 | С5-9.28-8 | 1 | -3 | |
| | 7 | Каркас КП2-10.12 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-100 | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-100 | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-14 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-14 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ø8 А-III, ℓ=3550; 1,4кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8.8-6 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-14 | 1 | -14 | |
| Г1П | Поз. | 1÷6;8;9;11÷14;17÷19 по „Г1" | | | 135,63 |
| | 7 | Каркас КП2-10.10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-15 | |
| Г2 | Поз. | 1;2;4÷6;8;9;11÷14;17÷19;21;23 по „Г1" | | | 152,61 |
| | 3 | Сетка С5-9.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.12 | 1 | -15 | |
| Г2П | Поз. | 1;2;4÷6;8;9;11÷14;17÷19 по „Г1" | | | 138,33 |
| | 3 | Сетка С5-9.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 7 | Каркас КП2-10.10 | 1 | -15 | |
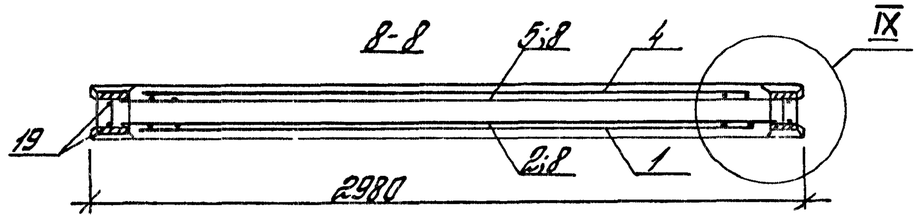
| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г3 | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19;21;23 по „Г1" | | | 173,13 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-21.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14.12 | 1 | -15 | |
| Г3П | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19 по „Г1" | | | 157,01 |
| | 3 | Сетка С14-12,28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-21.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-10.10 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Г4 | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19;21 по „Г1" | | | 184,43 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-21.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14.12 | 1 | -15 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-16 | 1 | -14 | |
| Г4П | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19 по „Г1" | | | 167,96 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-21.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-10.10 | 1 | -15 | |
| Г5 | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19;21 по „Г1" | | | 206,90 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-21.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-16.12 | 1 | -15 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-20 | 1 | -14 | |
| Г5П | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19 по „Г1" | | | 184,82 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-21.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-10.12 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |

Продолжение спецификации см. лист 3.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | Сетка С4-36 26-8 | 1 | 3900 1-10 1-2-3 | 139,09 |
| | 2 | — | — | — | |
| | 3 | С5-9 28-8 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-36 26-8 | 1 | -3 | |
| | 5 | — | — | — | |
| | 6 | С5-9 28-8 | 1 | -3 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.12 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-10 д | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-10 д | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-14 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-14 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ø8 AIII, ℓ=3550, 1,4 кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8,8-6 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-14 | 1 | -14 | |
| В1П | Поз | 1-9; 11÷14, 17÷19 по „В1" | | | 124,81 |
| | 7 | Каркас КП2-10 10 | 1 | 3.900 1-10 1-2-15 | |
| | | | | | |
| В2 | Поз | 1,4,8,9,11÷14,17÷19,21;23 по „В1" | | | 201,32 |
| | 2 | Сетка С10-30.24-12 | 1 | 3900 1-10.1-2-5 | |
| | 6 | С14-12.28-14 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП2-16.16 | 1 | -15 | |
| В2-П | Поз. | 1;4;5;8,9;11÷14;17÷19 по „В1" | | | 184,93 |
| | 2 | Сетка С10-30.24-12 | 1 | 3900.1-10 1-2-5 | |
| | 6 | С14-12 28-14 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП2-16 12 | 1 | -15 | |
| | | Бетон класса В15; | 1 | 86 м³ | |
| | | Арматура класса А-III по | | ГОСТ 5781-82 | |
| | | Масса панели 4,7 т | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Технические условия | | см 3.900.1-10.1-3-ТУ | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1-1




2-2




3-3

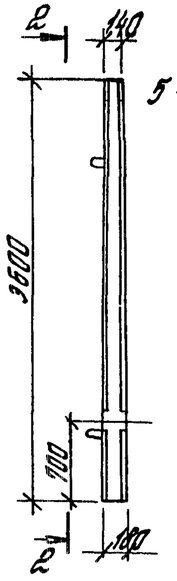


4-4

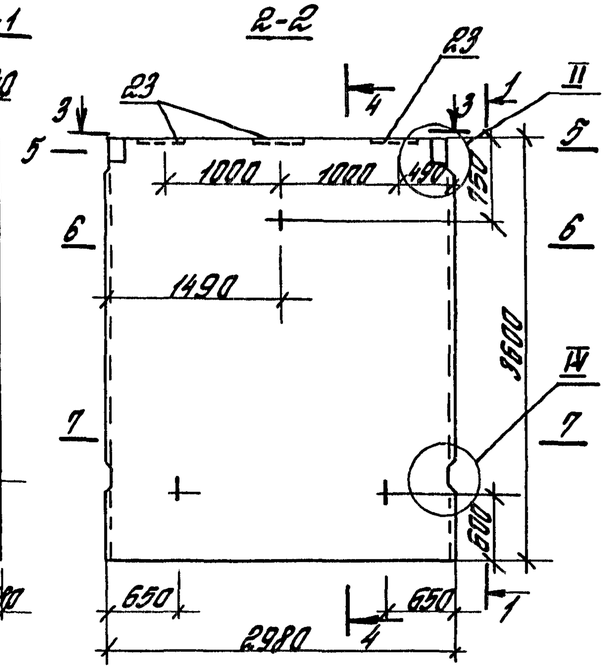


5-5

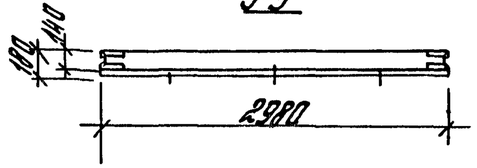


6-6

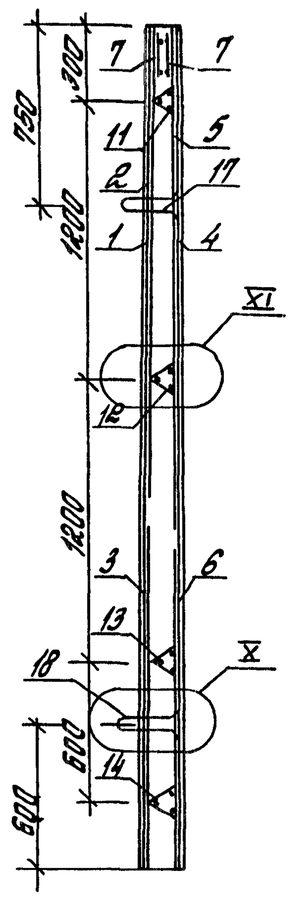


7-7

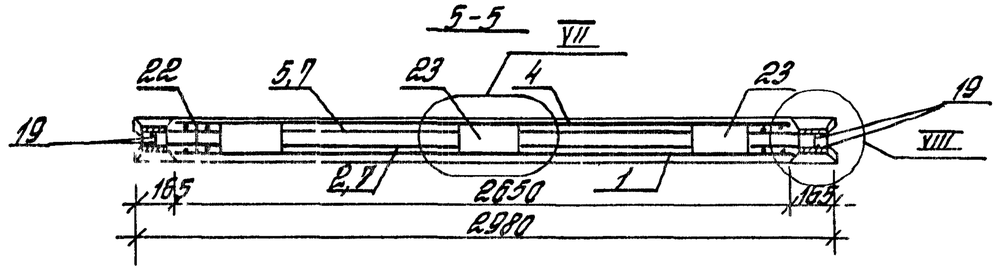


1 Узлы см 3.900.1-10.1-1-24
2 Спецификацию см листы 2,3
3 Сетки поз 1...6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Габбасова | Габбас | |
| Чертил | Антюфеева | | |
| Провер | Чернамаз | | |
| Н.контр | Чернамаз | | |

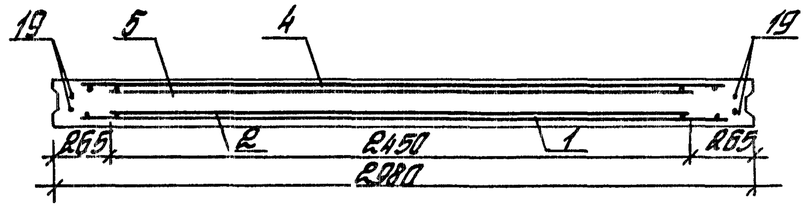3.900.1-10.1-1-4

Панель стеновая ПС2-36-Б..
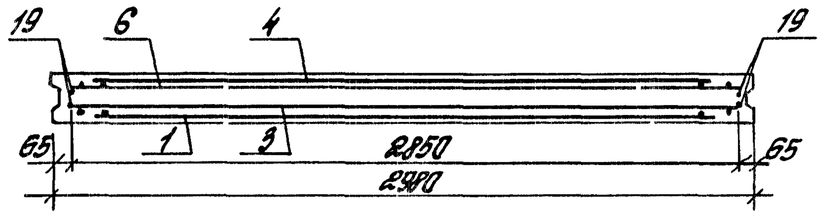
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С4-36.26-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | 118,97 |
| | 2 | С1-24.24-6 | 1 | -1 | |
| | 3 | С5-9.28-8 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-36.26-8 | 1 | -3 | |
| | 5 | — | — | — | |
| | 6 | С5-9.28-8 | 1 | -3 | |
| | 7 | Каркас КР1-10а | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-14 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-14 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф8 А III, ℓ=3550; 1.4кг | 4 | Без чертежа | |
| | 22 | Сетка С17-8.26-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 3 | -14 | |
| Г1-а | Поз. | 1÷7; 11÷14; 17÷19; 22 по „Г1" | | | 116,65 |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 2 | 3.900.1-10.1-2-14 | |
| | | | | | |
| Г2 | Поз. | 1;2;4÷7; 11÷14; 17÷19; 22; 23 по „Г1" | | | 124,93 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | | | | | |
| Г2-а | Поз. | 1;2;4÷7; 11÷14; 17÷19; 22 по „Г1" | | | 122,61 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 2 | -14 | |
| Г3 | Поз. | 1;2;4;6;7;11÷14;17÷19;22;23 по „Г1" | | | 140,35 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-21.24-6 | 1 | -1 | |
| Г3-а | Поз. | 1;2;4;6;7;11÷14;17÷19;22 по „Г1" | | | 138,21 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-21.24-6 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г4 | Поз. | 1;2;4;6;7;11÷14;17÷19;22;23 по „Г1" | | | 152,49 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-24.24-8 | 1 | -1 | |
| | | | | | |
| Г4-а | Поз. | 1;2;4;6;7;11÷14;17÷19;22 по „Г1" | | | 150,35 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-24.24-8 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |
| Г5 | Поз. | 1;2;4;6;7;11÷14;17÷19;22 по „Г1" | | | 159,52 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-24.24-10 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 3 | -14 | |
| Г5-а | Поз. | 1;2;4;6;7;11÷14;17÷19;22 по „Г1" | | | 157,11 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-24.24-10 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |
| В1 | Поз. | 1÷4;6;7;11÷14;17÷19;22;23 по „Г1" | | | 128,53 |
| | 5 | Сетка С1-24.24-6 | 1 | 3.900.1-10.1-2-1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| В1-а | Поз. | 1;3;4÷7;11÷14;17÷19;22 по „Г1" | | | 126,21 |
| | 5 | Сетка С1-24.24-6 | 1 | 3.900.1-10.1-2-1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 2 | -14 | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Продолжение спецификации см. лист 3.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В2 | 1 | Сетка С4-36 26-8 | 1 | 3900 1-101-2-3 | 135,04 |
| | 2 | С1-27 24-10 | 1 | -1 | |
| | 3 | - | - | - | |
| | 4 | С4-36 26-8 | 1 | -3 | |
| | 5 | - | - | - | |
| | 6 | С9-9.28-12 | 4 | -5 | |
| | 7 | Каркас КР1-100 | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-25 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-14 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-14 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф8 А III, ℓ=3550, 1,4 кг | 4 | Без чертежа | |
| | 22 | Сетка С17-8.26-8 | 1 | 3.900 1-101-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 3 | -14 | |
| | | | | | |
| В2-0 | Поз. 1÷7; 11÷14; 17÷19; 22 по „В2" | | | | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 2 | 3.900 1-10 1-2-14 | 132,72 |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Бетон класса В 15; 1,7 м³ | | | |
| | | Масса панели 4 3т | | | |
| | | Технические условия см 3.900.1-101-3-ТУ | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1-1




2-2




3-3

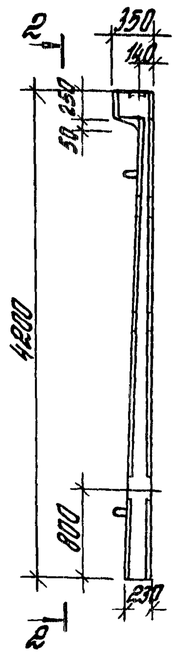


4-4

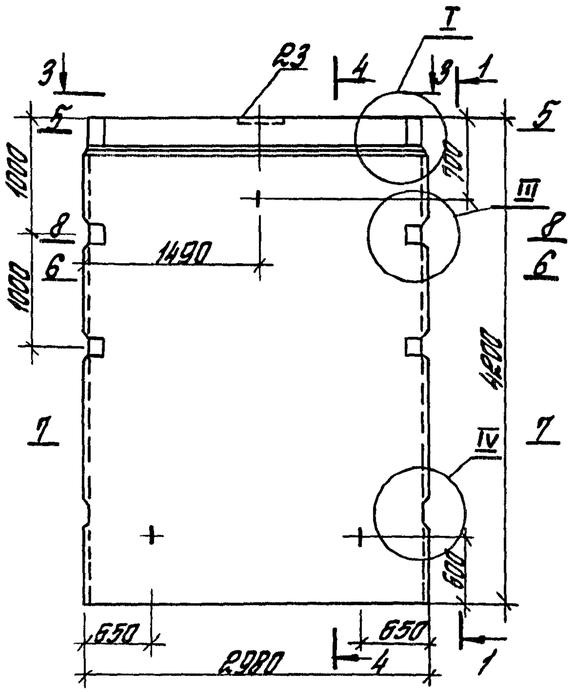


5-5

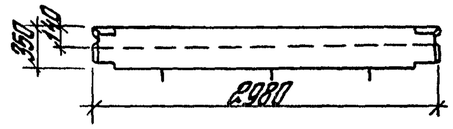


6-6

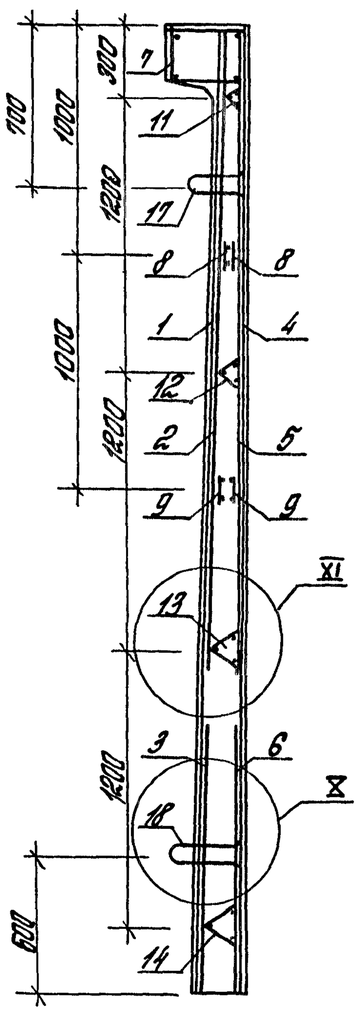


7-7

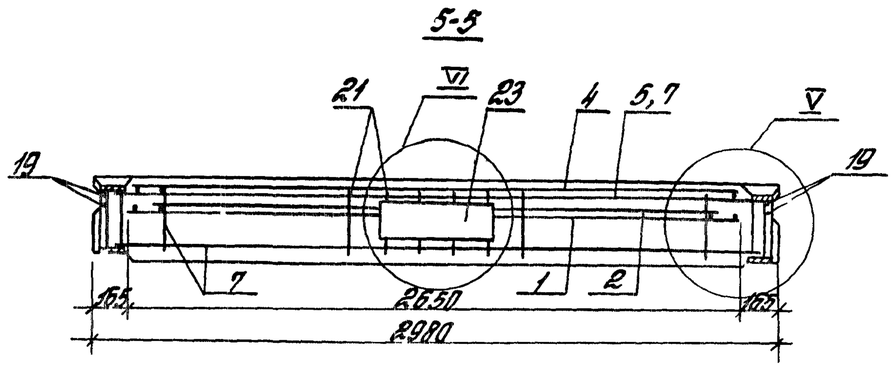


8-8

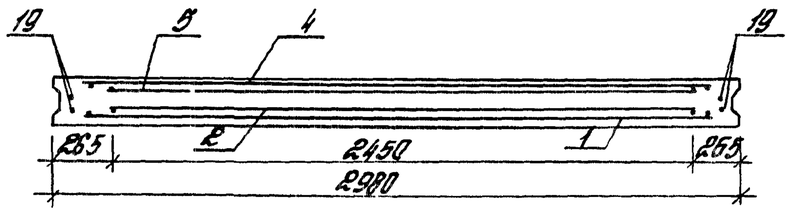


1 Узлы см 3.900.1-10 1-1-24
2 Спецификацию см листы 2,3
3 Сетки поз 1..6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Шишкина | | |
| Чертил | Антонцева | | |
| Проверил | Черномаз | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Н.контр. | Черномаз | | |

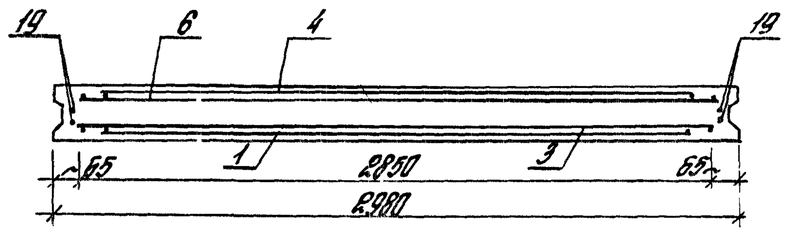3.900.1-10.1-1-5

Панель стеновая ПС 1-42-Б
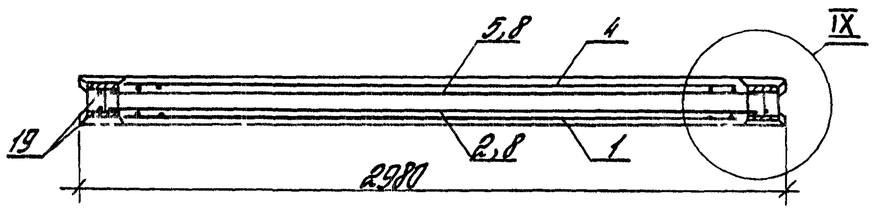
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С4-42 26-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | 174,36 |
| | 2 | С1-30.24-6 | 1 | -1 | |
| | 3 | С5-12.28-6 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-42.26-8 | 1 | -3 | |
| | 5 | — | | | |
| | 6 | С5-12.28-10 | 1 | -3 | |
| | 7 | Каркас КП2-10, 14 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-16а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-16б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф8 А-III, ℓ=4150, 1.64 кг | 4 | Без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8.8-6 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН 4-14 | 1 | -14 | |
| Г1П | Поз. | 1÷6; 9; 11÷14; 17÷19 по Г1" | 1 | | 161,36 |
| | 7 | Каркас КП2-10.12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-15 | |
| | | | | | |
| Г2 | Поз. | 1;2;4;6÷9;11÷14;17÷19;21;23 по Г1" | | | 186,77 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-24.24-6 | 1 | -1 | |
| Г2П | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19 | | | 173,77 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-24.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-10.12 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г3 | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19;21;23 по Г1" | | | 197,56 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-24.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.14 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| Г3П | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19 по Г1" | | | 183,00 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-24.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-10.12 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| Г4 | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19 по Г1" | | | 209,32 |
| | 3 | Сетка С14-12 28-12 | | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-8 | | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14.14 | | -15 | |
| | 21 | Сетка С16-8.8-6 | | -8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН5-14 | | -14 | |
| Г4П | Поз. | 1;2;4;6;8;9;11÷14;17÷19 по Г1" | | | 193,87 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-10.14 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение спецификации см. лист 3

3.900.1-10.1-1-5

Лист 2

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | Сетка С4-42 26-8 | 1 | 3900 1-101-2-3 | 191,68 |
| | 2 | С1-24 24-6 | 1 | -1 | |
| | 3 | С5-12.28-10 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-42 26-8 | 1 | -3 | |
| | 5 | С1-24 24-6 | 1 | -1 | |
| | 6 | С5-1228-10 | 1 | -3 | |
| | 7 | Каркас КП2-14 14 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН-16а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-16б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ⌀8 A-III, ℓ=4150, 1.64кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-88-6 | 1 | 3.900 1-101-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-14 | 1 | -14 | |
| В1П | Поз | 1-6,8,9,11-14,17-19 по „В1" | | | 176,84 |
| | 7 | Каркас КП2-12 12 | 1 | 3.900 1-101-2-15 | |
| | | | | | |
| В2 | Поз. | 1,4;11÷14,17÷19,21,23 по „В1" | | | 276,80 |
| | 2 | Сетка С10-36 24-14 | 1 | 3900. 1-101-2-5 | |
| | 6 | С9-15.28-16 | 1 | -5 | |
| | 7 | Каркас КП2-16 18 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-16а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 21 | Сетка С16-88-6 | 1 | -8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН5-14 | 1 | -14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В2П | Поз. | 1,4;11÷14,17÷19 по „В1" | | | 258,94 |
| | 2 | Сетка С13-36 24-14 | 1 | 3900 1-101-2-7 | |
| | 6 | С9-15 28-16 | 1 | -6 | |
| | 7 | Каркас КП2-14 16 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-16а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса AIII по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Бетон класса В15; 2,45 м³ | | | |
| | | Масса панели 6,1т | | | |
| | | Технические условия см 3900 1-101-3-ТУ | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| | |
|---|---|
| 3900 1-101-1-5 | Лист 3 |

1-1




2-2




3-3

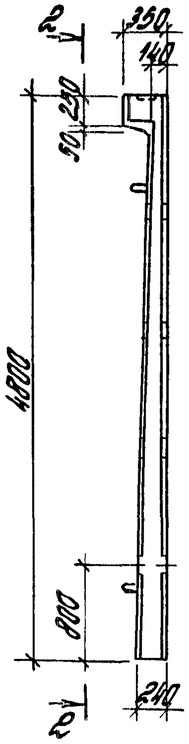


4-4

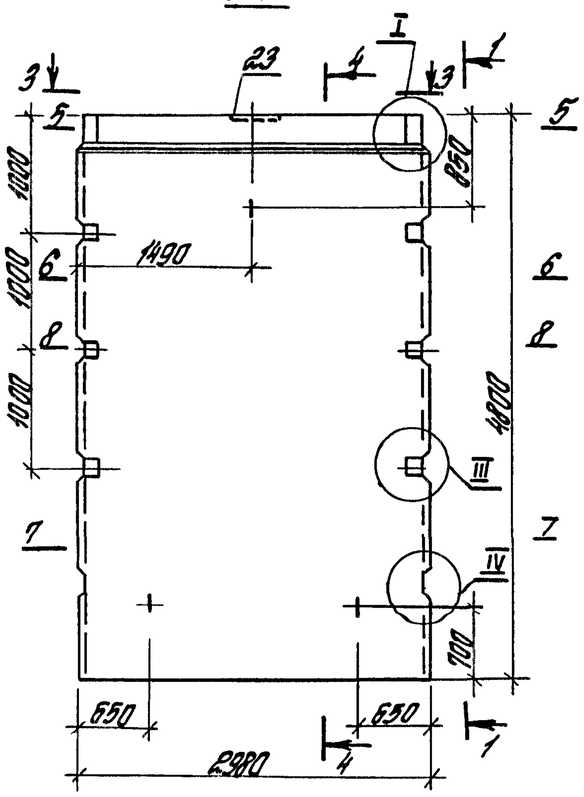


5-5

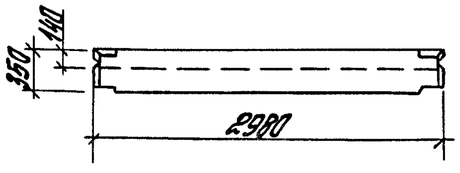


6-6

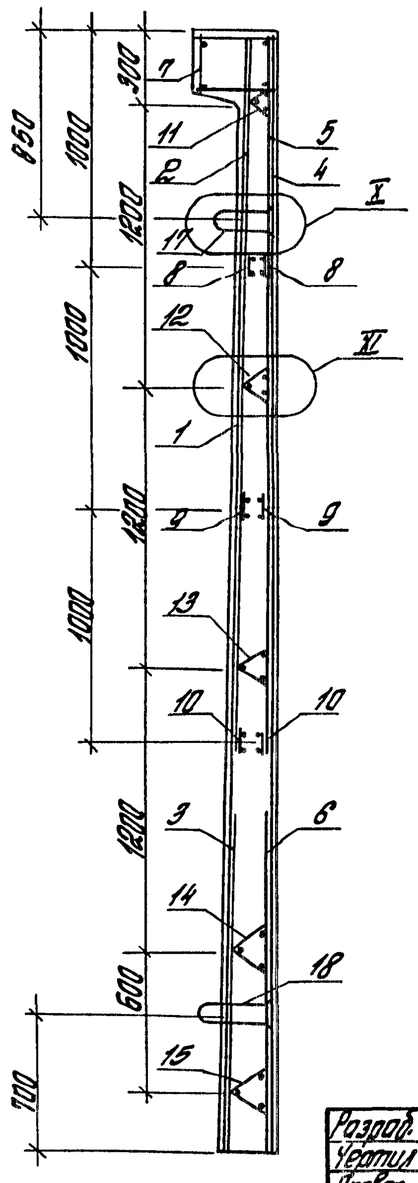


7-7

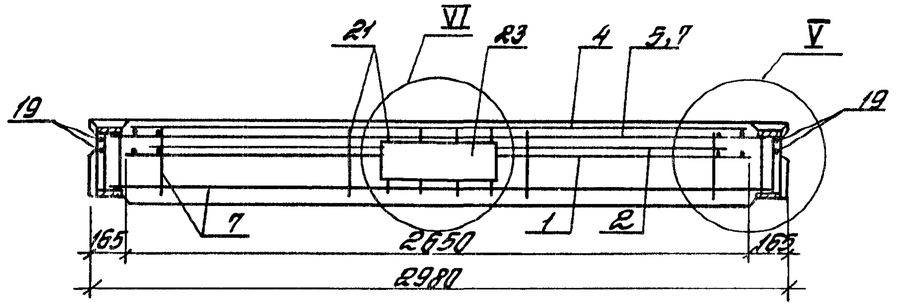


8-8

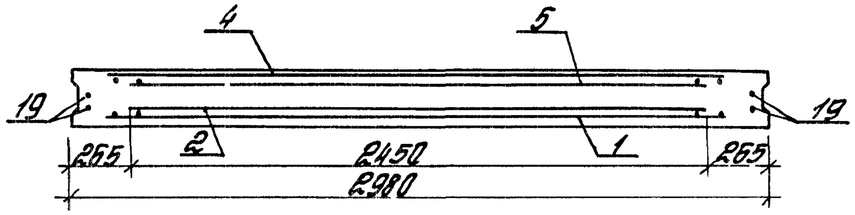


1 Узлы см 3.900.1-10.1-1-24.
2 Спецификацию см листы 2, 3.
3 Сетки поз 1-6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Габбасова | | 3.900.1-10.1-1-6 |
| Чертил | Антонтеева | | |
| Провер. | Чернатаз | | Панель стеновая ПС1-48-Б |
| Н.контр | Чернатаз | | Стадия Р; Лист 1; Листов 3 |
| | | | ЦНИИПРОМЗДАНИЙ |

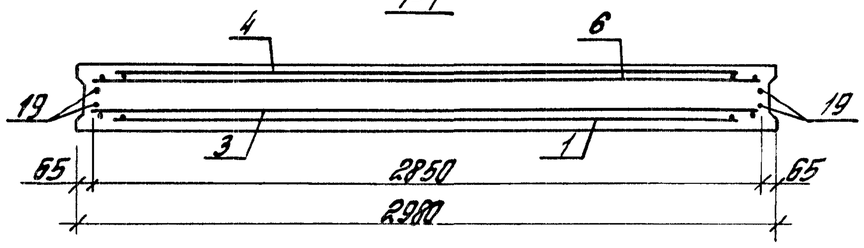Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С4-48.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | 259,57 |
| | 2 | С1-33.24-8 | 1 | -1 | |
| | 3 | С5-12.28-8 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-48.26-10 | 1 | -3 | |
| | 5 | — | — | — | |
| | 6 | С14-12.28-12 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.14 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 А-III, ℓ=4750, 2,93кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8.8-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-14 | 1 | -14 | |
| Г1П | | Поз 1÷6; 8÷15; 17÷19 по „Г1" | | " | 245,79 |
| | 7 | Каркас КП2-12 12 | 1 | 3.900.1-10 1-2-15 | |
| Г2 | | Поз. 1; 2; 4÷15; 17÷19; 21; | 23 | по „Г1" | 263,47 |
| | 3 | Сетка С5-12 28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| Г2П | | Поз. 1; 2; 4÷6; 8÷15; 17÷19 | по | „Г1" | 249,69 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10 1-2-3 | |
| | 7 | Каркас КП2-12 12 | 1 | -15 | |
| Г3 | | Поз. 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19; | 21 | по „Г1" | 283,60 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14.14 | 1 | -15 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-18 | 1 | -14 | |
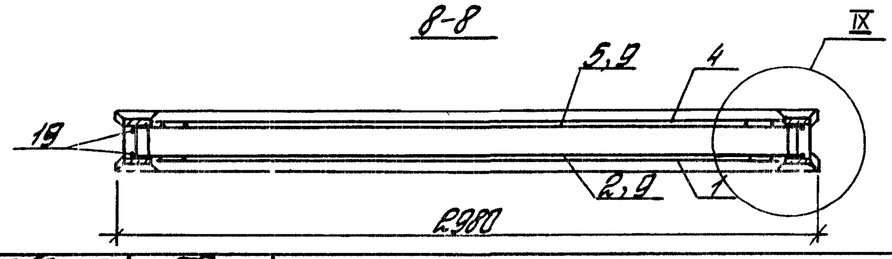
| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г3П | | Поз. 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19 по „Г1" | | | 267,63 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.12 | 1 | -15 | |
| Г4 | | Поз. 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19; 21 | по | „Г1" | 307,69 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-30.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-16.14 | 1 | -15 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-18 | 1 | -14 | |
| Г4П | | Поз. 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19 по | „Г1" | | 286,47 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-30.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.12 | 1 | -15 | |
| Г5 | | Поз. 1; 2; 4, 6, 8÷15; 17÷19; | 21 | по „Г1" | 320,23 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-16 | 1 | 3.900 1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-30.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-16.14 | 1 | -15 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-20 | 1 | -14 | |
| Г5П | | Поз. 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19 по | „Г1" | | 297,09 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-16 | 1 | 3.900 1-10 1-2-5 | |
| | 5 | С1-30.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.12 | 1 | -15 | |

Продолжение спецификации см. лист 3



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г6 | 1 | Сетка С4-48 26-10 | 1 | 3900 1-10.1-2-3 | 353,72 |
| | 2 | С1-33 24-8 | 1 | -1 | |
| | 3 | С9-15 28-18 | 1 | -5 | |
| | 4 | С4-48.26-10 | 1 | -3 | |
| | 5 | С1-30.24-10 | 1 | -1 | |
| | 6 | С14-12 28-12 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП2-18.14 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр2-14б | 2 | -10 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10А III, ℓ=4750, 2,93кг | 4 | Без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8.8-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН5-20 | 1 | -14 | |
| | | | | | |
| Г6П | | Поз.1÷6;8÷15;17÷19 по „Г6" | | | 328,61 |
| | 7 | Каркас КП2-12.14 | 1 | 3.900.1-10 1-2-15 | |
| | | | | | |
| Г7 | | Поз.1÷4;6;8÷15;17÷19,21;23 | | по „Г6" | 372,65 |
| | 5 | Сетка С6-33.24-12 | 1 | 3900.1-10 1-2-4 | |
| | 7 | Каркас КП2-20 14 | 1 | -15 | |
| Г7П | | Поз.1÷4;6;8-15;17÷19 | по | „Г6" | 344,84 |
| | 5 | Сетка С6-33.24-12 | 1 | 3 900 1-10 1-2-4 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.14 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | | Поз 1;4;6;11÷15;17÷19;21 | по „ | Г6" | 285,89 |
| | 2 | Сетка С1-27 24-8 | 1 | 3.900. 1-10 1-2-1 | |
| | 3 | С14-12 28-12 | 1 | -7 | |
| | 5 | С1-27 24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14 14 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| | 23 | Изделие.закладное МН4-16 | 1 | -14 | |
| В1П | | Поз. 1,4;6,11÷15,17÷19 | по „ | Г6" | 269,92 |
| | 2 | Сетка С1-27.24-8 | 1 | 3.900 1-10 1-2-1 | |
| | 3 | С14-12.28-12 | 1 | -7 | |
| | 5 | С1-27.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-12 12 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| В2 | | Поз 1;4;8;9;11÷15;17÷19; | 21 | по „Г6" | 359,47 |
| | 2 | Сетка С6-39 24-14 | 1 | 3.900 1-10 1-2-4 | |
| | 6 | С9-15.28-18 | 1 | -5 | |
| | 7 | Каркас КП2-20.20 | 1 | -15 | |
| | 10 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 23 | Изделие.закладное МН5-16 | 1 | -14 | |
| | | | | | |
| В2П | | Поз.1,4,8;9;11÷15;17÷19 по „ | | Г6" | 337,69 |
| | 2 | Сетка С6-39.24-14 | 1 | 3900 1-10 1-2-4 | |
| | 6 | С9-15.28-18 | 1 | -5 | |
| | 7 | Каркас КП2-20 14 | 1 | -15 | |
| | 10 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | | Арматура класса А-III | | по ГОСТ 5781-82 | |

Бетон класса В15; 2,85 м³
Масса панели ~1т

3.900.1-10.1-1-6

Лист 3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1-1




2-2




4-4

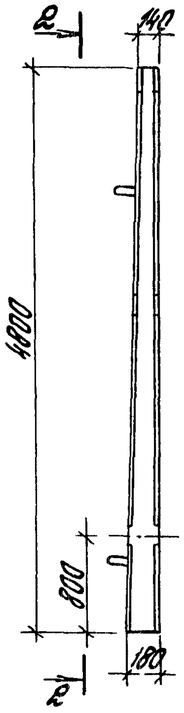


3-3

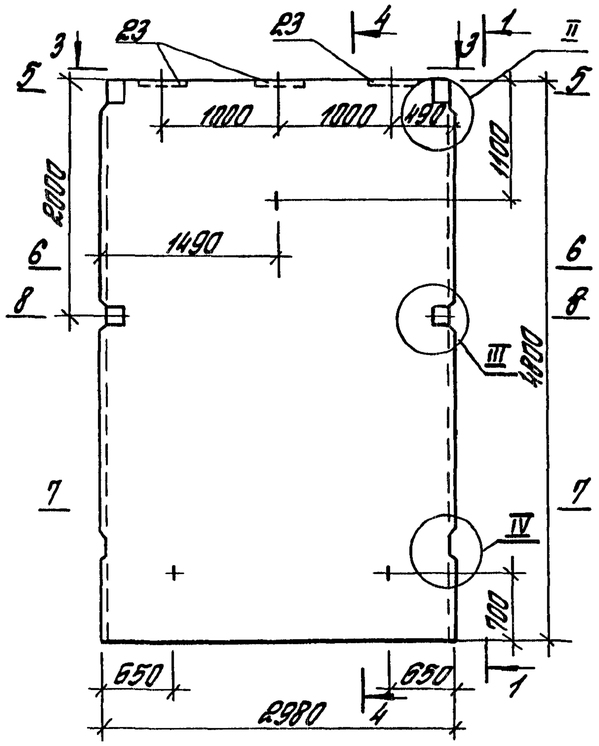


5-5

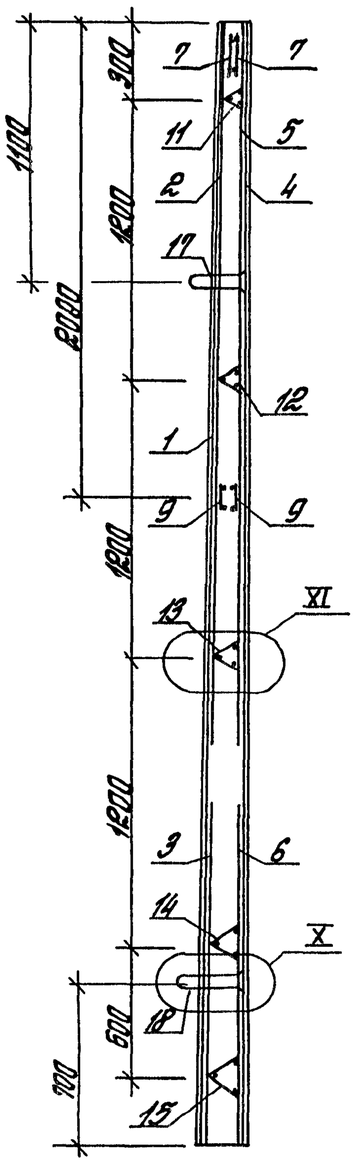


6-6

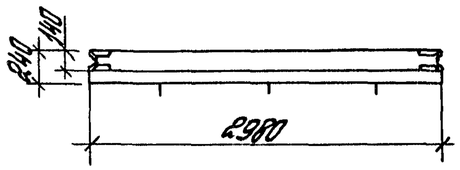


7-7

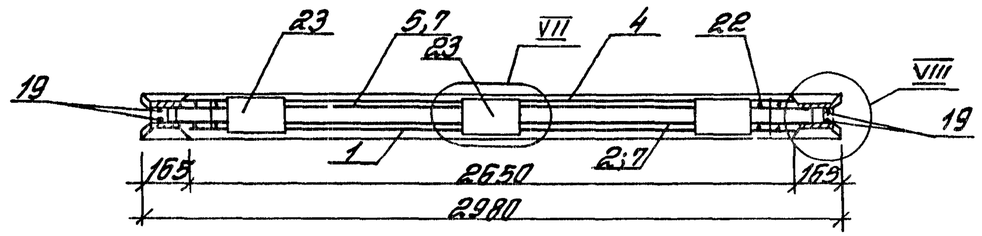


8-8

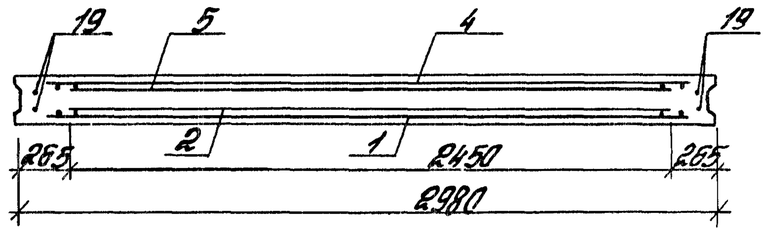


1 Узлы см 3.900.1-10.1-1-24
2. Спецификацию см листы 2, 3
3 Сетки поз. 1...6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели.
4. Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм.

| | | |
|---|---|---|
| Разраб. | Бабакаева | |
| Чертил. | Литкадеева | |
| Проверил | Чернатаз | |
| Н.контр. | Чернатаз | |

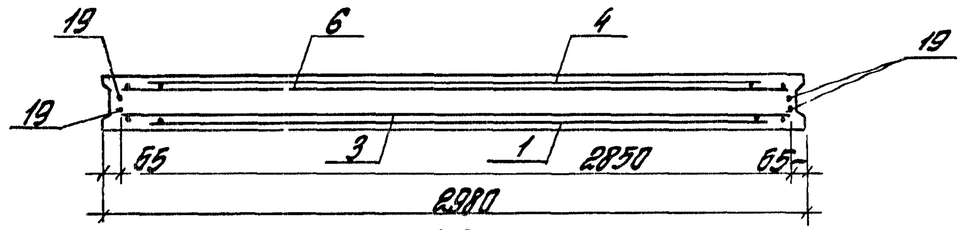3.900.1-10.1-1-7

Панель стеновая ПС2-48-Б...
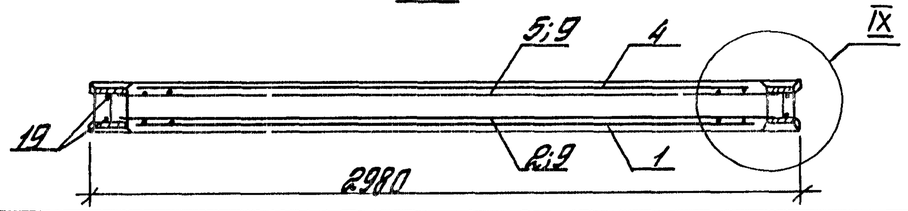
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С4-48.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | 224,15 |
| | 2 | С1-33.24-8 | 1 | -1 | |
| | 3 | С5-12.28-8 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-48.26-10 | 1 | -3 | |
| | 5 | — | — | — | |
| | 6 | С14-12.28-12 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 AIII, ℓ=4750; 2,93кг | 4 | без чертежа | |
| | 22 | Сетка С17-8.26-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 3 | -14 | |
| Г1-а | Поз. | 1÷7;9;11÷15;17÷19;22 по „Г1" | | | 221,81 |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 2 | 3.900.1-10.1-2-14 | |
| Г2 | Поз. | 1;2;4÷7;9;11÷15;17÷19;22;23 по „Г1" | | | 228,05 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| Г2-а | Поз. | 1;2;4÷7;9;11÷15;17÷19;22 по „Г1" | | | 225,73 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 2 | -14 | |
| Г3 | Поз. | 1;2;4;6;7;9;11÷15;17÷19;22;23 по „Г1" | | | 245,99 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-6 | 1 | -1 | |
| Г3-а | Поз. | 1;2;4;6;7;9;11÷15;17÷19;22 по „Г1" | | | 243,85 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-6 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |
| Г4 | Поз. | 1;2;4;6;7;9;11÷15;17÷19;22;23 по „Г1" | | | 257,52 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-8 | 1 | -1 | |
| Г4-а | Поз. | 1;2;4;6;7;9;11÷15;17÷19;22 по „Г1" | | | 255,38 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-8 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |
| Г5 | Поз. | 1;2;4;6;7;9;11÷15;17÷19;22 по „Г1" | | | 266,61 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-8 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 3 | -14 | |
| Г5-а | Поз. | 1;2;4;6;7;9;11÷15;17÷19;22 по „Г1" | | | 264,20 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-27.24-8 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |
| Г6 | Поз. | 1;2;4;6;7;9;11÷15;17÷19;22 по „Г1" | | | 276,97 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-30.24-10 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 3 | -14 | |
| Г6-а | Поз. | 1;2;4;6;7;9;11÷15;17÷19;22 по „Г1" | | | 274,56 |
| | 3 | Сетка С14-12.28-16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 5 | С1-30.24-10 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |

Продолжение спецификации см. лист 3

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г7 | 1 | Сетка С4-48 26-10 | 1 | 3900 1-10 1-2-3 | 293,20 |
| | 2 | С1-33 24-8 | 1 | -1 | |
| | 3 | С14-12 28-16 | 1 | -7 | |
| | 4 | С4-48 26-10 | 1 | -3 | |
| | 5 | С6-33 24-12 | 1 | -4 | |
| | 6 | С14-12 28-12 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас Кр1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-25 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-35 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-35 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф10 А-III, ℓ=4750; 2,93кг | 4 | без чертежа | |
| | 22 | Сетка С17-8 26-8 | 1 | 3.900 1-10 1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 3 | -14 | |
| Г7-а | Поз | 1÷7;9, 11÷15,17÷19,22 по „Г7" | | | 290,79 |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | 3900 1-10 1-2-14 | |
| В1 | Поз. | 1,4,6,7,9,11-15,17-19, 22 по „Г7" | | | 248,28 |
| | 2 | Сетка С1-27 24-8 | 1 | 3.900 1-10 1-2-1 | |
| | 3 | С14-12 28-12 | 1 | -7 | |
| | 5 | С1-27 24-8 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 3 | -14 | |
| | | | | | |
| В1-а | Поз. | 1;4;6;7;9;11÷15;17÷19,22 по „Г7" | | | 246,14 |
| | 2 | Сетка С1-27.24-8 | 1 | 3.900.1-10 1-2-1 | |
| | 3 | С14-12 28-12 | 1 | -7 | |
| | 5 | С1-27.24-8 | 1 | -1 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В2 | Поз | 1;4,7;9,11-15,17-19,22 по „Г7" | | | 292,82 |
| | 2 | Сетка С6-39 24-14 | 1 | 3900 1-10 1-2-4 | |
| | 6 | С9-15 28-18 | 1 | -5 | |
| | 23 | Изделие закладное МН2-8 | 3 | -14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| В2-а | Поз. | 1;4;7;9;11-15;17÷19;22 по „Г7" | | | 290,68 |
| | 2 | Сетка С6-39.24-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-4 | |
| | 6 | С9-15 28-18 | 1 | -5 | |
| | 23 | Изделие закладное МН3-8 | 2 | -14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Бетон класса В 15; 2,69 м³ | | | |
| | | Масса панели 6,7т | | | |
| | | Технические условия | | см 3900 1-101-3-ТУ | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




1 Узлы см 3900 1-10 1-1-24

2 Спецификацию см листы 2,3

3 Сетки поз 1...6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели

4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм
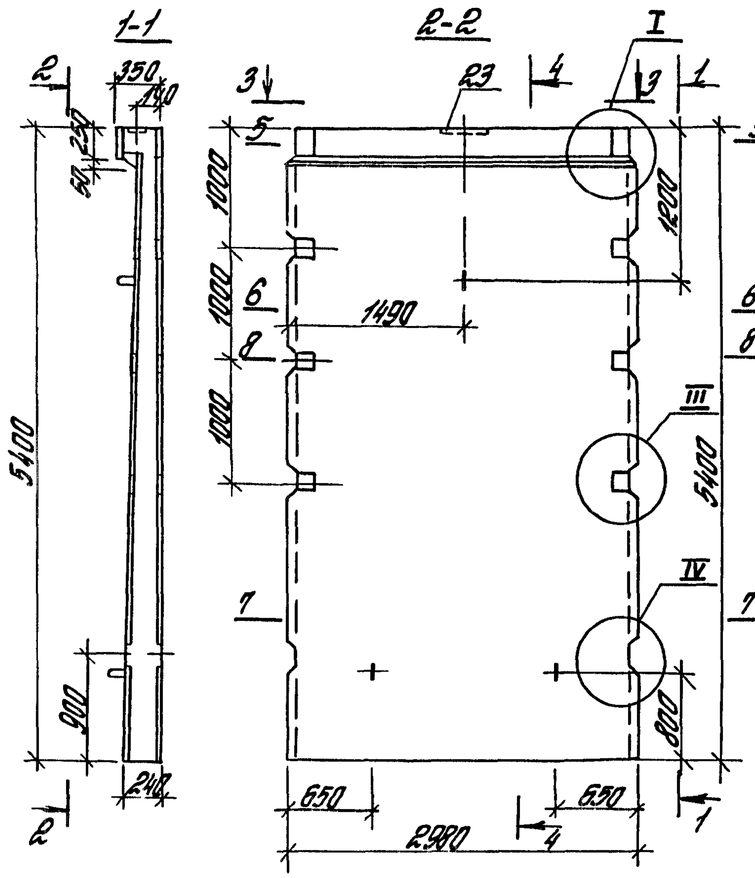
| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Сосова | | 3900.1-10 1-1-8 |
| Чертил | Антокарева | | |
| Провер | Чернотаз | | Панель стеновая ПС1-54-Б |
| Н.контр | Чернотаз | | Стадия Р; Лист 1; Листов 3 |
| | | | ЦНИИпромзданий |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С4-54.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | 333,68 |
| | 2 | С10-42.24-12 | 1 | -5 | |
| | 3 | С5-12.28-8 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-54.26-10 | 1 | -3 | |
| | 5 | — | — | — | |
| | 6 | С9-15.28-12 | 1 | -5 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.16 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-20 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-20б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф10 AIII; ℓ=5350; 3.3 кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8.8-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-18 | 1 | -14 | |
| Г1П | | Поз. 1÷6; 8÷15; 17÷19 по „Г1" | | | 313,35 |
| | 7 | Каркас КП2-12.12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-15 | |
| Г2 | Поз. | 1; 2; 4; 6÷15; 17÷19; 21; 23 | по „ | Г1" | 350,79 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-33.24-6 | 1 | -1 | |
| Г2П | Поз. | 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19 по „ | Г1" | | 330,46 |
| | 3 | Сетка С5-12.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-33.24-6 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.12 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г3 | Поз. | 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19; 21; 23 | по „ | Г1" | 371,08 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-33.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14.16 | 1 | -15 | |
| Г3П | Поз. | 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19 по „Г1" | | | 350,75 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-33.24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.14 | 1 | -15 | |
| Г4 | Поз. | 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19; 21; 23 по „ | Г1" | | 383,96 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-33.24-10 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-16.16 | 1 | -15 | |
| Г4П | Поз. | 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19 по „Г1" | | | 363,63 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С1-33.24-10 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.16 | 1 | -15 | |
| Г5 | Поз. | 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19; 21 по „ | Г1" | | 421,17 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С10-36.24-12 | 1 | -5 | |
| | 7 | Каркас КП2-16.16 | 1 | -15 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-20 | 1 | -14 | |
| Г5П | Поз. | 1; 2; 4; 6; 8÷15; 17÷19 по „Г1" | | | 398,91 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| | 5 | С10-36.24-12 | 1 | -5 | |
| | 7 | Каркас КП2-12.16 | 1 | -15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение спецификации см. лист 3

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Сетка С4-54.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 2 | С1-36 24-10 | 1 | -1 | |
| | 3 | С9-15.28-16 | 1 | -5 | |
| | 4 | С4-54 26-10 | 1 | -3 | |
| | 5 | С1-36 24-10 | 1 | -1 | |
| | 6 | С9-15 28-16 | 1 | -5 | |
| | 7 | Каркас КП2-18.18 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| В1 | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | 405,40 |
| | 12 | Кр5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-20а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-20б, | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 AIII, ℓ=3350, 3,3кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8.8-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН4-20 | 1 | -14 | |
| | | | | | |
| | Поз. | 1÷6, 8÷15, 17-19 по „В1" | | | |
| В1П | 7 | Каркас КП2-14.14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-15 | 376,75 |
| | | | | | |
| | | Арматура класса AIII по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Бетон класса В15; 3,66 м³ | | | |
| | | Масса панели 9,2т | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1-1




2-2




3-3

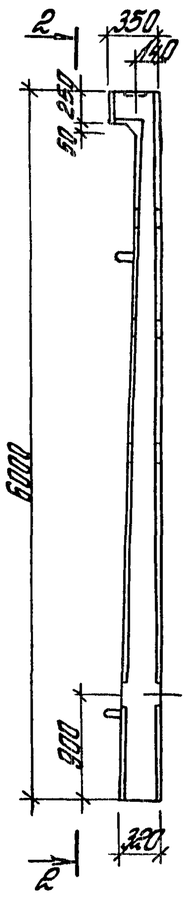


4-4

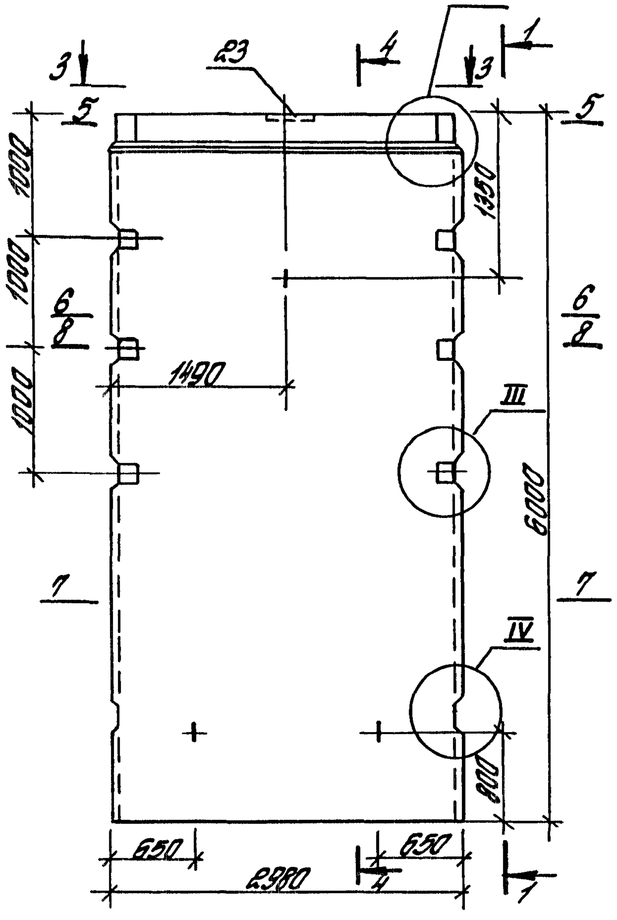


5-5

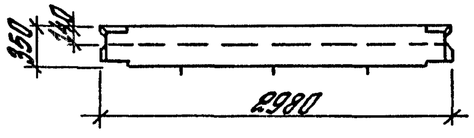


6-6

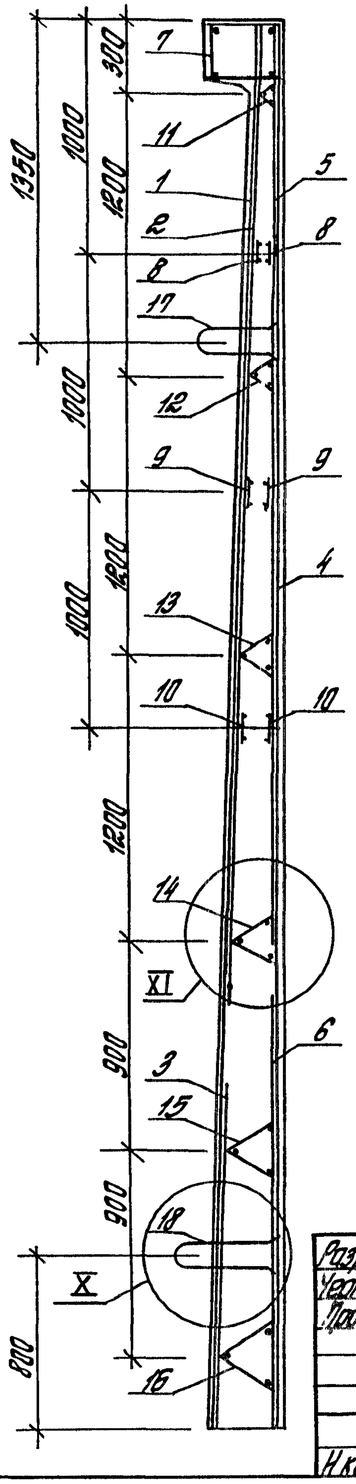


7-7

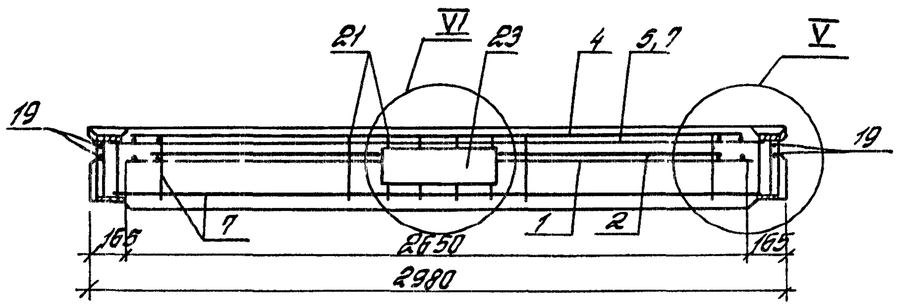


8-8

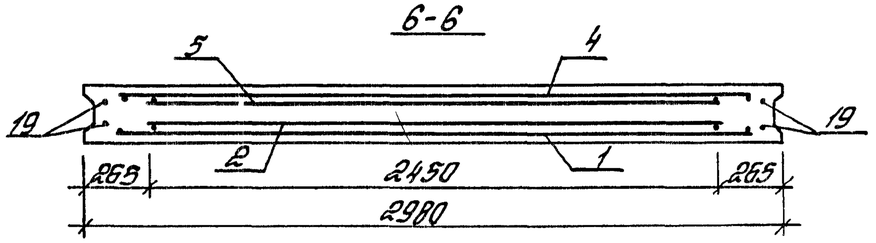


1 Узлы см 3.900.1-10.1-1-24
2 Спецификацию см листы 2, 3
3 Сетки поз 1...6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм

| | | |
|---|---|---|
| Разраб. | Сосова | |
| Утверд. | Антонова | |
| Провер. | Чернатаз | |
| Н.контр. | Чернатаз | |

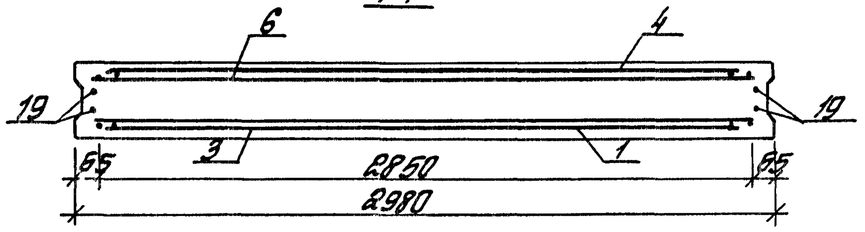3.900.1-10.1-1-9

Панель стеновая ПС1-60-6
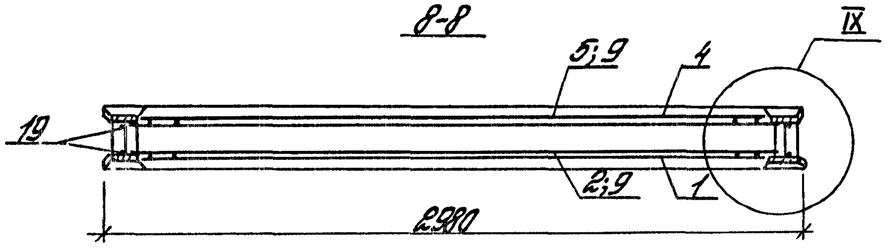
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 4 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С13-60.26-12 | 1 | 3.900.1-101-2-7 | 413,47 |
| | 2 | С6-4524-12 | 1 | -4 | |
| | 3 | С5-12 28-8 | 1 | -3 | |
| | 4 | С4-60 26-10 | 1 | -3 | |
| | 6 | С14-18.28-16 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП2-14 18 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 16 | Кр5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-22а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-22б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10А III, L=5950, 3,67кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8 8-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН5-18 | 1 | -14 | |
| | | | | | |
| Г1П | Поз. | 1÷4;6;8÷19 по „Г1" | | | 391,38 |
| | 7 | Каркас КП2-14 14 | 1 | 3.900 1-10 1-2-15 | |
| | | | | | |
| Г2 | Поз. | 1;2;4;6÷19,21;23 по „Г1" | | | 442,88 |
| | 3 | Сетка С5-15 28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-36 24-8 | 1 | -1 | |
| | | | | | |
| Г2П | Поз | 1;2;4;6,8÷19 по „Г1" | | | 420,79 |
| | 3 | Сетка С5-15.28-10 | 1 | 3.900 1-10.1-2-3 | |
| | 5 | С1-36 24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14.14 | 1 | -15 | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г3 | Поз. | 1;2;4;6;8÷19;21;23 по „Г1" | | | 454,33 |
| | 3 | Сетка С9-15 28-12 | 1 | 3.900 1-10 1-2-5 | |
| | 5 | С1-36 24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-16 18 | 1 | -15 | |
| Г3П | Поз. | 1;2;4;6;8÷19 по „Г1" | | | 432,24 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-12 | 1 | 3.900 1-10 1-2-5 | |
| | 5 | С1-36 24-8 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14.16 | 1 | -15 | |
| Г4 | Поз. | 1;2;4;6;8÷19,21,23 | | | 474,32 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10 1-2-5 | |
| | 5 | С1-39.24-10 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-16.18 | 1 | -15 | |
| Г4П | Поз | 1;2;4,6,8÷19 по „Г1" | | | 452,23 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10 1-2-5 | |
| | 5 | С1-39 24-10 | 1 | -1 | |
| | 7 | Каркас КП2-14.16 | 1 | -15 | |
| Г5 | Поз. | 1;2;4;6;8÷19;21,23 по „Г1" | | | 514,93 |
| | 3 | Сетка С14-18 28-16 | 1 | 3.900 1-10 1-2-7 | |
| | 5 | С6-39,24-12 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КП2-18 18 | 1 | -15 | |
| Г5П | Поз. | 1;2;4;6,8÷19 по „Г1" | | | 489,84 |
| | 3 | Сетка С14-18.28-16 | 1 | 3.900.1-10 1-2-7 | |
| | 5 | С6-39 24-12 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КП2-14 18 | 1 | -15 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Приложение спецификации см. лист 3

3.900 1-10 1-1-9

Лист 2

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г6 | 1 | Сетка С13-60.26-12 | 1 | 3.900.1-101-2-7 | 549,51 |
| | 2 | С6-45.24-12 | 1 | -4 | |
| | 3 | С14-18.28-18 | 1 | -7 | |
| | 4 | С4-60.26-10 | 1 | -3 | |
| | 5 | С10-42.24-14 | 1 | -5 | |
| | 6 | С14-18.28-16 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП2-20.18 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 16 | Кр5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-22а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-22б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф10 AIII, ℓ=5950; 3,67кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-8.8-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН5-20 | 1 | -14 | |
| ГБП | Поз. | 1÷6, 8÷19 по „Г6" | | | 525,28 |
| | 7 | Каркас КП2-14.20 | 1 | 3.900.1-10.1-2-15 | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | Сетка С13-60.26-12 | 1 | 3.900.1-101-2-7 | 527,29 |
| | 2 | С1-39.24-10 | 1 | -1 | |
| | 3 | С14-18.28-18 | 1 | -7 | |
| | 4 | С13-60.26-12 | 1 | -7 | |
| | 5 | С1-39.24-10 | 1 | -1 | |
| | 6 | С14-18.28-18 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КП2-20.20 | 1 | -15 | |
| | 8 | Кр1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 16 | Кр5-55 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-22а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-22б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф10 AIII; ℓ=5950; 3,67кг | 4 | без чертежа | |
| | 21 | Сетка С16-88-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-8 | |
| | 23 | Изделие закладное МН5-20 | 1 | -14 | |
| В1П | Поз. | 1÷6, 8÷19 по „В1" | | | 498,63 |
| | 7 | Коркас КП2-16.16 | 1 | 3.900.1-10.1-2-15 | |
| | | Бетон класса В15; 4,23 м³ | | | |
| | | Арматура класса AIII по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Масса панели 10,6 т. | | | |
| | | Технические условия см. 3.900.1-10.1-3-ТУ | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПС2-24-КГ1...КГ3, КВ1, КВ2




1 Узлы см 3.900 1-10 т-1-24.
2 Спецификацию см. лист 2.
3 Сетки поз 2,3,5,6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Христолюбенская | | |
| Чертил | Антикарева | | |
| Провер | Чернолаз | | |
| Н.контр | Чернолаз | | |

3.900 1-10 1-1-10

Панель стеновая ПС2-24-К
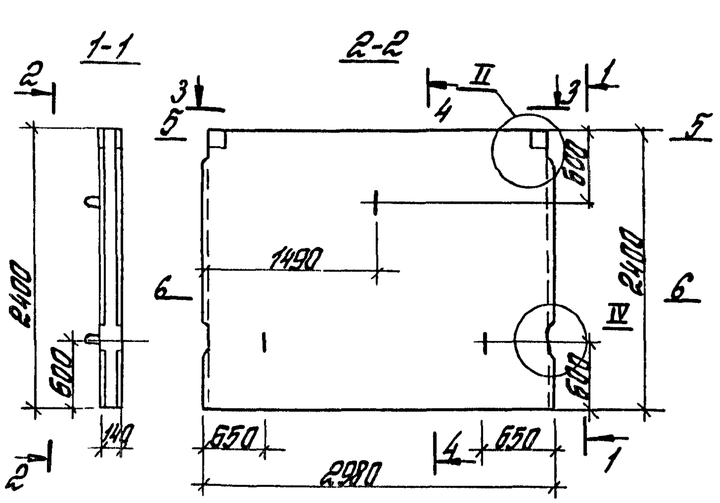
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 2 | Сетка С2-24.26-8 | 1 | 3.900 1-10.1-2-2 | 56,35 |
| | 5 | С2-24.26-8 | 1 | -2 | |
| | 7 | Каркас КР1-10д | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-10 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-10 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф8 AIII, ℓ=2350, 0,93кг | 4 | Без чертежа | |
| | | | | | |
| Г2 | Поз. | 2;5;7;11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 62,68 |
| | 3 | Сетка С3-9.28-8 | 1 | 3.900 1-10.1-2-2 | |
| | | | | | |
| Г3 | Поз. | 2;5;7;11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 80,22 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-12 | 1 | 3.900 1-10.1-2-5 | |
| | | | | | |
| В1 | Поз. | 7;11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 70,91 |
| | 2 | Сетка С2-24.26-10 | 1 | 3.900 1-10 1-2-2 | |
| | 5 | С2-24.26-10 | 1 | -2 | |
| | | | | | |
| В2 | Поз. | 2;5;7;11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 79,09 |
| | 6 | Сетка С8-15.28-12 | 1 | 3.900 1-101-2-4 | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса A-III по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Бетон класса В15; 0,99 м³ | | | |
| | | Масса панели 2,5 т | | | |
| | | Технические условия см. 3.900.1-10.1-3-ТУ | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПС2-24-КГ1У... КГ3У, КВ1У, КВ2У







1 Узлы см 3.900.1-10.1-1-24
2 Спецификацию см лист 2.
3 Сетки поз 2,3,5,6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | | 3.900.1-10.1-1-11 | |
| Чертил | Антипреева | | | | |
| Провер. | Черномаз | | | Панель стеновая ПС2-24-К. У | Стадия Р; Лист 1; Листов 2 |
| Н. контр. | Черномаз | | | | ЦНИИПРОМЗДАНИЙ |
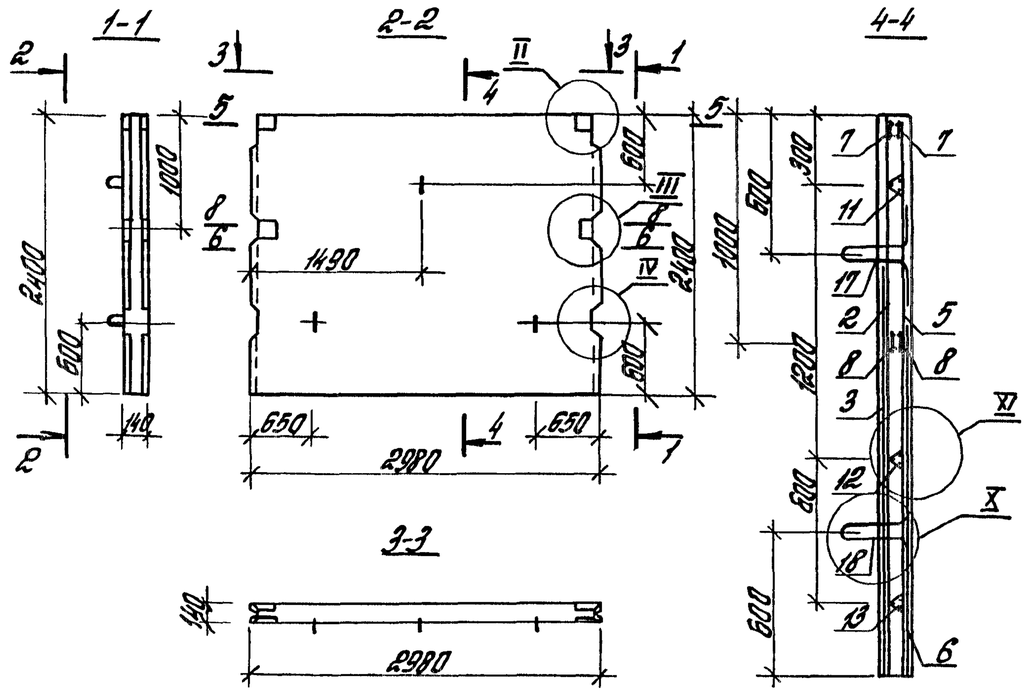
| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 2 | Сетка С2-24.26-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 70,05 |
| | 5 | С2-24.26-8 | 1 | -2 | |
| | 7 | Каркас КР1-100 | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-100 | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-10 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-10 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф8 А-III; ℓ=2350; 0,93 кг | 4 | Без чертежа | |
| Г2 | Поз. | 2;5;7;8;11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 76,38 |
| | 3 | Сетка С3-9 28-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| Г3 | Поз. | 2;5;7;8;11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 93,92 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | |
| В1 | Поз. | 7;8;11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 84,61 |
| | 2 | Сетка С2-24.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 5 | С2-24 26-10 | 1 | -2 | |
| В2 | Поз. | 2;5;7;8,11÷13;17÷19 по „Г1" | | | 92,79 |
| | 6 | Сетка С8-15.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-4 | |
| | | Арматура класса A-III по ГОСТ 5781-82 | | | 3-ТУ |
| | | Бетон класса В15; 0,99 м³ | | | |
| | | Масса панели 2,5т. | | | |
| | | Технические условия см 3.900.1-10.1 | | | |
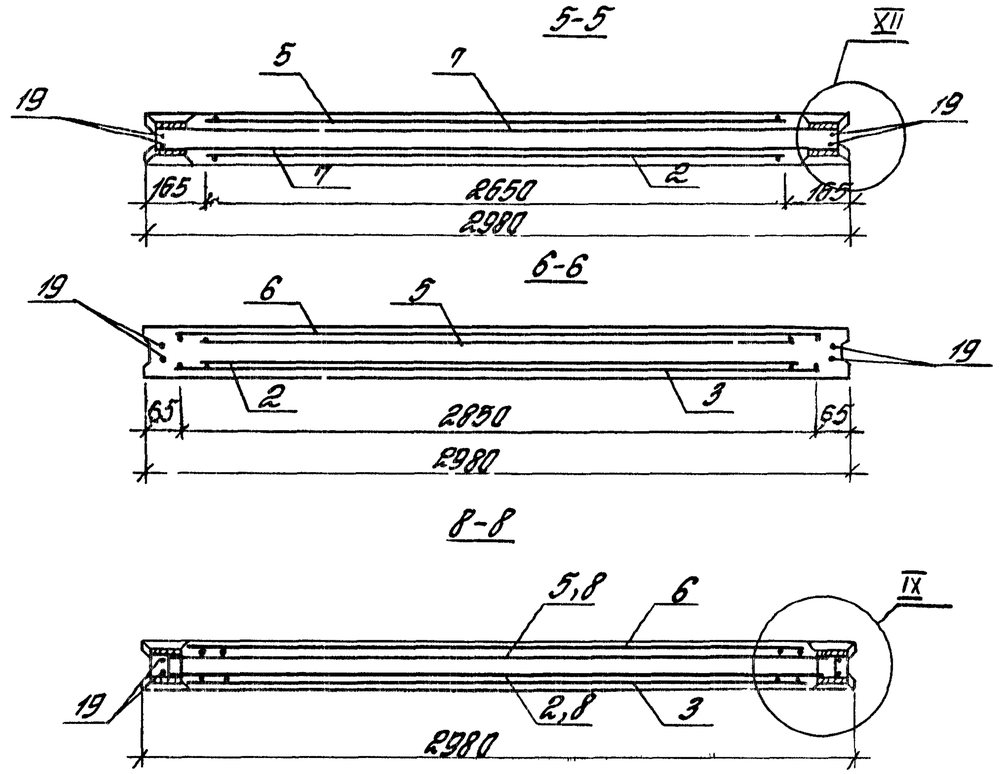
| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.900.1-10 1-1-11 Лист 2

ПСР-30-КГ1...КГ4, КВ1, КВ2

1-1




2-2




3-3

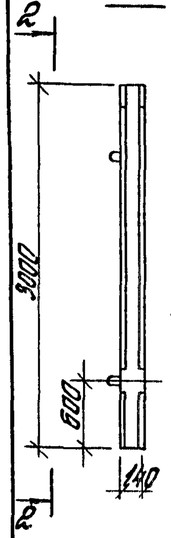


4-4

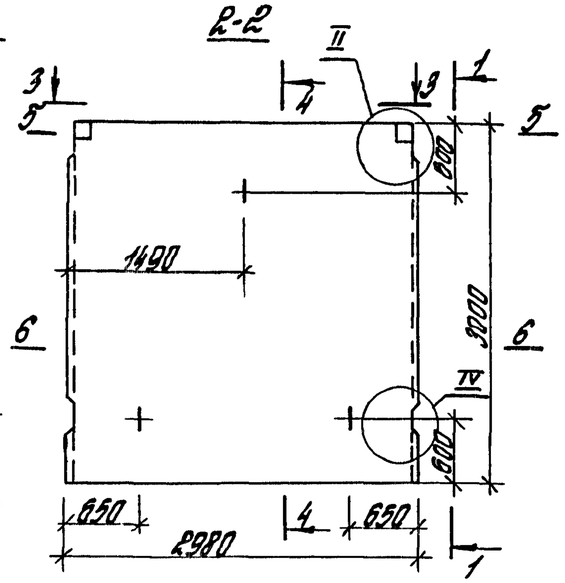


5-5




6-6

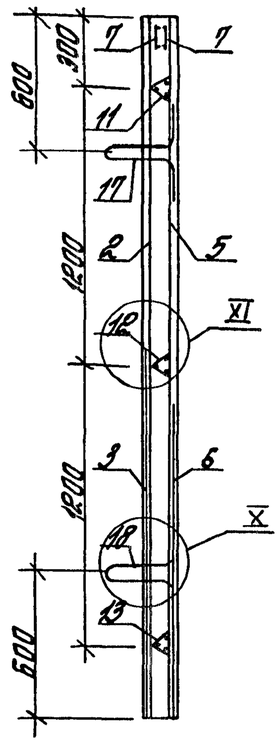


1 Узлы см 3.900.1-10 1-1-24.
2. Спецификацию см лист 2.
3 Сетки поз 2,3,5,6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Преображенская | | |
| Чертил | Анткарцева | | |
| Проверил | Чернопаз | | |
| Н.контр | Чернопаз | | |

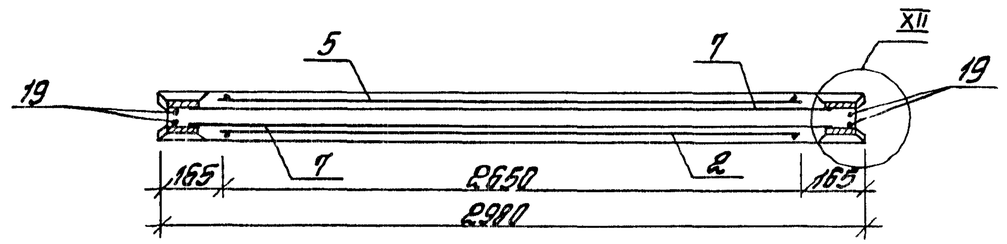3.900.1-10 1-1-12

Панель стеновая ПСР-30-К.
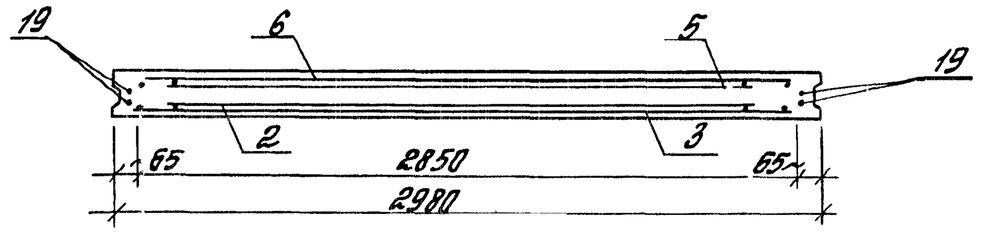
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 2 | Сетка С2-30 26-10 | 1 | 3900 1-10 1-2-2 | 95,91 |
| | 5 | С2-30 26-10 | 1 | -2 | |
| | 6 | С3-12 28-8 | 1 | -2 | |
| | 7 | Каркас КР1-100 | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-12 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-12 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф10 AIII, ℓ=2950, 1,82 кг | 4 | Без чертежа | |
| | | | | | |
| Г2 | Поз | 2,5÷7, 11÷13, 17÷19 по „Г1" | | | 104,30 |
| | 3 | Сетка С3-12 28-8 | 1 | 3900 1-10 1-2-2 | |
| | | | | | |
| Г3 | Поз | 2,5÷7; 11÷13, 17÷19 по „Г1" | | | 126,68 |
| | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3900 1-10.1-2-5 | |
| | | | | | |
| Г4 | Поз | 2,5-7, 11-13, 17-19 по „Г1" | | | 166,21 |
| | 3 | Сетка С9-21 28-18 | 1 | 3900 1-10 1-2-5 | |
| | | | | | |
| В1 | Поз | 2,5,7, 11-13, 17-19 по „Г1" | | | 135,26 |
| | 3 | Сетка С9-15 28-12 | 1 | 3900 1-10 1-2-5 | |
| | 6 | С9-15.28-12 | 1 | 3.900 1-10 1-2-5 | |
| | | | | | |
| В2 | Поз | 2,5,7, 11-13;17-19 по „Г1" | | | 157,82 |
| | 6 | Сетка С9-21.28-18 | 1 | 3900 1-10 1-2-5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса AIII по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Технические условия ст 3.900 1-10 1-3-ТУ | | | |
| | | Бетон класса В15; 1,24 м³ | | | |
| | | Масса панели 3,1 т | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.900 1-10 1-1-12 Лист 2

ПС2-30-КГ1У--КГ4У, КВ1У, КВ2У

1-1




2-2




4-4

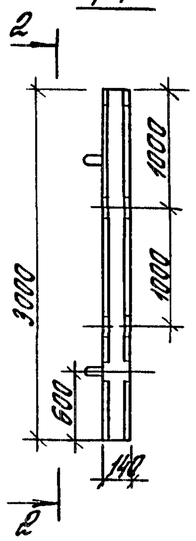


3-3

5-5

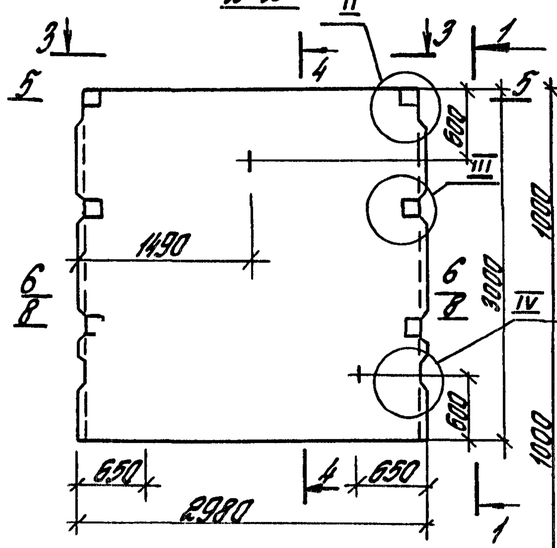


6-6

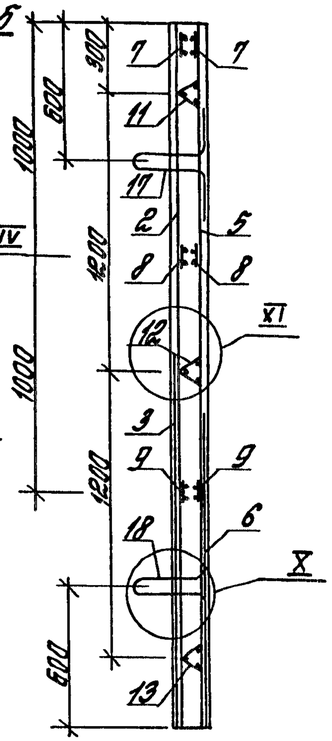


8-8

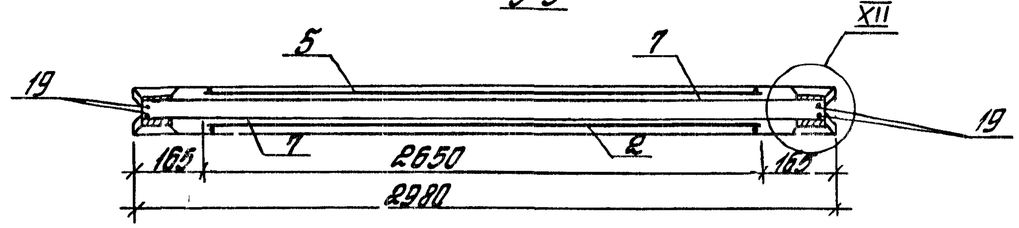


1 Узлы см. 3.900.1-10 1-1-24
2 Спецификацию от лист 2
3 Сетки поз 2,3,5,6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели.
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил | Антоматерова | | |
| Проверил | Чернотаз | | |
| Н.контр. | Чернотаз | | |

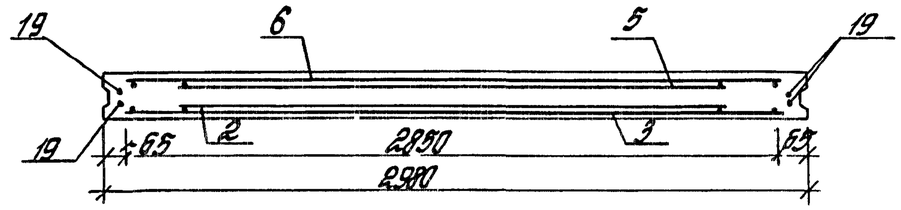3.900.1-10 1-1-13

Панель стеновая ПС2-30-К..У
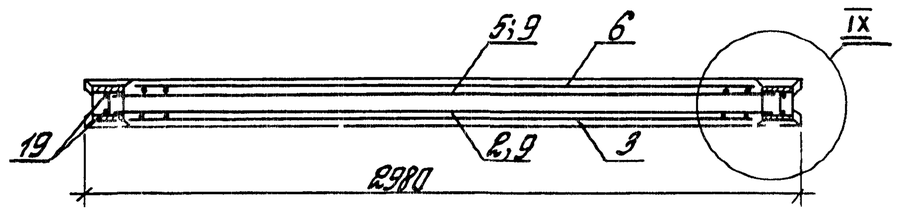
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИПРОТЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Сетка С2-30.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 5 | С2-30.26-10 | 1 | -2 | |
| | 6 | С3-12.28-8 | 1 | -2 | |
| | 7 | Каркас КР1-10а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-10а | 2 | -9 | |
| Г1 | 9 | КР1-10а | 2 | -9 | 123,31 |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-12 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-12 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 А-III; ℓ=2950; 1,82 кг | 4 | Без чертежа | |
| | | | | | |
| | Поз. | 2; 5÷9; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | " | | |
| Г2 | 3 | Сетка С3-12.28-8 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 131,70 |
| | | | | | |
| | Поз. | 2; 5÷9; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | " | | |
| Г3 | 3 | Сетка С9-15.28-14 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | 154,08 |
| | | | | | |
| | Поз. | 2; 5÷8; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | " | | |
| Г4 | 3 | Сетка С9-21.28-18 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | 194,65 |
| | 9 | Каркас КР2-10а | 2 | -10 | |
| | Поз. | 2; 5; 7÷9; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | " | | |
| В1 | 3 | Сетка С9-15.28-12 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | 162,66 |
| | 6 | С9-15.28-12 | 1 | -5 | |
| | | | | | |
| | Поз. | 2; 5; 7÷9; 11÷13; 17÷19 по „Г1" | " | | |
| В2 | 6 | Сетка С9-21.28-18 | 1 | 3.900.1-10.1-2-5 | 185,22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Технические условия | ст. | 3.900.1-10.1-3-ТУ | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бетон класса В15; 1,24 м³ | | | |
| | | Масса панели 3,1 т | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПС2-36-КГ1...КГ4, КВ1, КВ2

1-1




2-2




3-3

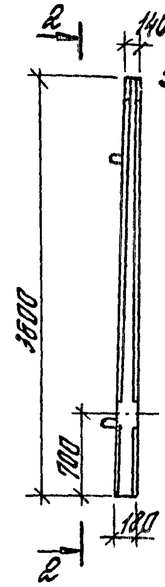


4-4

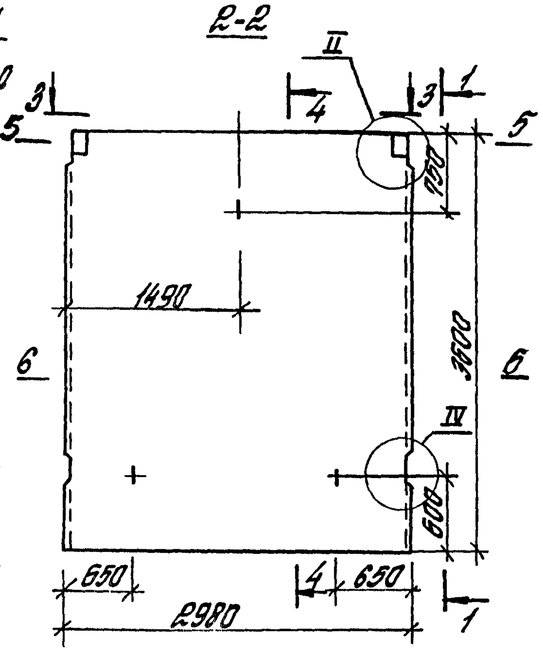


5-5

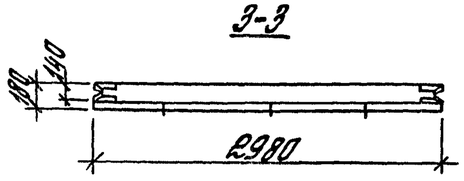


6-6

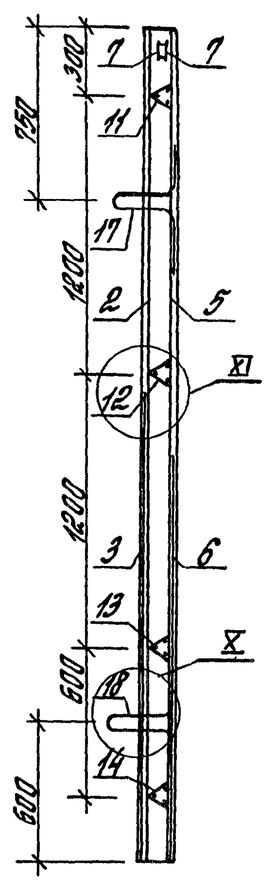


1 Узлы см 3.900.1-101-1-24.
2. Спецификацию см лист 2.
3. Сетки поз. 2,3,5,6 ориентировать выпусками длиной 225 мм верхнему торцу панели.
4. Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил | Антонова | | |
| Проверил | Чернотаз | | |
| Н. контр. | Чернотаз | | |

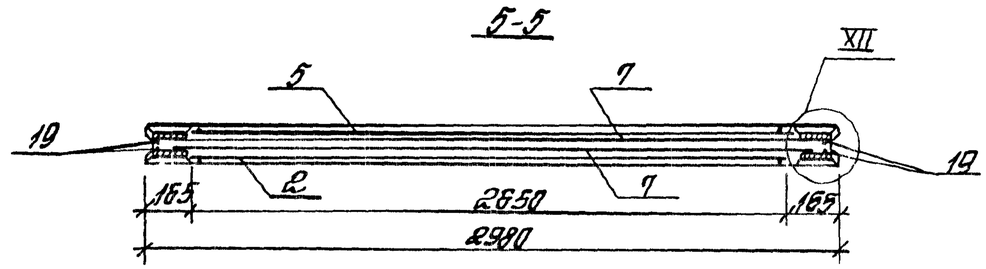3.900.1-10.1-1-14

Панель стеновая ПС2-36-К...
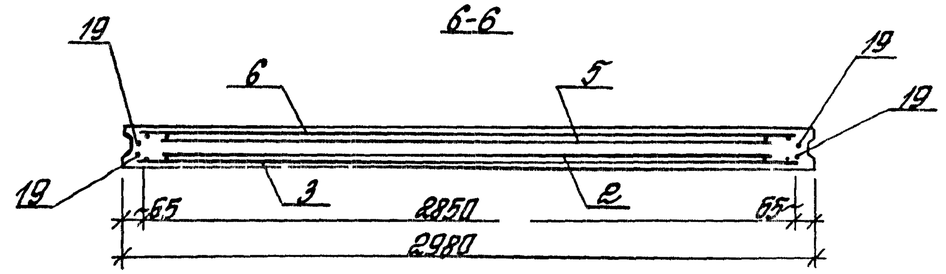
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 2 | Сетка С2-36 26-10 | 1 | 3 900 1-10 1-2-2 | 127,37 |
| | 5 | С2-36 26-10 | 1 | -2 | |
| | 6 | С8-15 28-12 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-10д | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-14 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-14 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 А III, ℓ=3550, 2,19кг | 4 | Без чертежа | |
| | | | | | |
| Г2 | Поз | 2,5-7,11-14,17-19 по „Г1" | | | 150,11 |
| | 3 | Сетка С8-15 28-12 | 1 | 3.900 1-10.1-2-4 | |
| | | | | | |
| Г3 | Поз | 2,5÷7,11,12,14,17÷19 по „Г1" | | | 184,62 |
| | 3 | Сетка С9-21.28-16 | 1 | 3.900 1-10 1-2-5 | |
| | 13 | Каркас КР5-2 | 1 | -12 | |
| | | | | | |
| Г4 | Поз | 2,5÷7,11,12,14,17÷19 по „Г1" | | | 224,93 |
| | 3 | Сетка С14-24.28-20 | 1 | 3.900.1-10.1-2-7 | |
| | 13 | Каркас КР5-2 | 1 | -12 | |
| | | | | | |
| В1 | Поз. | 2,5,7,11,12,14,17÷19 по „Г1" | | | 219,13 |
| | 3 | Сетка С9-21 28-16 | 1 | 3.900 1-10.1-2-5 | |
| | 6 | С9-21 28-16 | 1 | -5 | |
| | 13 | Каркас КР5-2 | 1 | -12 | |
| | | | | | |
| В2 | Поз | 2,5,7,11,12,14,17÷19 по „Г1" | | | 154,83 |
| | 6 | Сетка С14-18.28-16 | 1 | 3.900 1-10 1-2-7 | |
| | 13 | Каркас КР5-2 | 1 | -12 | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Технические условия | см | 3 900 1-10 1-3-ТУ | |
| | | Бетон класса В15, | 1,7 | м³ | |
| | | Масса панели 4,3т | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПС2-36-КГ1У...КГ4У, КВ1У, КВ2У




1 Узлы см 3.900.1-10.1-1-24
2 Спецификацию см лист 2
3 Сетки поз 2,3,5,6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели
4. Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил. | Янтарева | | |
| Проверил | Черномаз | | |
| Н.контр. | Черномаз | | |

3.900.1-10.1-1-15

Панель стеновая ПС2-36-К У
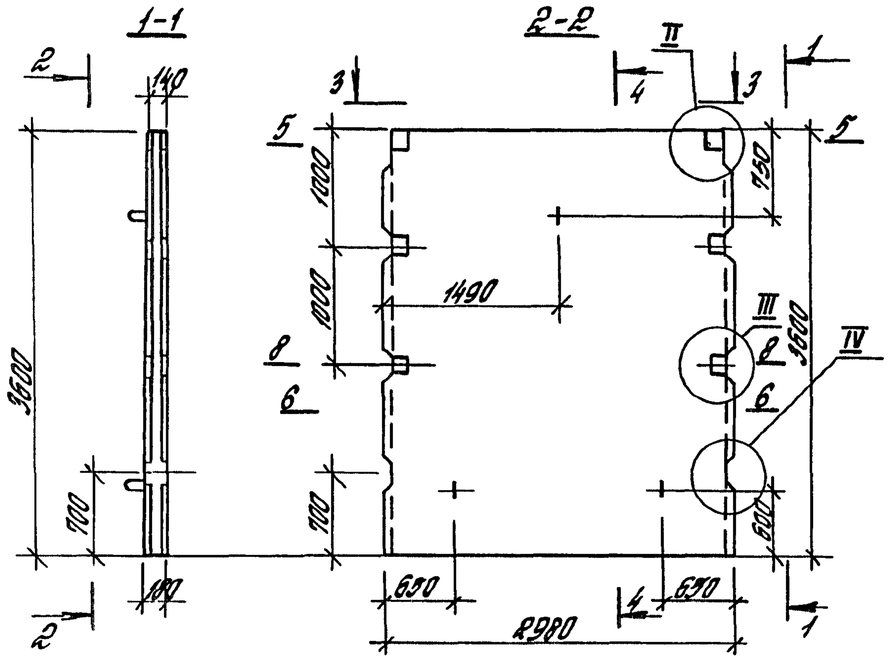
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 2 | Сетка С2-36 26-10 | 1 | 3.900 1-10 1-2-2 | 154,77 |
| | 5 | С2-36 26-10 | 1 | -2 | |
| | 6 | С8-15 28-12 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-10а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-10а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР1-10а | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-2 5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-14 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-14 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 А III, ℓ=3550, 2,19 кг | 4 | Без чертежа | |
| | | | | | |
| Г2 | Поз. | 2;5-9, 11-14;17-19 по „Г1" | | | 177,51 |
| | 3 | Сетка С8-15 28-12 | 1 | 3.900 1-10 1-2-4 | |
| | | | | | |
| Г3 | Поз. | 2,5÷9;11, 12, 14, 17-19 по „Г1" | | | 218,02 |
| | 3 | Сетка С9-21 28-16 | 1 | 3.900 1-10 1-2-5 | |
| | 13 | Каркас КР5-2 | 1 | -12 | |
| | | | | | |
| Г4 | Поз | 2, 5-8, 11, 12; 14; 17÷19 по „Г1" | | | 253,37 |
| | 3 | Сетка С11-24, 28-20 | 1 | 3.900 1-10.1-2-6 | |
| | 9 | Каркас КР2-10а | 2 | -10 | |
| | 13 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| В1 | Поз | 2,5, 7-9; 11; 12, 14, 17÷19 по „Г1" | | | 246,53 |
| | 3 | Сетка С9-21 28-16 | 1 | 3.900 1-10 1-2-5 | |
| | 6 | С9-21 28-16 | 1 | -5 | |
| | 13 | Каркас КР5-2 | 1 | -12 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В2 | Поз | 2,5, 7, 8, 11, 12, 14, 17-19 по „Г1" | | | 182,23 |
| | 6 | Сетка С14-18. 28-16 | 1 | 3.900 1-10 1-2-7 | |
| | 9 | Каркас КР2-10а | 2 | -10 | |
| | 13 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Технические условия | | ТМ 3.900 1-10 1-3-74 | |
| | | Бетон класса В15, | 1,7 | м³ | |
| | | Масса панели 4,3т | | | |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

ПС2-42-КГ1, КГ2, КВ2

ПС2-42-КГ3..КГ5, КВ1

1-1

2-2

4-4

4-4

3-3

5-5

6-6

7-7

8-8

1 Узлы см 3.900.1-10 1-1-24

2 Спецификацию см лист 2

3 Сетки поз 1...6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели

4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил | Антыкарева | | |
| Провер. | Черняпаз | | |
| Н.контр. | Черномаз | | |

3.900.1-10 1-1-16

Панель стеновая ПС2-42-К

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

24394-02 44

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С2-42 26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 184,94 |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-24 26-12 | 1 | -6 | |
| | 6 | С8-15.28-12 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-16а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-16б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф10 А-III; ℓ=4150, 2.56кг | 2 | Без чертежа | |
| | 20 | Ф12 А-III; ℓ=4150, 3.69кг | 2 | —— " —— | |
| Г2 | Поз | 1; 4÷8, 11÷14; 17÷20 по „Г1" | | | 200,34 |
| | 3 | Сетка С3-15.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| Г3 | Поз | 4÷8; 11÷14; 17; 18; 20 по „Г" | " | | 229,67 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-24.26-12 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-15.28-12 | 1 | -4 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф12 А-III; ℓ=4150; 3.69кг | 2 | Без чертежа | |
| Г4 | Поз. | 4÷8, 11÷14; 17; 18; 20 по „Г4" | | | 249,71 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-24.26-14 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-15.28-14 | 1 | -4 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф14 А-III, ℓ=4150, 5.01кг | 2 | Без чертежа | |
| Г5 | Поз | 4÷8; 11, 12; 14; 17; 18, 20 по „Г1" | | | 287,01 |
| | 1 | Сетка С2-24.26-10 | 1 | 3 900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-27.26-16 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-18.28-16 | 1 | -6 | |
| | 13 | Каркас КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф16 А-III; ℓ=4150; 6.55кг | 2 | Без чертежа | |

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | Сетка С2-27 26-10 | 1 | 3.900 1-10 1-2-2 | 269,45 |
| | 2 | С11-24.26-14 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-15.28-14 | 1 | -4 | |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-24 26-14 | 1 | -6 | |
| | 6 | С8-15.28-14 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-16а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-16б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф14 А-III; ℓ=4150; 5.01кг | 2 | Без чертежа | |
| | 20 | Ф14 А-III; ℓ=4150, 5.01кг | 2 | —— " —— | |
| В2 | Поз. | 1, 11÷14; 17; 18; 20 по „В1" | | | 246,62 |
| | 1 | Сетка С2-42 26-10 | 1 | 3.900.1-10 1-2-5 | |
| | 4 | С2-24.26-10 | 1 | -5 | |
| | 5 | С7-27.26-14 | 1 | -4 | |
| | 6 | С8-21.28-18 | 1 | -4 | |
| | 8 | Каркас КР2-12б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф10 А-III; ℓ=4150; 2.56кг | 2 | Без чертежа | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Технические условия см | | 3 900 1-10 1-3-ТУ | |
| | | Бетон класса В15; 1,24м³ | | | |
| | | Масса панели 3,1т | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПС2-42-КГ1У, КВ2У  ПС2-42-КГ3У... КГ5У, КВ1У




1. Узлы см. 3.900.1-10.1-1-24
2. Спецификацию см. листы 2, 3
3. Сетки поз. 1...6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели.
4. Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил. | Витькарева | | |
| Провер. | Чернотаз | | |
| Н. контр. | Чернотаз | | |

3.900.1-10.1-1-17

Панель стеновая ПС2-42-К... У
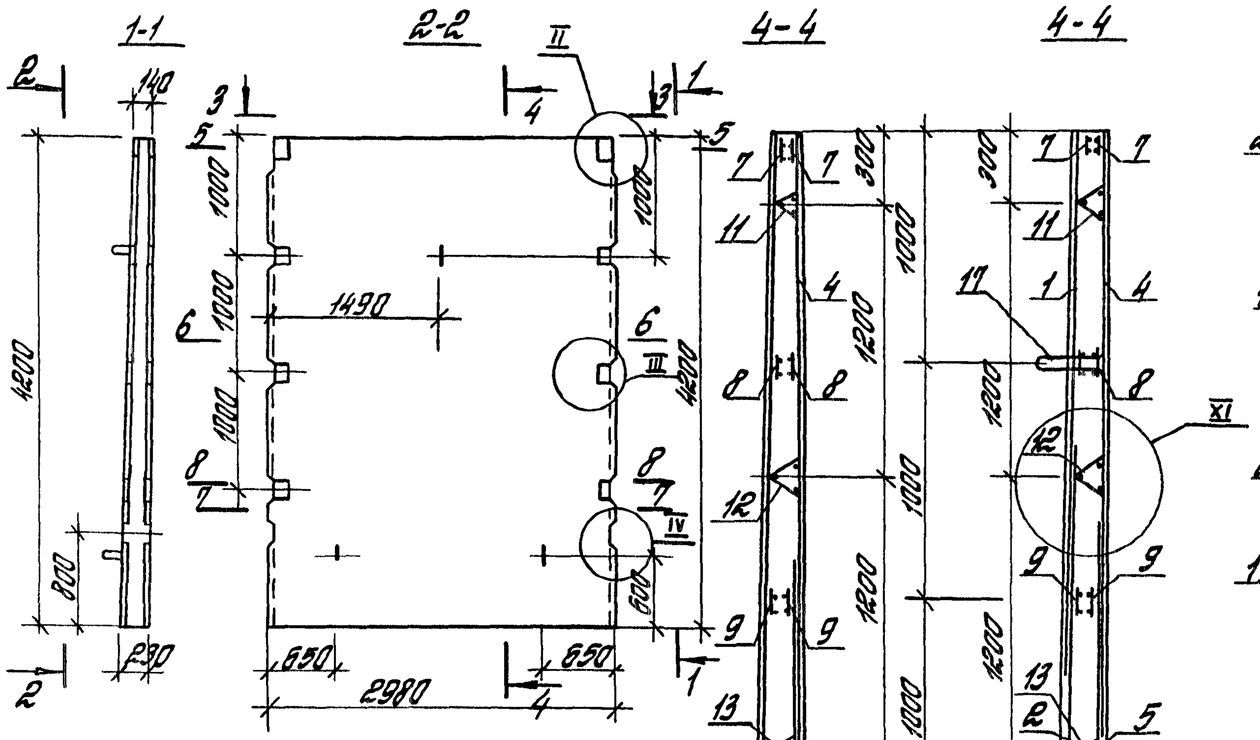
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С2-42.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 218,58 |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-24.26-12 | 1 | -6 | |
| | 6 | С8-15.28-12 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 10 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-16а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-16б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 А-III; ℓ=4150; 2.56кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф12 А-III; ℓ=4150; 3.69кг | 2 | ——"—— | |
| Г2 | Поз. | 1;4÷14;17÷20 по „Г1" | | | 233,98 |
| | 3 | Сетка С3-15.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | | | | | |
| Г3 | Поз. | 4÷14;17;18;20 по „Г1" | | | 263,31 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-24.26-12 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-15.28-12 | 1 | -4 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф12 А-III; ℓ=4150; 3.69кг | 2 | без чертежа | |
| | | | | | |
| Г4 | Поз. | 4÷9;11÷14;17;18;20 по „Г1" | | | 284,39 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-24.26-14 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-15.28-14 | 1 | -4 | |
| | 10 | Каркас КР2-12б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф14 А-III; ℓ=4150; 5.01кг | 2 | без чертежа | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г5 | Поз. | 4÷9;11÷14;17;18;20 по „Г1" | | | 321,99 |
| | 1 | Сетка С2-24.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-27.26-16 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-18.28-16 | 1 | -6 | |
| | 10 | Каркас КР2-12б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 А-III; ℓ=4150; 6.55кг | 2 | без чертежа | |
| В1 | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 304,26 |
| | 2 | С11-24.26-14 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-15.28-14 | 1 | -4 | |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-24.26-14 | 1 | -6 | |
| | 6 | С8-15.28-14 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 10 | КР2-12б | 2 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-16а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-16б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф14 А-III; ℓ=4150; 5.01кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф14 А-III; ℓ=4150; 5.01кг | 2 | ——"—— | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение спецификации см. лист 3.

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В2 | Поз | 7; 8; 10÷14, 17; 18; 20 по „В1" | | | 281,43 |
| | 1 | Сетка С2-42.26-18 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 4 | С2-24.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С7-27.26-14 | 1 | -4 | |
| | 6 | С8-21.28-18 | 1 | -4 | |
| | 9 | Каркас КР2-12б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 AIII; ℓ=4150; 2.56кг | 2 | Без чертежа | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III | | по ГОСТ 5781-82 | |
| | | Технические условия | | см. 3.900.1-10.1-3-ТУ | |
| | | Бетон класса В15; 2,29 | | $м^3$ | |
| | | Масса панели 5,7т. | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПС2-48-КГ1, КГ2

ПС2-48-КГ3... КГ6, КВ1




1 Узлы см 3.900.1-10 1-1-24
2 Спецификацию см листы 2,3
3 Сетки поз 1...6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели
4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил | Антонцева | | |
| Провер. | Чернатаз | | |
| Н.контр. | Чернатаз | | |

3.900.1-10 1-1-18

Панель стеновая ПС2-48-К
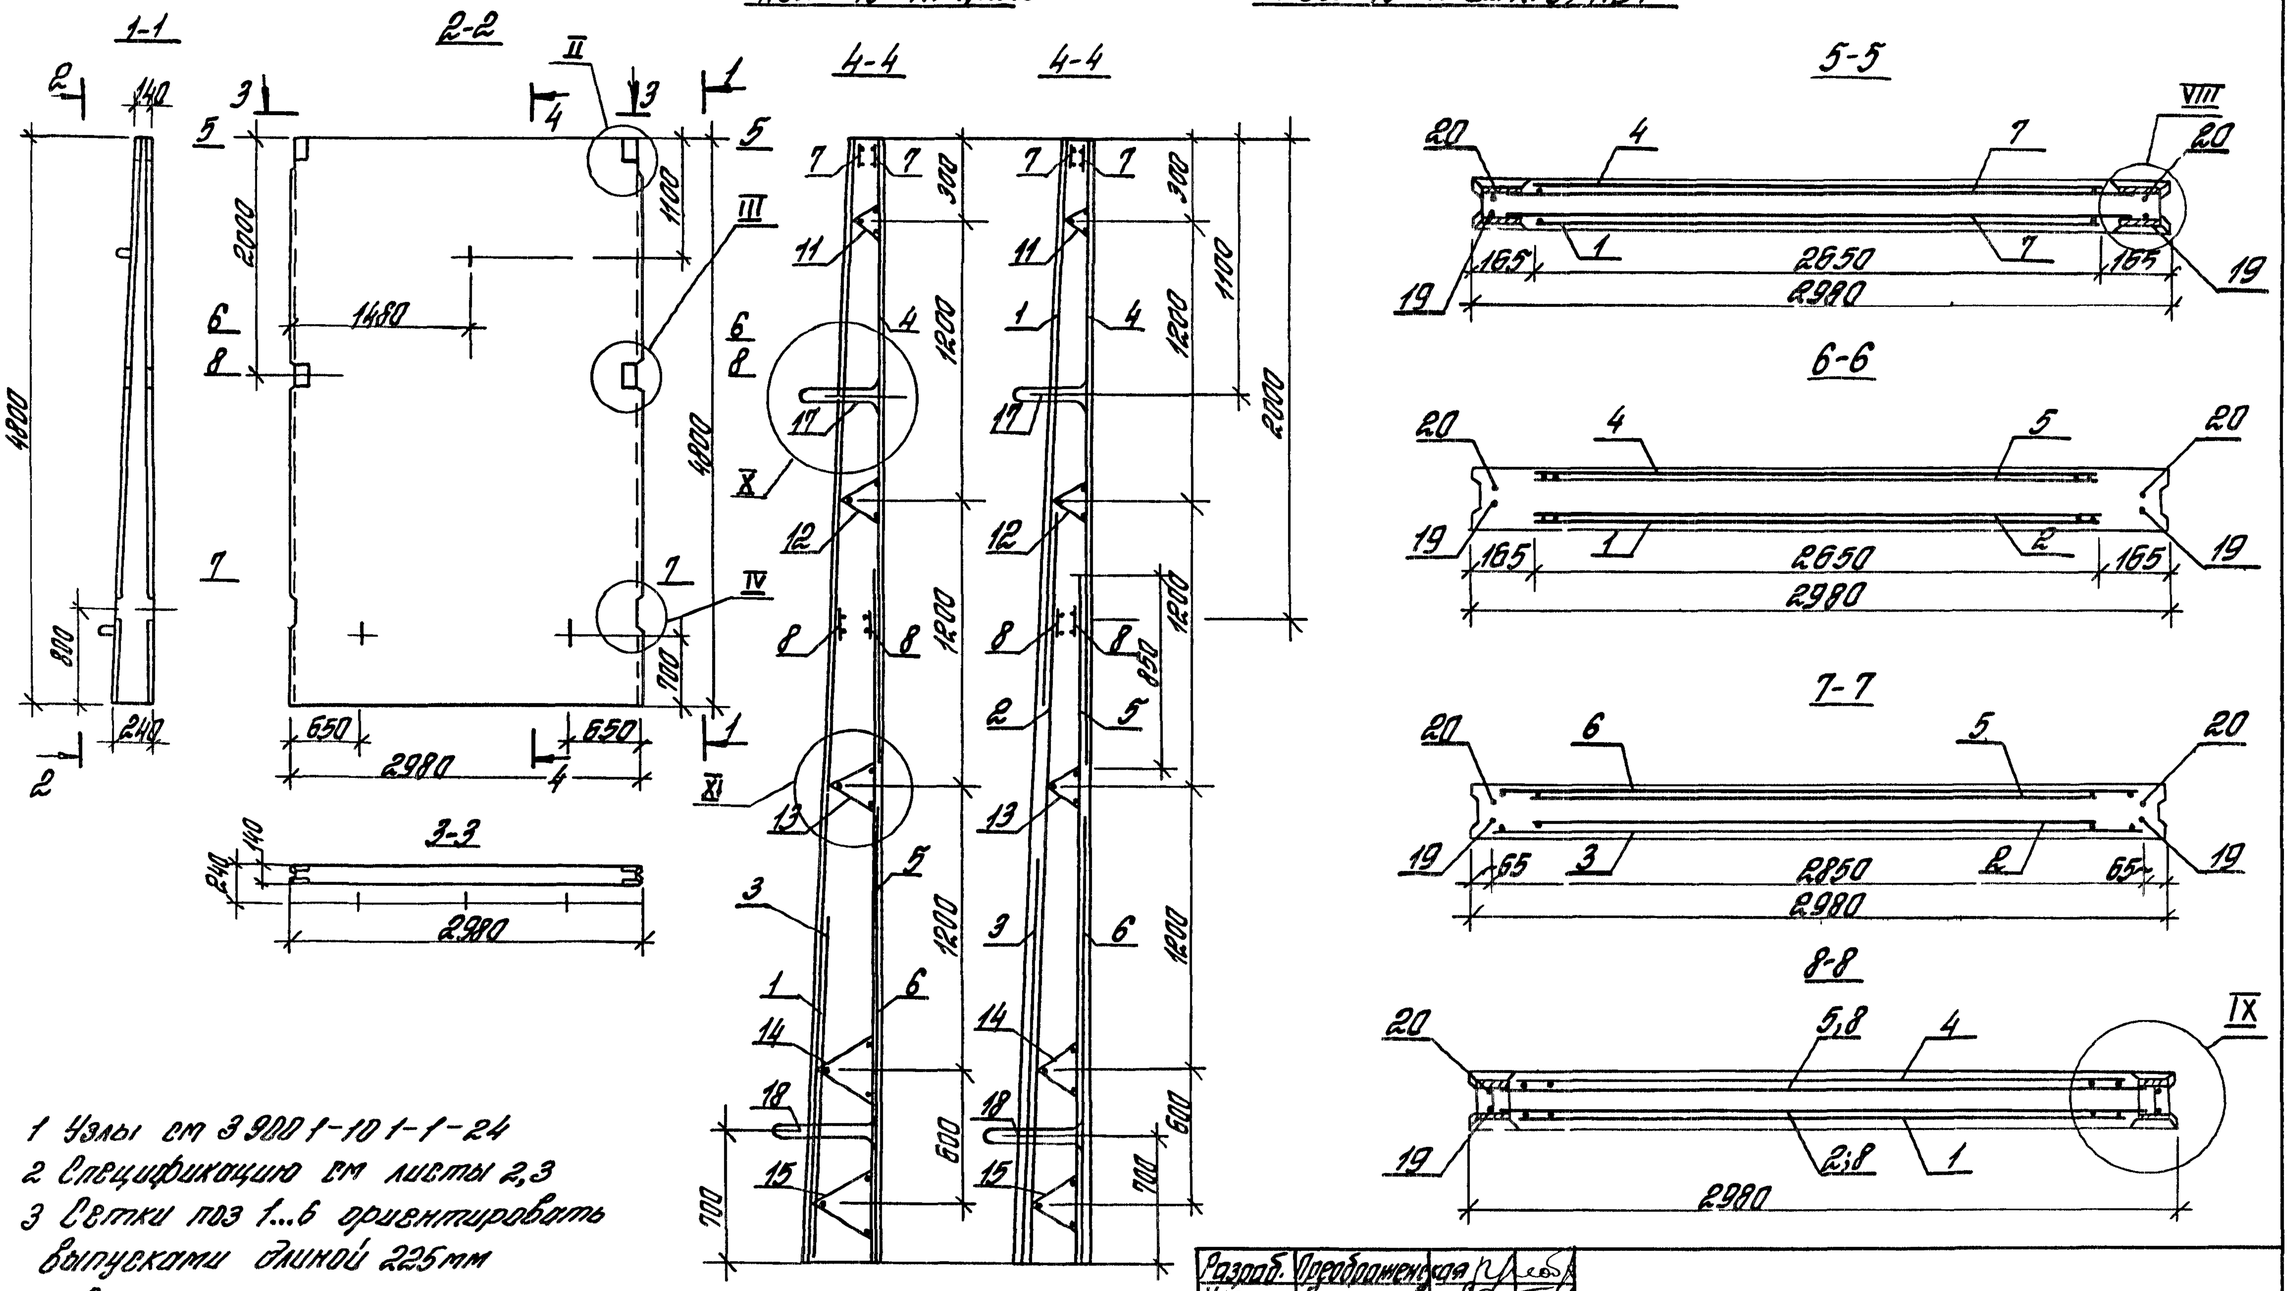
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С2-48.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 270,40 |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-30.26-16 | 1 | -6 | |
| | 6 | С12-18.28-16 | 1 | -6 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 A-III; ℓ=4750; 2.93кг | 2 | Без чертежа | |
| | 20 | ф16 A-III; ℓ=4750; 7.5кг | 2 | ——"—— | |
| Г2 | 1 | Сетка С2-48.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 285,50 |
| | 3 | С3-15.28-10 | 1 | -2 | |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-30.26-16 | 1 | -6 | |
| | 6 | С12-18.28-16 | 1 | -6 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 A-III; ℓ=4750; 2.93кг | 2 | Без чертежа | |
| | 20 | ф16 A-III; ℓ=4750; 7.5кг | 2 | ——"—— | |
| | | | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г3 | Поз. | 4÷8; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г2" | " | | 320,78 |
| | 1 | Сетка С2-30.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-27.26-12 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-18.28-12 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф12 A-III; ℓ=4750; 4.22кг | 2 | Без чертежа | |
| Г4 | Поз. | 4÷8; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г2" | " | | 344,12 |
| | 1 | Сетка С2-30.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-27.26-14 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-18.28-14 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф14 A-III; ℓ=4750; 5.74кг | 2 | Без чертежа | |
| Г5 | Поз. | 4÷8; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г2" | " | | 389,09 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-30.26-16 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-21.28-16 | 1 | -4 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 A-III; ℓ=4750; 7.5кг | 2 | Без чертежа | |
| Г6 | Поз. | 4÷8; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г2" | " | | 441,22 |
| | 1 | Сетка С2-24.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-33.26-18 | 1 | -4 | |
| | 3 | С14-24.28-18 | 1 | -7 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф18 A-III; ℓ=4750; 9.49кг | 2 | Без чертежа | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса A-III по ГОСТ 5781-82 | | | |

Продолжение спецификации см. лист 3.

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | Сетка С2-24.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 454,36 |
| | 2 | С7-33.26-16 | 1 | -4 | |
| | 3 | С14-24.28-18 | 1 | -7 | |
| | 4 | С2-24.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С7-33.26-16 | 1 | -4 | |
| | 6 | С14-24.28-18 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 AIII; ℓ=4750; 7.5кг | 2 | Без чертежа | |
| | 20 | ф16 AIII; ℓ=4750; 7.5 кг | 2 | ——— // ——— | |

Арматура класса AIII по ГОСТ 5781-82.
Технические условия см. 3.900.1-10.1-3-ТУ
Бетон класса В15; 2,69 м$^3$
Масса панели 6,7 т

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПС2-48-КГ1У, КГ2У

ПС2-48-КГ3У... КГ6У, КВ1У

1-1




2-2




3-3

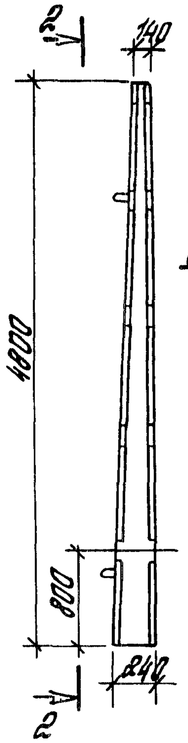


4-4

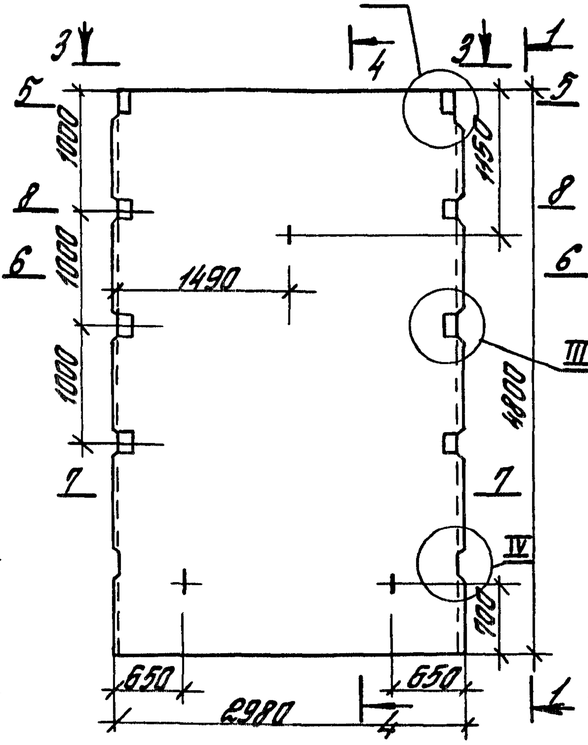


4-4

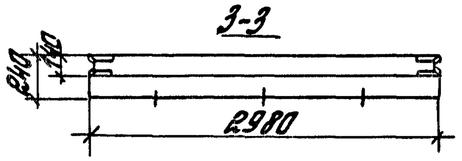


5-5

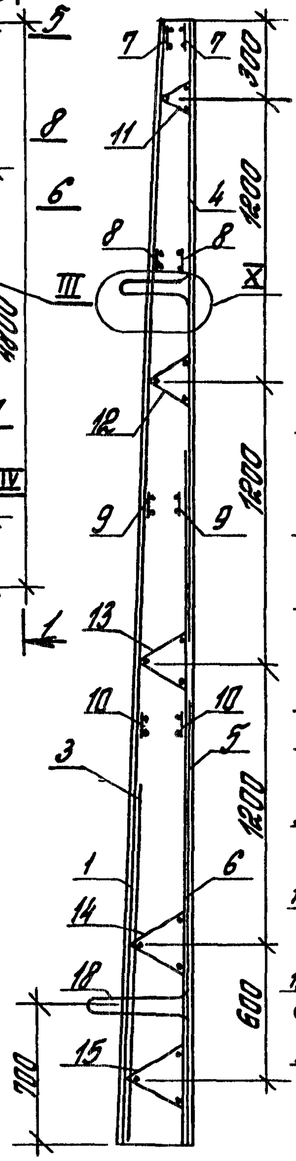


6-6

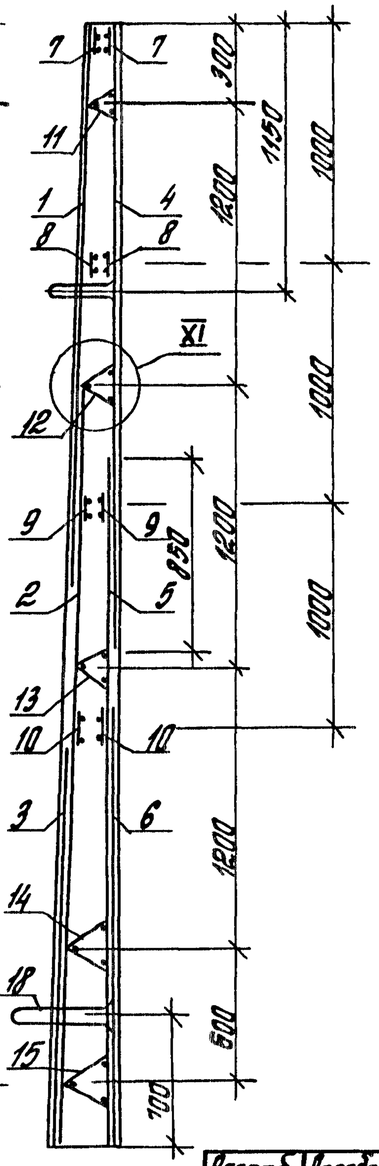


7-7

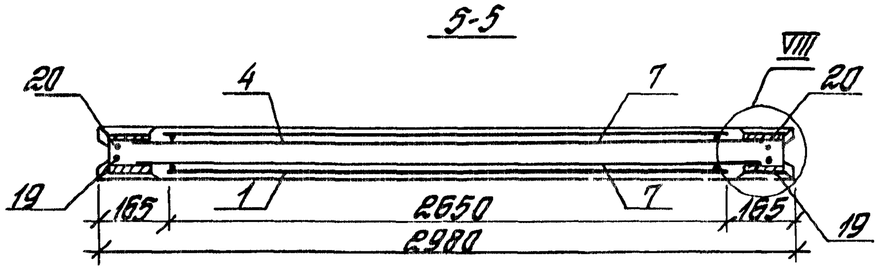


8-8

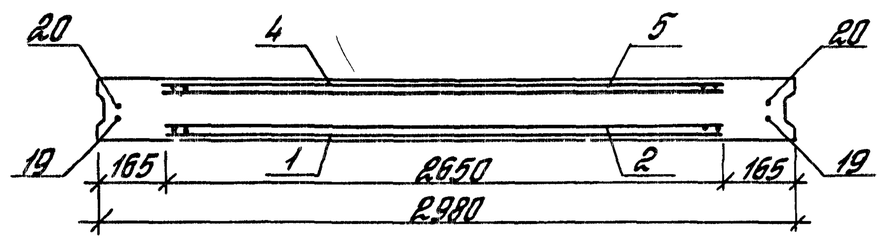


1 Узлы см 3.900.1-10 1-1-24

2 Спецификацию см листы 2,3

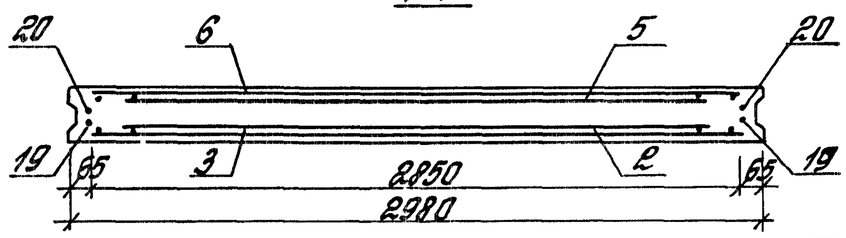3 Сетки поз 1...6 ориентировать выпусками длиной 225мм к верхнему торцу панели

4 Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм
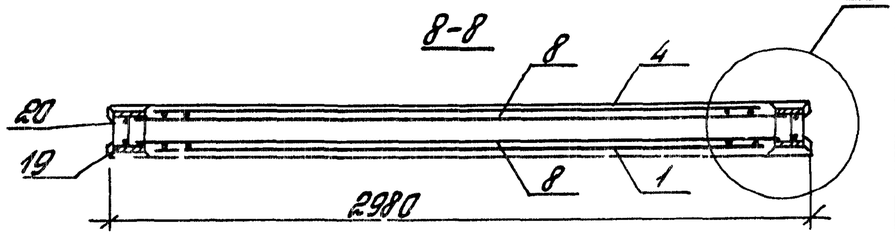
| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил | Антюшеева | | |
| Провер. | Чернатаз | | |
| Н.контр. | Чернатаз | | |

3.900.1-10 1-1-19

Панель стеновая ПС2-48-к У

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С2-48.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 305,08 |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-30.26-16 | 1 | -6 | |
| | 6 | С12-18.28-16 | 1 | -6 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 10 | КР2-12б | 2 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 А III; ℓ=4750; 2.93кг | 2 | Без чертежа | |
| | 20 | ф16 А III; ℓ=4750; 7.5кг | 2 | ——— " ——— | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г2 | 1 | Сетка С2-48.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 320,18 |
| | 3 | С3-15.28-10 | 1 | -2 | |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-30.26-16 | 1 | -6 | |
| | 6 | С12-18.28-16 | 1 | -6 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР1-12б | 2 | -9 | |
| | 10 | КР2-12б | 2 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 А III; ℓ=4750; 2.93кг | 2 | Без чертежа | |
| | 20 | ф16 А III; ℓ=4750; 7.5кг | 2 | ——— " ——— | |
| Г3 | Поз. | 4÷15; 17; 18; 20 по „Г2" | | | 355,46 |
| | 1 | Сетка С2-30.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-27.26-12 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-18.28-12 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф12 А III; ℓ=4750; 4.22кг | 2 | Без чертежа | |
| Г4 | Поз. | 4÷15; 17; 18; 20 по „Г2" | | | 378,80 |
| | 1 | Сетка С2-30.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-27.26-14 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-18.28-14 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф14 А III; ℓ=4750; 5.74кг | 2 | Без чертежа | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение спецификации см. лист 3.

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | Поз. | 4÷15, 17, 18, 20 по „Г2" | | | |
| | 1 | Сетка С2-27 26-10 | 1 | 3.900.1-101-2-2 | |
| Г5 | 2 | С11-30.26-16 | 1 | -6 | 423,77 |
| | 3 | С8-21 28-16 | 1 | -4 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 AIII; ℓ=4750; 7.5кг | 2 | без чертежа | |
| | Поз. | 4÷10; 11-15, 17; 18, 20 по „Г2" | | | |
| | 1 | Сетка С2-24 26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| Г6 | 2 | С7-33.26-18 | 1 | -4 | 475,90 |
| | 3 | С14-24 28-18 | 1 | -7 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф18 AIII, ℓ=4750, 9.49кг | 2 | без чертежа | |
| | 1 | Сетка С2-24 26-10 | 1 | 3 900 1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-33.26-16 | 1 | -4 | |
| | 3 | С14-24.28-18 | 1 | -7 | |
| | 4 | С2-24.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С7-33.26-16 | 1 | -4 | |
| | 6 | С14-24 28-18 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КР1-12а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-12а | 2 | -9 | |
| В1 | 9 | КР1-12б | 2 | -9 | 489,04 |
| | 10 | КР2-12б | 2 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-18а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-18б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 AIII; ℓ=4750, 7.5 кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф16 AIII; ℓ=4750, 75кг | 2 | ——— " ——— | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса AIII по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Технические условия | | см 3.900.1-101-3-14 | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бетон класса В15; 2,69 м³ | | | |
| | | Масса панели 6.7т | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПС2-54-КГ1, КГ2 ПС2-54-КГ3...КГ6, КВ1




1. Узлы см. 3.900.1-10.1-1-24
2. Спецификацию см. лист 2.
3. Сетки поз. 1...6 ориентировать выпусками длиной 225 мм к верхнему торцу панели.
4. Защитный слой до любой арматуры не менее 20 мм.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Перебражинская | | |
| Чертил | Нитчарская | | |
| Провер. | Черномаз | | |
| Н. контр. | Черномаз | | |

3.900.1-10.1-1-20

Панель стеновая ПС2-54-К...
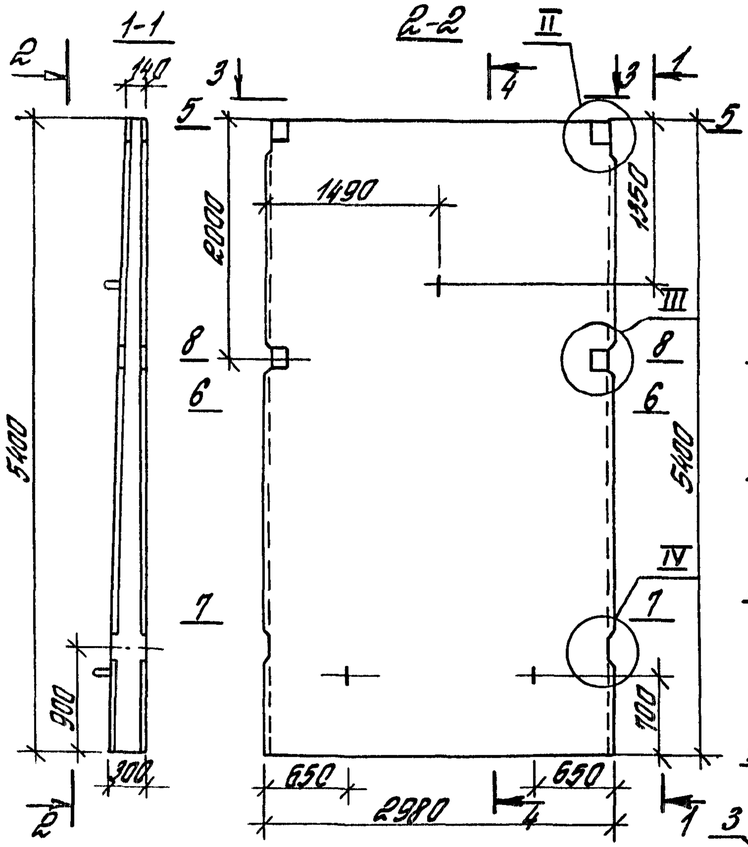
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

24394-02 SS

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С2-54.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 303,18 |
| | 4 | С2-33.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-30.26-16 | 1 | -6 | |
| | 6 | С8-21.28-16 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-14б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2,5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3,5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4,5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5,5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-20а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-20б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 А-III; ℓ=5350; 3,3кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф16 А-III; ℓ=5350; 8.44кг | 2 | ——— // ——— | |
| Г2 | Поз. | 1;4÷8; 11÷15; 17÷20 по „Г1" | | | 324,95 |
| | 3 | Сетка С3-21.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| Г3 | Поз. | 4÷8; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г1" | | | 365,34 |
| | 1 | Сетка С2-33.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-30.26-12 | 1 | -6 | |
| | 3 | С12-24.28-12 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф12 А-III; ℓ=5350; 4.75кг | 2 | без чертежа | |
| Г4 | Поз. | 4÷8; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г1" | | | 393,17 |
| | 1 | Сетка С2-33.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-30.26-14 | 1 | -6 | |
| | 3 | С12-24.28-14 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф14 А-III; ℓ=5350; 6.46кг | 2 | без чертежа | |
| Г5 | Поз. | 4÷8; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г1" | | | 450,66 |
| | 1 | Сетка С2-30.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-33.26-16 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-24.28-18 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 А-III; ℓ=5350; 8.44кг | 2 | без чертежа | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г6 | Поз. | 4÷7; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г1" | | | 498,88 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-36.26-18 | 1 | -6 | |
| | 3 | С12-24.28-20 | 1 | -6 | |
| | 8 | Каркас КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф18 А-III; ℓ=5350; 10.69кг | 2 | без чертежа | |
| В1 | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 518,89 |
| | 2 | С11-36.26-18 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-21.28-18 | 1 | -4 | |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-36.26-18 | 1 | -6 | |
| | 6 | С8-21.28-18 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-20а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-20б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф18 А-III; ℓ=5350; 10.69кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф18 А-III; ℓ=5350; 10.69кг | 2 | ——— // ——— | |
| | | Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 | | | |
| | | Технические условия см. 3.900.1-10.1-3-ТУ | | | |
| | | Бетон класса В15; 3,5 м³ | | | |
| | | Масса панели 8,8т | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПС2-5У-КГ1У, КГ2У

ПС2-54-КГ3У...КГ6У, КВ1У

1-1

2-2

3-3

4-4

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8




1 Узлы см. 3.900.1-10.1-1-24

2 Спецификацию см. листы 2,3

3 Сетки поз. 1...6 ориентировать выпуклыми длиной 225мм. к верхнему торцу панели.

4. Защитный слой до любой арматуры не менее 20мм.
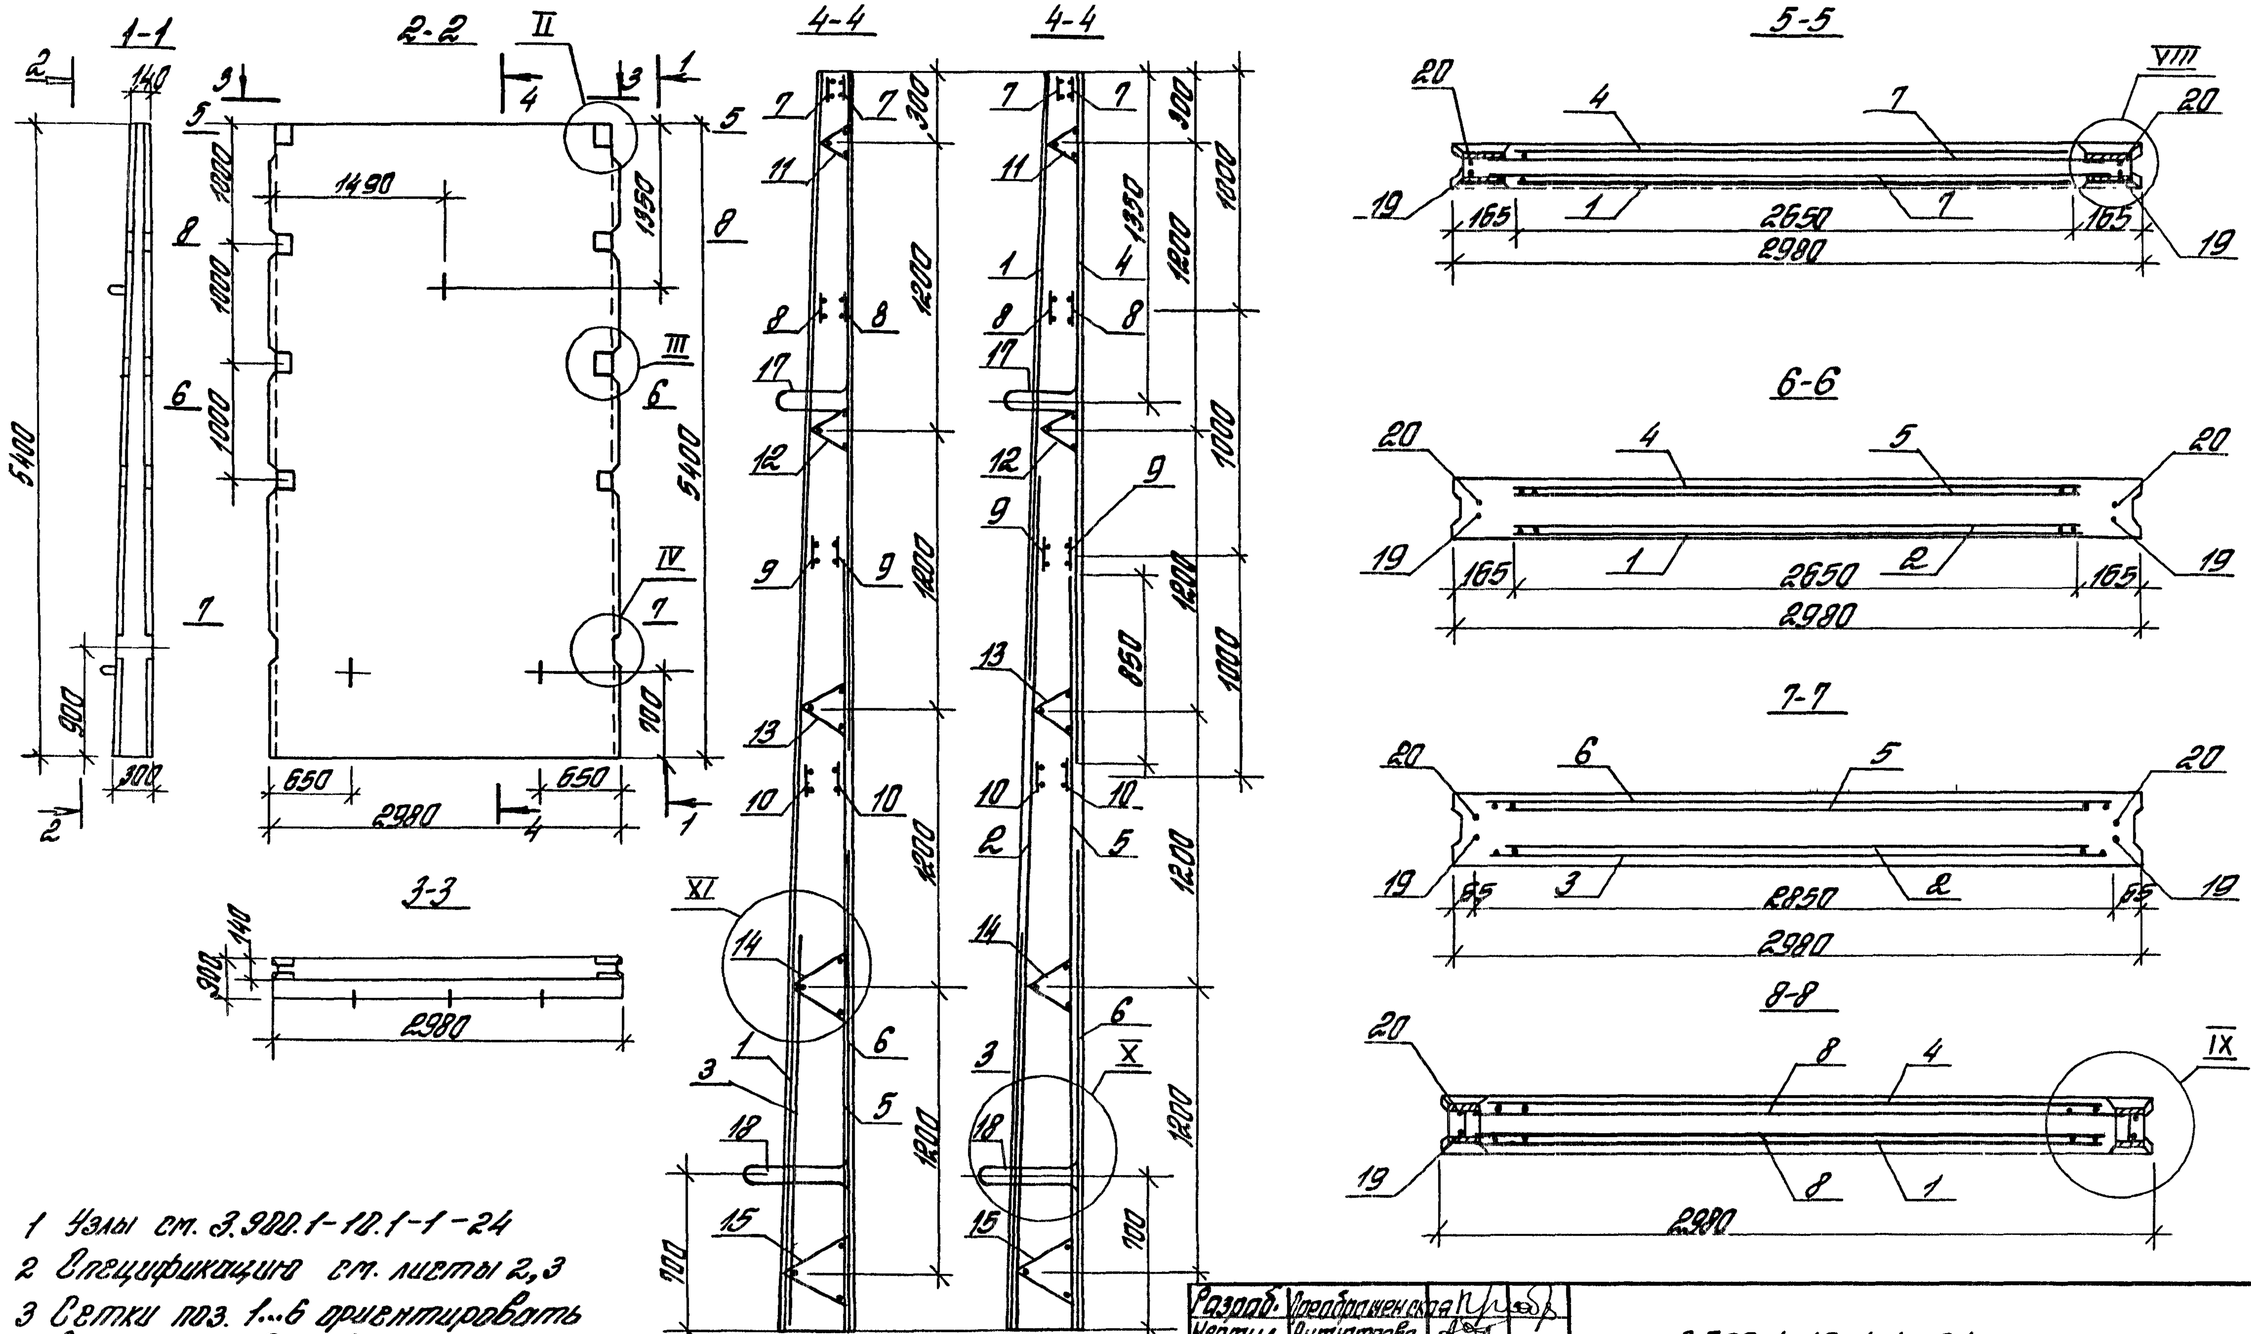
| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Упрабражинская | | |
| Чертил | Антикарева | | |
| Проверил | Чернатаз | | |
| Н. контр. | Чернатаз | | |

3.900.1-10.1-1-21

Панель стеновая ПС2-54-К... У

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 9 |

ЦНИИПРОТЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

24394-02 57

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С2-54.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 344,18 |
| | 4 | С2-33.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-30.26-16 | 1 | -6 | |
| | 6 | С8-21.28-16 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас Кр1-14а | 2 | -9 | |
| | 8 | Кр1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 10 | Кр1-14б | 2 | -9 | |
| | 11 | Кр5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | Кр5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | Кр5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | Кр5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | Кр5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-20а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-20б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 А-III; ℓ=5350; 3.3кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф16 А-III; ℓ=5350; 8.44кг | 2 | ——— " ——— | |
| Г2 | Поз. | 1; 4÷15; 17÷20 по „Г1" | | | 365,95 |
| | 3 | Сетка С3-21.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| Г3 | Поз. | 4÷15; 17; 18; 20 по „Г1" | | | 406,34 |
| | 1 | Сетка С2-33.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-30.26-12 | 1 | -6 | |
| | 3 | С12-24.28-12 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф12 А-III; ℓ=5350; 4.75кг | 2 | без чертежа | |
| Г4 | Поз. | 4÷15; 17; 18; 20 по „Г1" | | | 434,17 |
| | 1 | Сетка С2-33.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-30.26-14 | 1 | -6 | |
| | 3 | С12-24.28-14 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф14 А-III; ℓ=5350; 6.46кг | 2 | без чертежа | |
| Г5 | Поз. | 4÷15; 17; 18; 20 по „Г1" | | | 491,66 |
| | 1 | Сетка С2-30.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-33.26-16 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-24.28-18 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 А-III; ℓ=5350; 8.44кг | 2 | без чертежа | |
| Г6 | Поз. | 4÷8; 11÷15; 17; 18; 20 по „Г1" | | | 540,92 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-36.26-18 | 1 | -6 | |
| | 3 | С12-24.28-20 | 1 | -6 | |
| | 9 | Каркас Кр2-14б | 2 | -10 | |
| | 10 | Кр2-14б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф18 А-III; ℓ=5350; 10.69кг | 2 | без чертежа | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса | А-III по ГОСТ 5781- | | 82 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение спецификации см. лист 3.

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 560,93 |
| | 2 | С11-36.26-18 | 1 | -6 | |
| | 3 | С8-21.28-18 | 1 | -4 | |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С11-36.26-18 | 1 | -6 | |
| | 6 | С8-21.28-18 | 1 | -4 | |
| | 7 | Каркас КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 10 | КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-20а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-20б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф18 А-III; ℓ=5350; 10.69кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф18 А-III; ℓ=5350; 10.69кг | 2 | ——— " ——— | |
| | | Арматура класса А-III | | по ГОСТ 5781-82 | |
| | | Технические условия | | см. 3.900.1-10.1-3-14 | |
| | | Бетон класса В15; 3,5 м³ | | | |
| | | Масса панели 8,8 т | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПС2-60-КГ1,КГ2

ПС2-60 КГ3... КГ7, КВ1




| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил | Интизарева | | |
| Провер. | Черномаз | | |
| Н. контр. | Черномаз | | |

3.900.1-10.1-1-22

Панель стеновая ПС2-60-К...

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

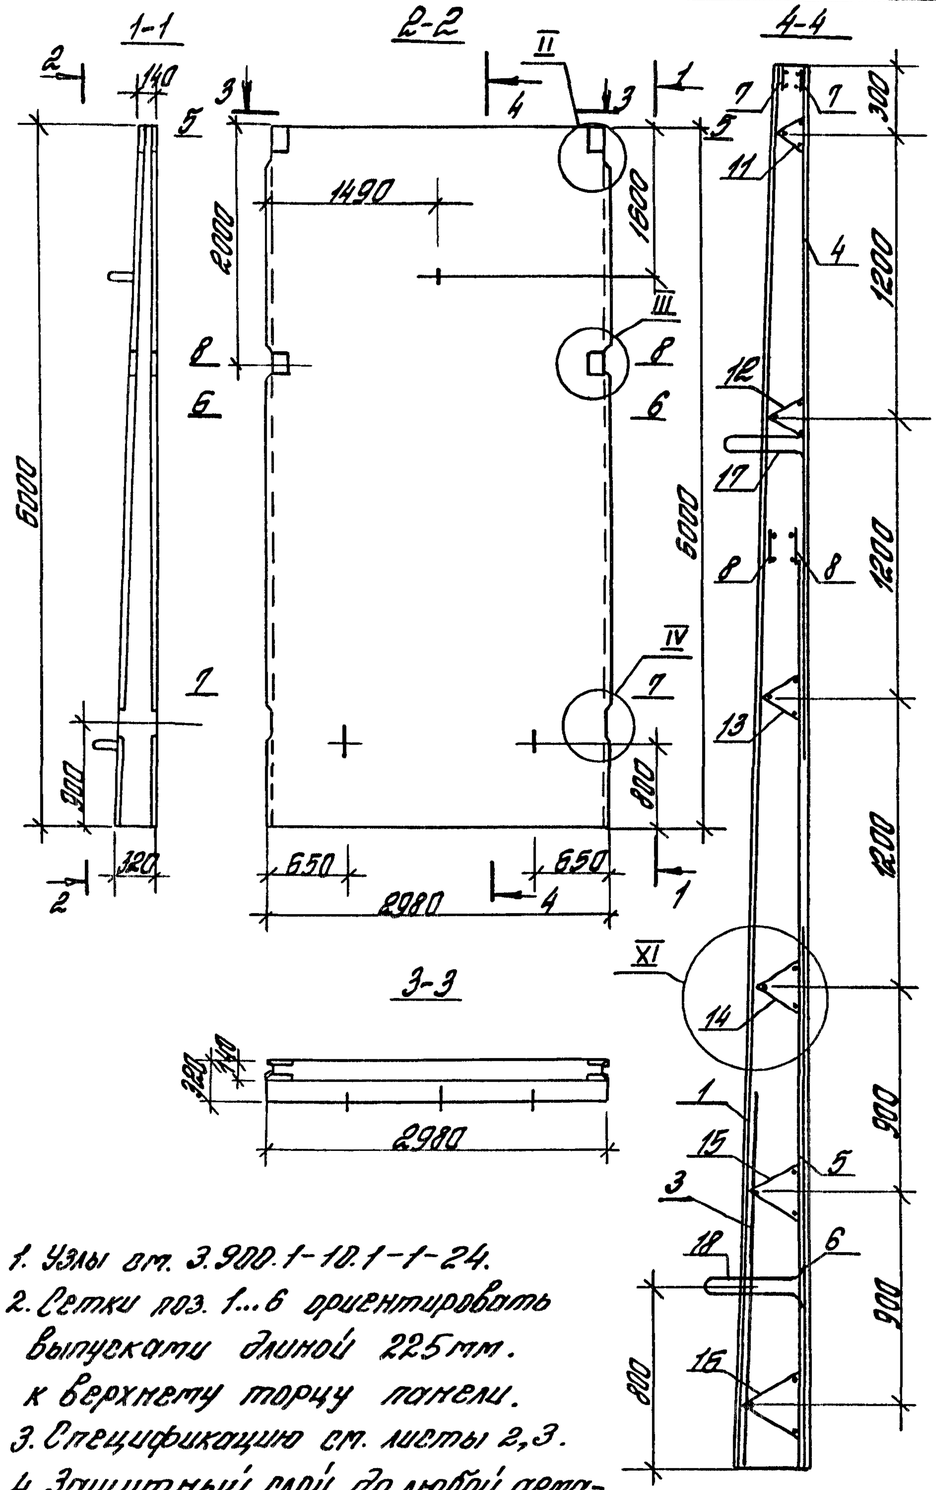ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С2-60.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 389,81 |
| | 4 | С2-30.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С7-39.26-18 | 1 | -4 | |
| | 6 | С12-24.28-18 | 1 | -6 | |
| | 7 | Каркас КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-14б | 2 | -9 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 16 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-22а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-22б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф10 A-III; ℓ=5950; 3.67кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | Ф18 A-III, ℓ=5950, 11.89кг | 2 | ——"—— | |
| Г2 | Поз. | 1;4÷8; 11÷20 по „Г1" | | | 414,84 |
| | 3 | Сетка С3-24.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| Г3 | Поз. | 4÷8; 11÷18; 20 по „Г1" | | | 453,03 |
| | 1 | Сетка С2-36.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-33.26-12 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-24.28-12 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф12 A-III; ℓ=5950; 5.28кг | 2 | без чертежа | |
| Г4 | Поз | 4÷8, 11÷18; 20 по „Г1" | | | 482,66 |
| | 1 | Сетка С2-36.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-33.26-14 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-24.28-14 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф14 A-III, ℓ=5950, 7.19кг | 2 | без чертежа | |
| Г5 | Поз. | 4÷8; 11÷18, 20 по „Г1" | | | 528,92 |
| | 1 | Сетка С2-33.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-36.26-16 | 1 | -6 | |
| | 3 | С12-24.28-16 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф16 A-III; ℓ=5950; 9.39кг | 2 | без чертежа | |
| Г6 | Поз | 4÷8, 11÷18, 20 по „Г1" | | | 574,99 |
| | 1 | Сетка С2-30.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-39.26-18 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-24.28-18 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф18 A-III; ℓ=5950; 11.89кг | 2 | без чертежа | |
| Г7 | Поз | 4÷7; 11÷18; 20 по „Г1" | | | 635,79 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С13-42.26-20 | 1 | -7 | |
| | 3 | С14-24.28-20 | 1 | -7 | |
| | 8 | Каркас КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф20 A-III; ℓ=5950; 14.67кг | 2 | без чертежа | |
| Г8 | Поз | 4÷7; 11-18, 20 по „Г1" | | | 701,21 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С13-42.26-22 | 1 | -7 | |
| | 3 | С14-24.28-22 | 1 | -7 | |
| | 8 | Каркас КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф22 A-III; ℓ=5950, 17.75кг | 2 | без чертежа | |
| | | Арматура класса А-III | | по ГОСТ 5781-82 | |

Продолжение спецификации см. лист 3



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 695,55 |
| | 2 | С13-42.26-20 | 1 | -7 | |
| | 3 | С14-24.28-20 | 1 | -7 | |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С13-42.26-20 | 1 | -7 | |
| | 6 | С14-24.28-20 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КР1-140 | 2 | -9 | |
| | 8 | КР2-148 | 2 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 16 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-22 | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-22 | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный Ф20 А-III; ℓ=5950; 14.67кг | 2 | Без чертежа | |
| | 20 | Ф20 А-III; ℓ=5950; 14.67кг | 2 | ——— " ——— | |
| | | | | | |
| | | Арматура класса А-III | | по ГОСТ 5781-82 | |
| | | Технические условия см. | | 3.900.1-10.1-3-ТУ | |
| | | Бетон класса В15; 4,07м³ | | | |
| | | Масса панели 10,2т | | | |

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПС2-60-КГ1У, КГ2У

ПС2-60-КГ3У...КГ7У, КВ1У




| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Преображенская | | |
| Чертил | Антюфеева | | |
| Провер. | Чернотаз | | |
| Н.контр. | Чернотаз | | |

3.900.1-10.1-1-23

Панель стеновая ПС2-60-К...У

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

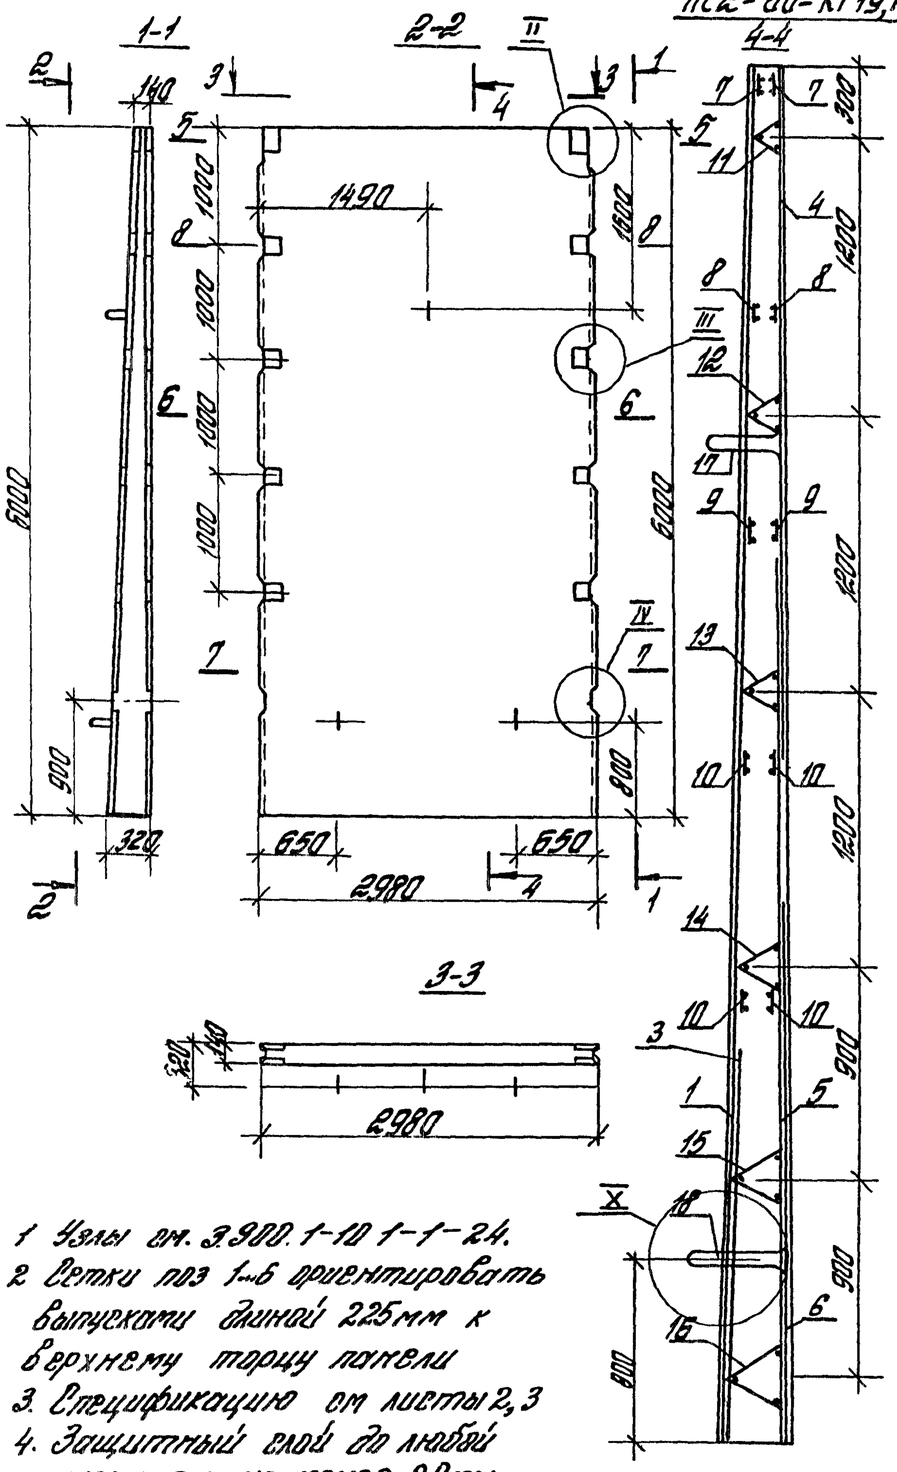ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | 1 | Сетка С2-60.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 453,39 |
| | 4 | С2-30.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С7-39.26-18 | 1 | -4 | |
| | 6 | С12-24.28-18 | 1 | -6 | |
| | 7 | Каркас КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР1-14б | 2 | -9 | |
| | 10 | КР2-14б | 4 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 16 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-22а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-22б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф10 A-III; ℓ=5950; 3.67кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф18 A-III; ℓ=5950; 11.89кг | 2 | ——"—— | |
| Г2 | Поз. | 1; 4÷20 по „Г1" | | | 478,42 |
| | 3 | Сетка С3-24.28-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| Г3 | Поз. | 4÷18; 20 по „Г1" | | | 516,61 |
| | 1 | Сетка С2-36.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-33.26-12 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-24.28-12 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф12 A-III; ℓ=5950; 5.28кг | 2 | без чертежа | |
| Г4 | Поз. | 4÷18; 20 по „Г1" | | | 546,24 |
| | 1 | Сетка С2-36.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-33.26-14 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-24.28-14 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф14 A-III; ℓ=5950; 7.19кг | 2 | без чертежа | |
| Г5 | Поз. | 4÷18; 20 по „Г1" | | | 592,50 |
| | 1 | Сетка С2-33.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С11-36.26-16 | 1 | -6 | |
| | 3 | С12-24.28-16 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф16 A-III; ℓ=5950; 9.39кг | 2 | без чертежа | |
| Г6 | Поз. | 4÷18; 20 по „Г1" | | | 638,57 |
| | 1 | Сетка С2-30.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С7-39.26-18 | 1 | -4 | |
| | 3 | С12-24.28-18 | 1 | -6 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф18 A-III; ℓ=5950; 11.89кг | 2 | без чертежа | |
| Г7 | Поз. | 4÷8; 10÷18; 20 по „Г1" | | | 699,37 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С13-42.26-20 | 1 | -7 | |
| | 3 | С14-24.28-20 | 1 | -7 | |
| | 9 | Каркас КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф20 A-III; ℓ=5950; 14.67кг | 2 | без чертежа | |
| Г8 | Поз. | 4÷8; 10÷18; 20 по „Г1" | | | 764,79 |
| | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | |
| | 2 | С13-42.26-22 | 1 | -7 | |
| | 3 | С14-24.28-22 | 1 | -7 | |
| | 9 | Каркас КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф22 A-III; ℓ=5950; 17.75кг | 2 | без чертежа | |
| | | Арматура класса A-III | | по ГОСТ 5781-82 | |

Продолжение спецификации см. лист 3



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Исполнение | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 1 | Сетка С2-27.26-10 | 1 | 3.900.1-10.1-2-2 | 759,13 |
| | 2 | С13-42.26-20 | 1 | -7 | |
| | 3 | С14-24.28-20 | 1 | -7 | |
| | 4 | С2-27.26-10 | 1 | -2 | |
| | 5 | С13-42.26-20 | 1 | -7 | |
| | 6 | С14-24.28-20 | 1 | -7 | |
| | 7 | Каркас КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 8 | КР1-14а | 2 | -9 | |
| | 9 | КР2-14б | 2 | -10 | |
| | 10 | КР2-14б | 4 | -10 | |
| | 11 | КР5-2 | 1 | -12 | |
| | 12 | КР5-2.5 | 1 | -12 | |
| | 13 | КР5-3.5 | 1 | -12 | |
| | 14 | КР5-4.5 | 1 | -12 | |
| | 15 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 16 | КР5-5.5 | 1 | -12 | |
| | 17 | Изделие закладное МН1-22а | 1 | -13 | |
| | 18 | МН1-22б | 2 | -13 | |
| | 19 | Стержень арматурный ф20 A-III; ℓ=5950; 14,67кг | 2 | без чертежа | |
| | 20 | ф20 A-III; ℓ=5950; 14,67кг | 2 | ——— " ——— | |

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82

Технические условия см. 3.900.1-10.1-3-ТУ

Бетон класса В15, 4,07 м$^3$

Масса панели 10,2т

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Полка для
ПС1-24-6
ПС1-30-6

1-1




I




2-2

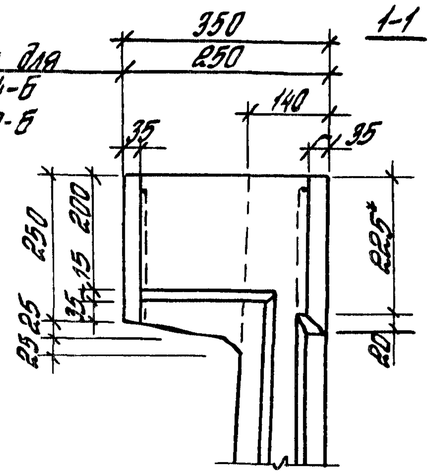


4-4

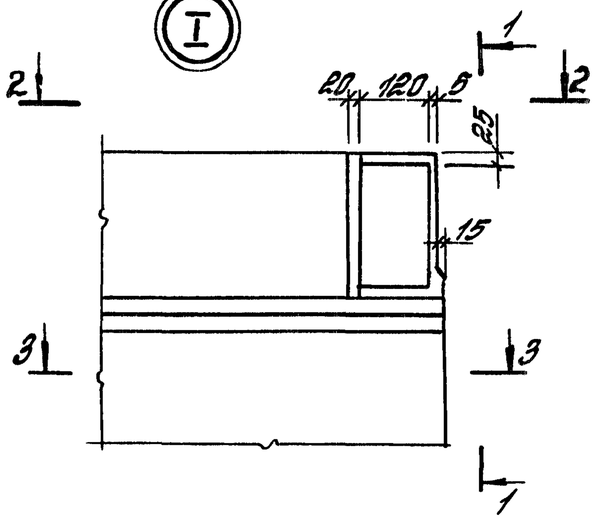


II

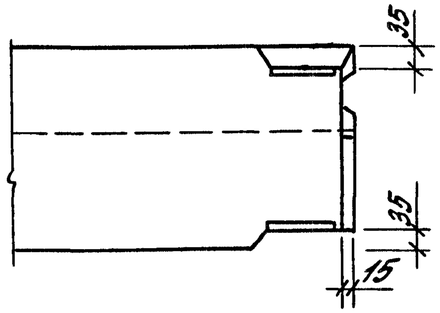


6-6

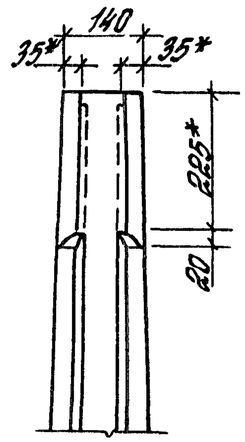


Переменная

III

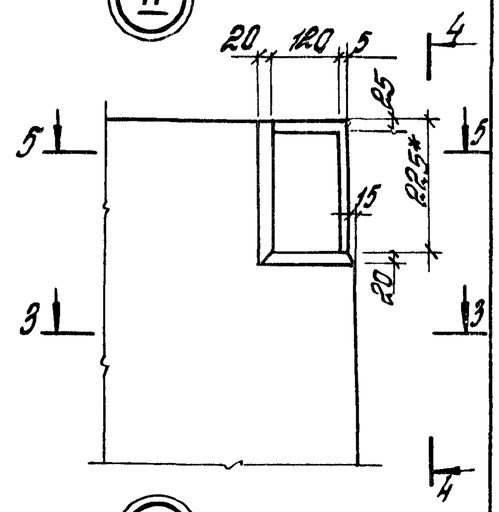


3-3

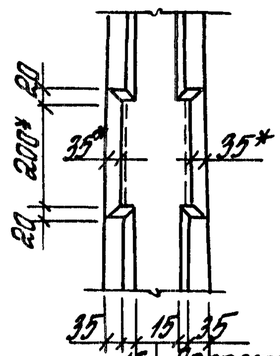


5-5

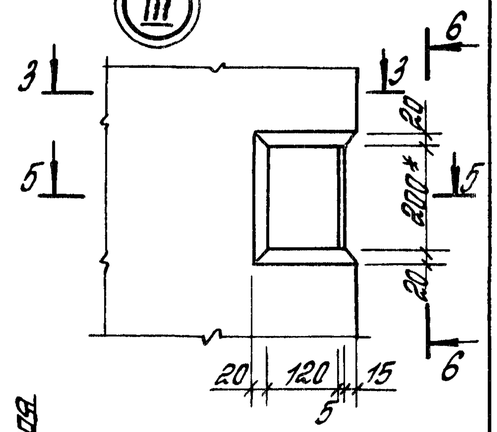


*При использовании для изготовления панелей опалубочных форм изделий по серии 3.900-3 вып 3/82 и 4/82 допускается размеры вкладышей для образования гнезд, отмеченные на данном чертеже*, не изменять в этом случае предусмотренные чертежами каркасы КР1 и КР2 следует заменить на каркасы КР6 и КР7*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Раббагова | | 3.900 1-10. 1-1-24 |
| Чертил | Антюфеева | | |
| Провер. | Чернотаз | | Панель стеновая ПС Узлы |
| | | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5 |
| Н.контр. | Чернотаз | | ЦНИИПРОМЗДАНИЙ |

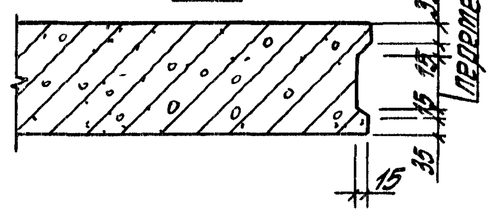Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

8-8

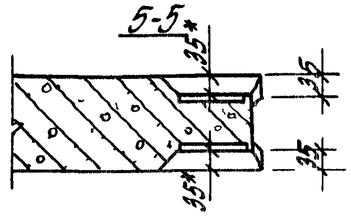


9-9




V

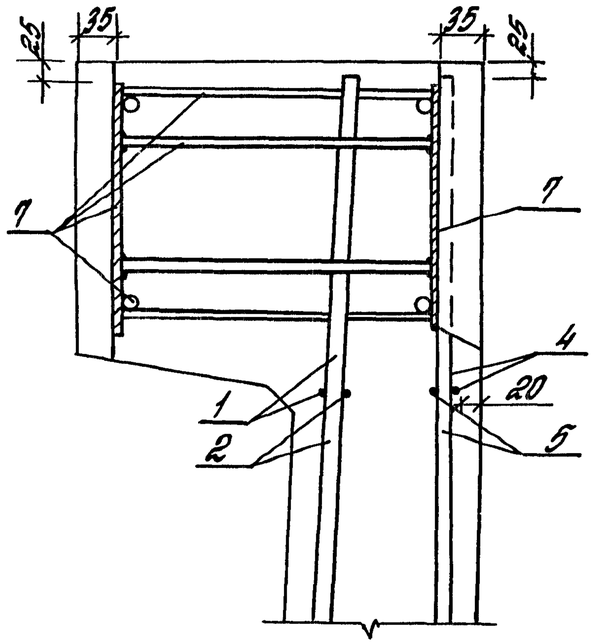


Прихватить точечной дуговой сваркой к поз 7 ГОСТ 14098-85-Н3-Рр

IV

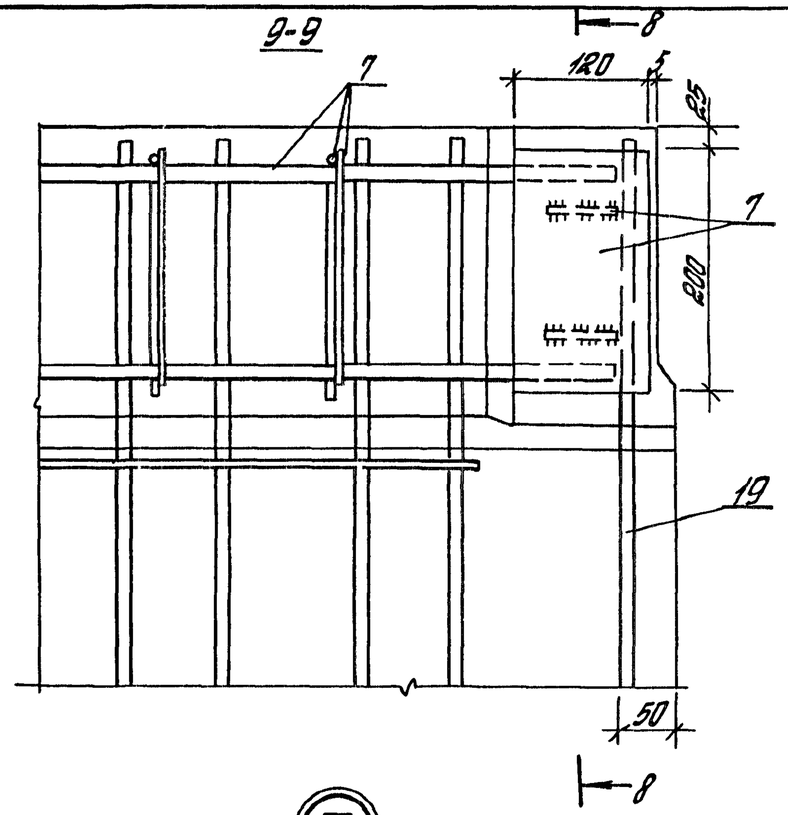


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

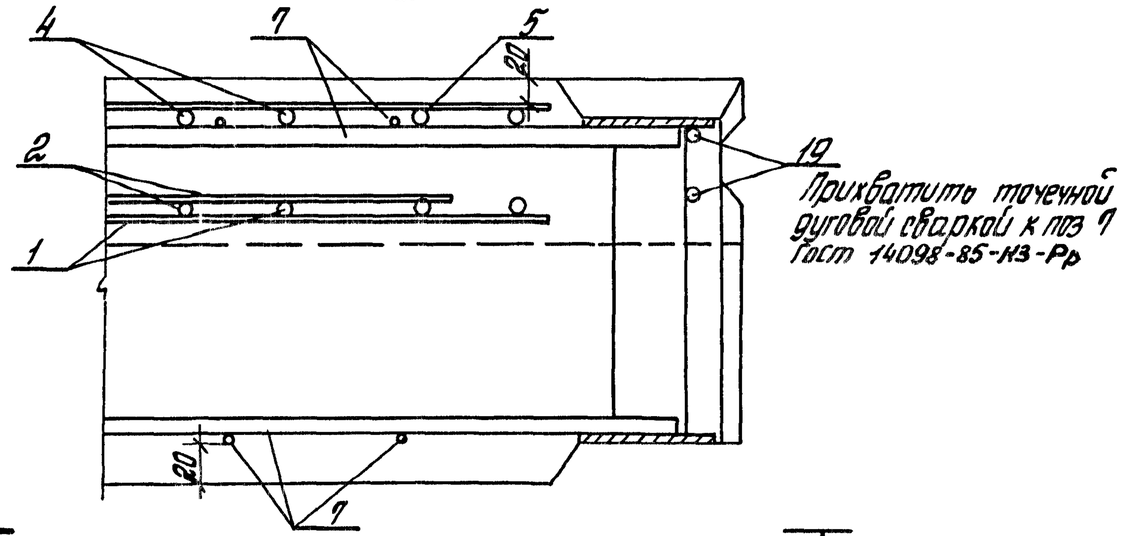10-10




11-11

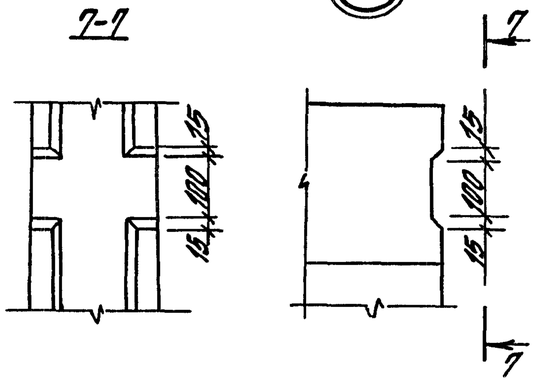


VI

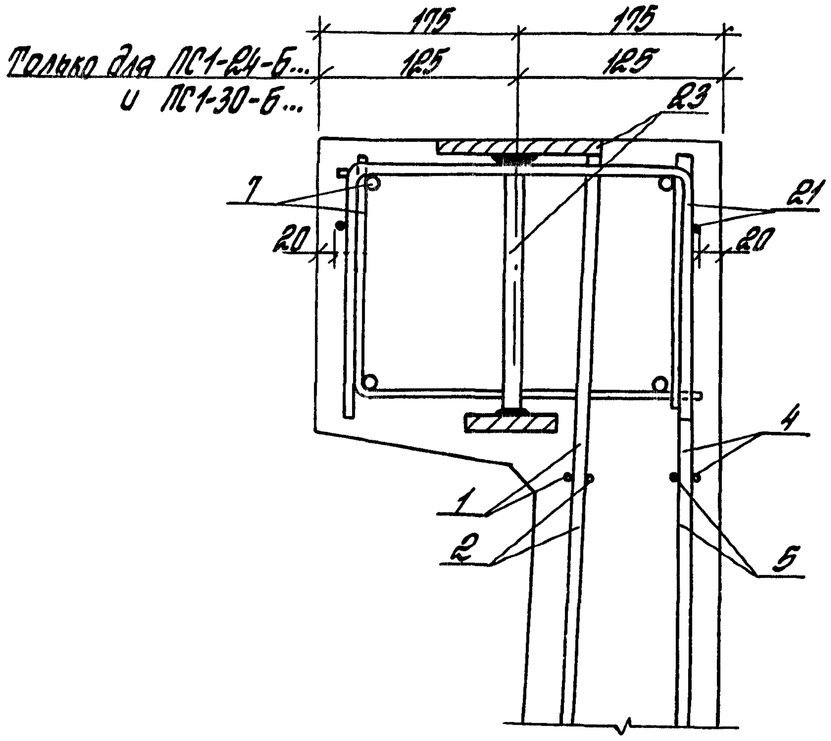


VII

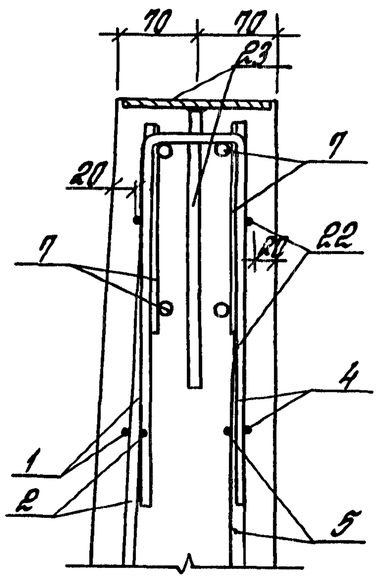


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

12-12

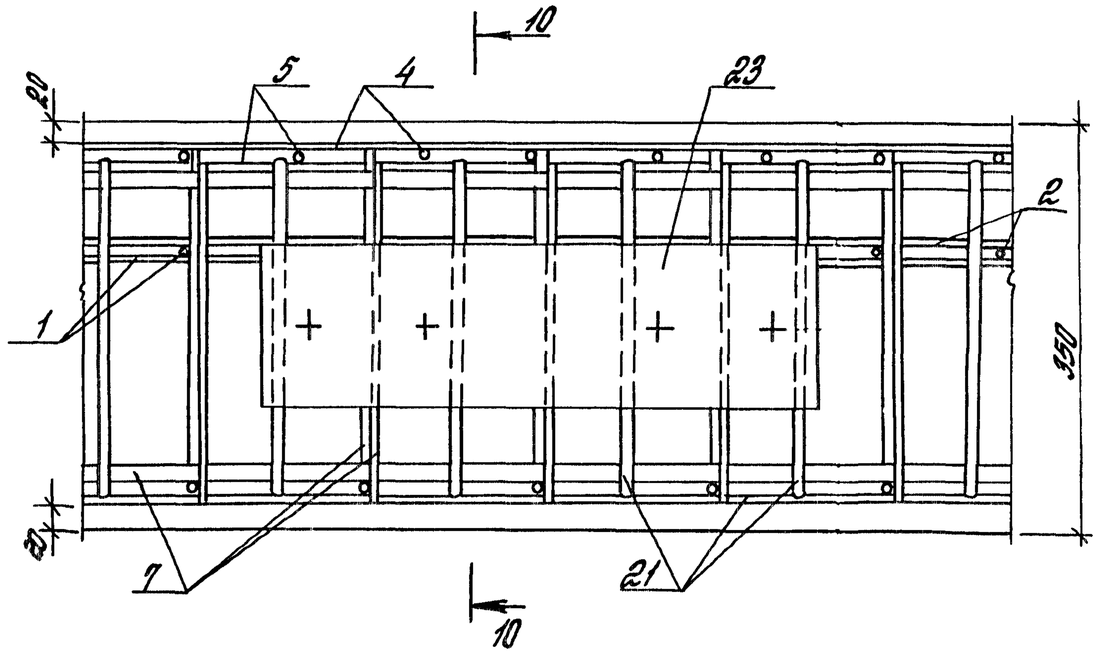


13-13

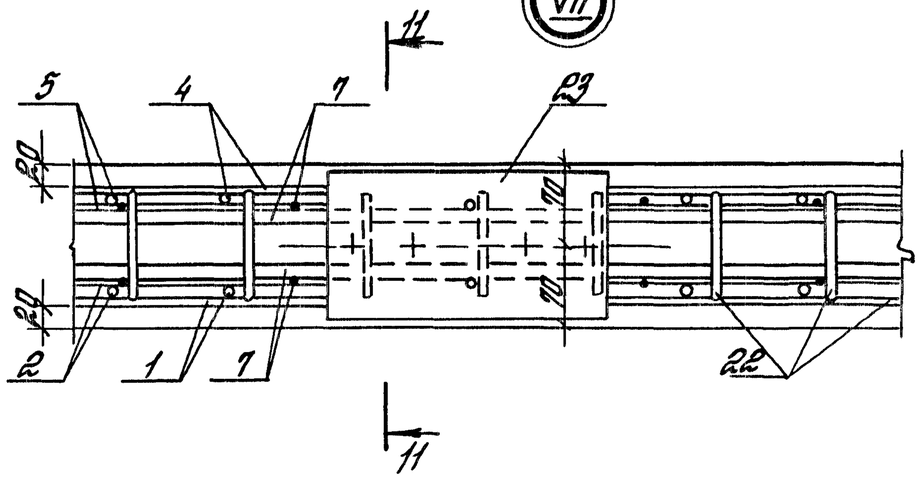12




14-14

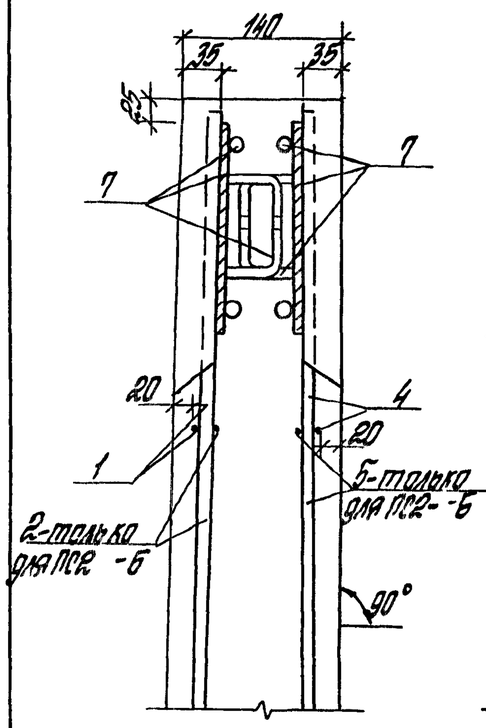


15-15

14

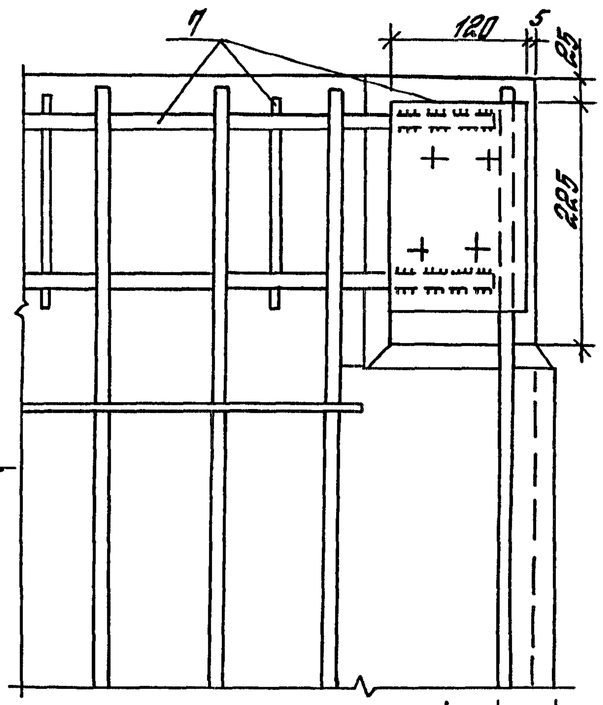


5-только для ПС2- -Б

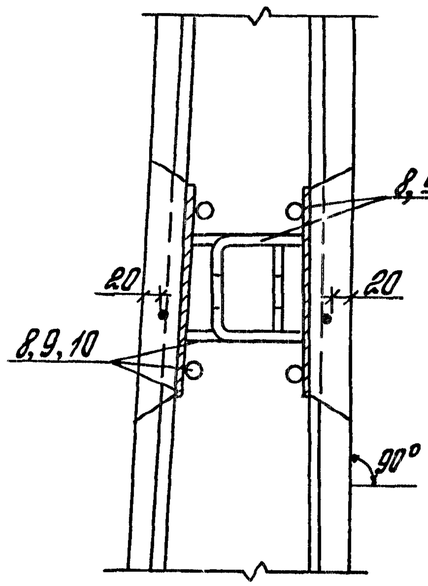VIII




IX

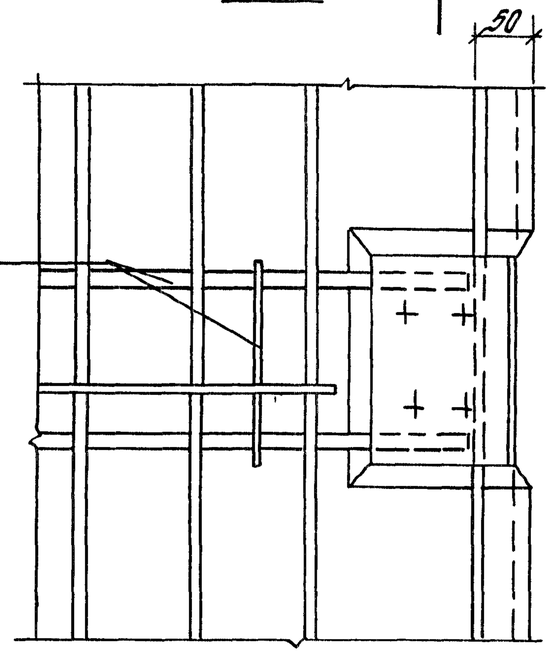


19- прихватить точечной дуговой сваркой к поз 8, 9, 10
Гост 14098-85-К3-Ср

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

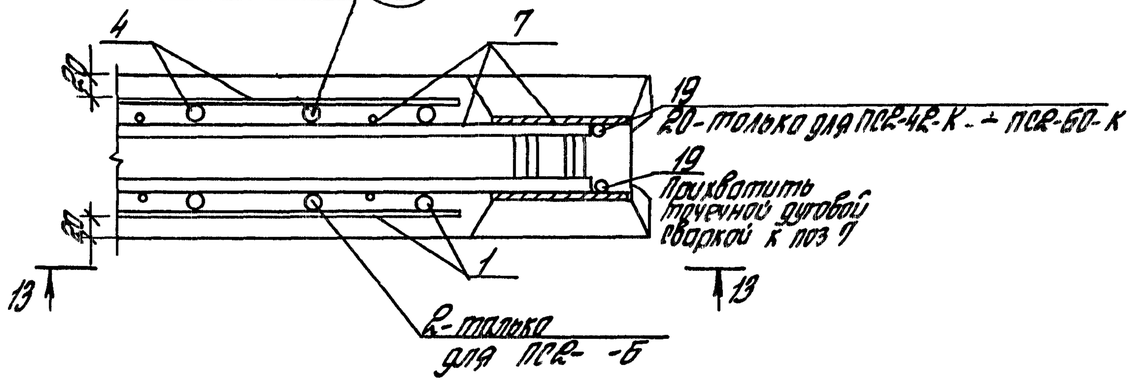3.900.1-10.1-1-24

Лист 4

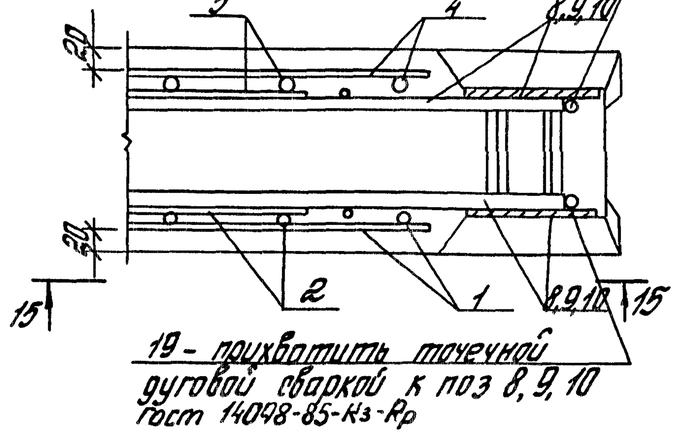


При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки










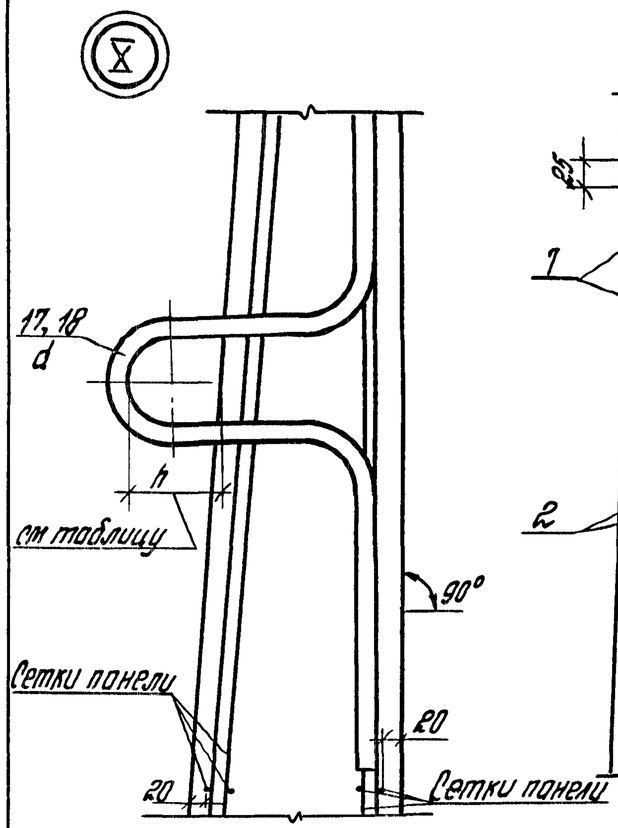


| Марка панели | h, мм | d, мм |
|---|---|---|
| ПС1-24-Б. | 80 | 10 |
| ПС2-24-К... | | 10 |
| ПС1-30-Б | | 12 |
| ПС2-30-К... | | 12 |
| ПС1-36-Б. | | 14 |
| ПС2-36-Б.. | | 14 |
| ПС2-36-К... | | 14 |
| ПС2-42-К.. | | 16 |
| ПС1-42-Б.. | | 16 |
| ПС1-48-Б... | | 18 |
| ПС2-48-Б. | | 18 |
| ПС2-48-К | | 18 |
| ПС2-54-К... | 90 | 20 |
| ПС1-54-Б | | 20 |
| ПС1-60-Б... | | 22 |
| ПС2-60-К... | | 22 |

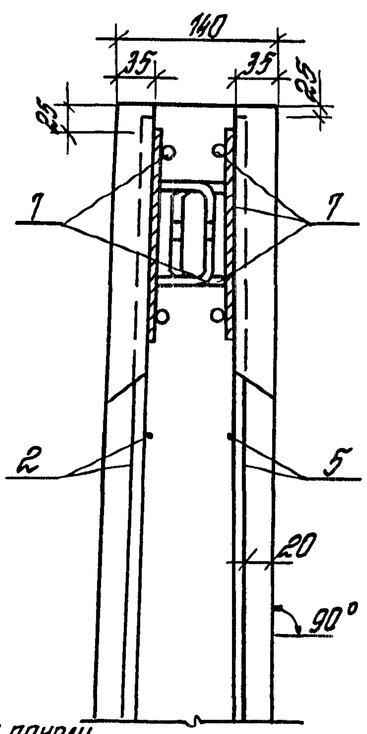1. Толщина защитного слоя торцов продольной арматуры сеток - 25 мм.
2. Защитный слой рабочей арматуры сеток панели обеспечивается регулированием высоты каркасов поз 11÷16.

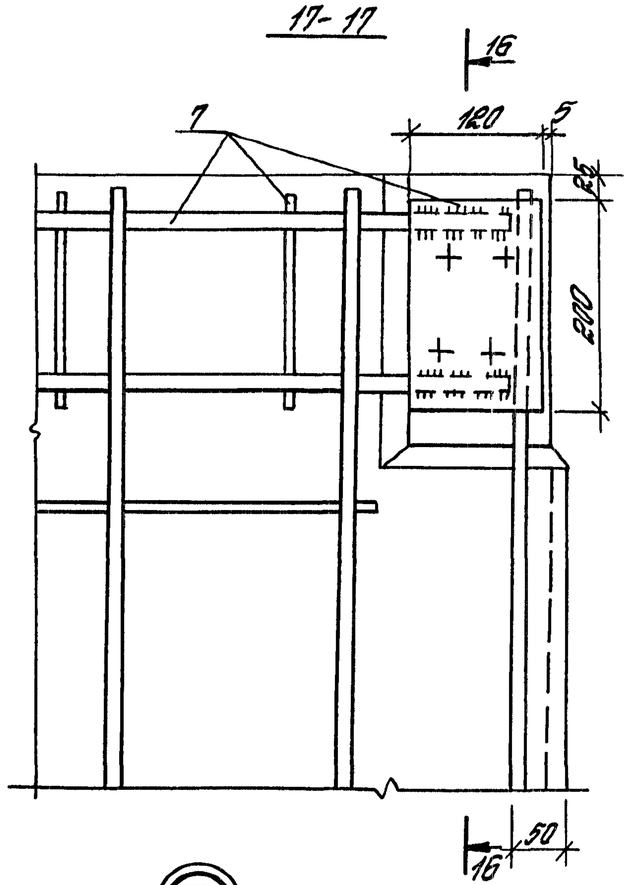Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
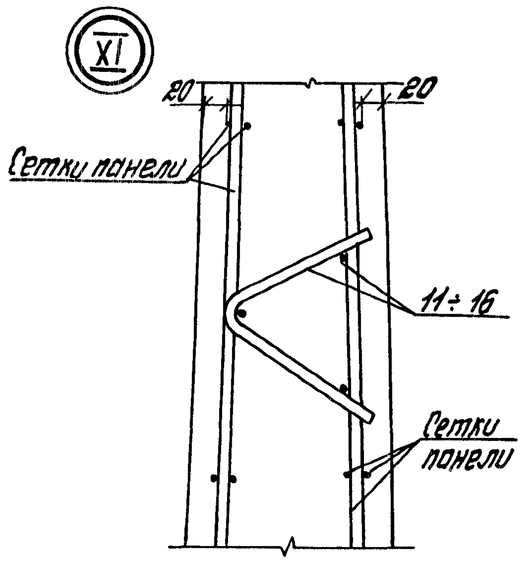
| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | | | | | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | Всего | Прокат марки | | | | Арматура класса | | | | | Всего | |
| | A-III | | | | | | | | | Bp-I | | Вст3кп2 | | | | A-III | | | Ac-II | | | |
| | ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | | ГОСТ 6727-88 | | ГОСТ 19903-74* | | | | ГОСТ 5781-82 | | | ГОСТ 5781-82 | | | |
| | ф6 | ф8 | ф10 | ф12 | ф14 | ф16 | ф18 | ф20 | Итого | ф5 | Итого | | 6 | 8 | 12 | Итого | ф8 | ф14 | Итого | ф18 | ф12 | Итого | |
| ПС1-24-БГ1 | 23,18 | 2,28 | 11,18 | | | | | | 36,64 | 18,22 | 18,22 | 54,86 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | 1,77 | | 1,77 | 23,87 | 78,73 |
| ПС1-24-БГ1П | 22,34 | 2,28 | 11,18 | | | | | | 35,80 | 17,98 | 17,98 | 53,78 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 13,97 | 67,75 |
| ПС1-24-БГ2 | 20,39 | 9,03 | 11,18 | | | | | | 40,54 | 18,63 | 18,63 | 59,17 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | 1,77 | | 1,77 | 23,87 | 83,04 |
| ПС1-24-БГ2П | 19,49 | 9,03 | 11,18 | | | | | | 39,70 | 18,39 | 18,39 | 58,09 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 13,97 | 72,06 |
| ПС1-24-БГ3 | 20,33 | | 25,39 | | | | | | 45,72 | 18,63 | 18,63 | 64,35 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | 1,77 | | 1,77 | 23,87 | 88,22 |
| ПС1-24-БГ3П | 19,49 | 2,28 | 21,83 | | | | | | 43,60 | 18,39 | 18,39 | 61,99 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 13,97 | 75,96 |
| ПС1-24-БВ1 | 23,18 | | 14,74 | | | | | | 37,92 | 18,22 | 18,22 | 56,14 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | 1,77 | | 1,77 | 23,87 | 80,01 |
| ПС1-24-БВ1П | 22,34 | | 14,74 | | | | | | 37,08 | 17,98 | 17,98 | 55,06 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 13,97 | 69,03 |
| ПС1-24-БВ2 | 17,48 | 10,53 | 21,83 | | | | | | 54,96 | 19,44 | 19,44 | 74,40 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | 1,77 | | 1,77 | 23,87 | 98,27 |
| ПС1-24-БВ2П | 16,64 | 10,53 | 25,39 | | | | | | 52,56 | 19,20 | 19,20 | 71,76 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 13,97 | 85,73 |
| ПС1-30-БГ1 | 12,79 | 28,44 | 7,62 | 5,12 | | | | | 53,97 | 19,74 | 19,74 | 73,71 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | | 2,94 | 2,94 | 25,04 | 98,75 |
| ПС1-30-БГ1П | 11,95 | 28,44 | 11,18 | | | | | | 51,57 | 19,50 | 19,50 | 71,07 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 15,14 | 86,21 |
| ПС1-30-БГ2 | 9,94 | 32,91 | 11,18 | 5,12 | | | | | 59,15 | 20,15 | 20,15 | 79,30 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | | 2,94 | 2,94 | 25,04 | 104,34 |
| ПС1-30-БГ2П | 9,18 | 35,19 | 11,18 | | | | | | 55,47 | 19,91 | 19,91 | 75,38 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 15,14 | 90,52 |
| ПС1-30-БГ3 | 15,01 | 26,16 | 18,27 | 10,24 | | | | | 69,68 | 22,25 | 22,25 | 91,93 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | | 2,94 | 2,94 | 25,04 | 116,97 |
| ПС1-30-БГ3П | 14,17 | 28,44 | 18,27 | 5,12 | | | | | 66,00 | 22,01 | 22,01 | 88,01 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 15,14 | 103,15 |
| ПС1-30-БВ1 | 21,64 | 10,20 | 7,62 | 10,24 | | | | | 49,70 | 19,74 | 19,74 | 69,44 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | | 2,94 | 2,94 | 25,04 | 94,48 |
| ПС1-30-БВ1П | 20,80 | 10,28 | 14,74 | | | | | | 45,74 | 19,50 | 19,50 | 65,24 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 15,14 | 80,38 |
| ПС1-30-БВ2 | 9,94 | 37,67 | 0,5 | 10,24 | 34,77 | | | | 93,12 | 19,26 | 19,26 | 112,38 | 10,92 | | 8,73 | 19,65 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | | 2,94 | 2,94 | 25,04 | 137,42 |
| ПС1-30-БВ2П | 9,10 | 37,67 | 0,5 | 15,36 | 27,81 | | | | 90,44 | 19,02 | 19,02 | 109,46 | 10,92 | | | 10,92 | 1,28 | | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 15,14 | 124,60 |

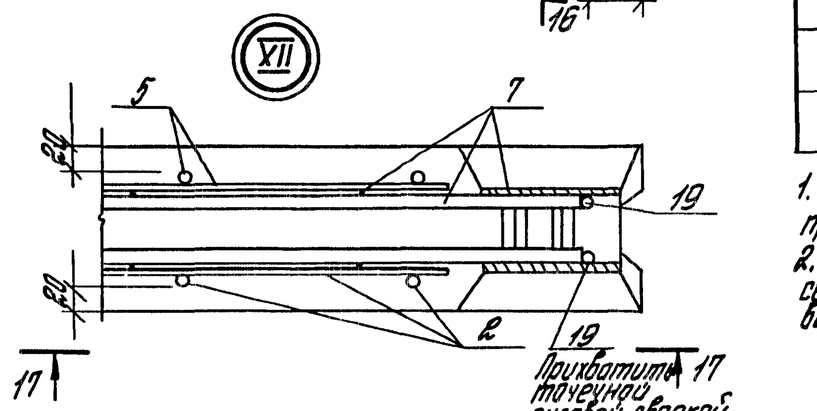Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб | Лобастова | | 3.900.1-10.1-1-РС |
| Чертил | Антафеева | | |
| Провер. | Черномоз | | Ведомость расхода стали, кг |
| Н.контр | Черномоз | | Стадия Р; Лист 1; Листов 10 |
| | | | ЦНИИПРОМЗДАНИЙ |

| Марка элемента | Изделия арматурные: Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82 Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Итого | Вр-I ГОСТ 6727-80 Ф5 | Итого | Всего | Изделия закладные: Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 19903-74* δ6 | δ8 | δ12 | δ16 | Итого | Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82 Ф8 | Ф14 | Ф16 | Ф20 | Итого | Ас-II ГОСТ 5781-82 Ф14 | Итого | Всего | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС1-36-БГ1 | 8,69 | 55,0 | 18,3 | 5,12 | | | 87,11 | 27,51 | 27,51 | 114,62 | 16,56 | | 8,73 | | 25,29 | 2,56 | 1,17 | | | 3,73 | 4,71 | 4,71 | 33,73 | 148,35 |
| ПС1-36-БГ1П | 7,67 | 55,0 | 21,86 | | | | 84,53 | 27,27 | 27,27 | 111,8 | 16,56 | | | | 16,56 | 2,56 | | | | 2,56 | 4,71 | 4,71 | 23,83 | 135,63 |
| ПС1-36-БГ2 | 8,69 | 49,9 | 22,54 | 10,24 | | | 91,37 | 27,51 | 27,51 | 118,88 | 16,56 | | 8,73 | | 25,29 | 2,56 | 1,17 | | | 3,73 | 4,71 | 4,71 | 33,73 | 152,61 |
| ПС1-36-БГ2П | 7,67 | 49,9 | 29,66 | | | | 87,23 | 27,27 | 27,27 | 114,5 | 16,56 | | | | 16,56 | 2,56 | | | | 2,56 | 4,71 | 4,71 | 23,83 | 138,33 |
| ПС1-36-БГ3 | 14,54 | 54,42 | 14,74 | 20,42 | 6,96 | | 111,08 | 28,32 | 28,32 | 139,4 | 16,56 | | 8,73 | | 25,29 | 2,56 | 1,17 | | | 3,73 | 4,71 | 4,71 | 33,73 | 173,13 |
| ПС1-36-БГ3П | 13,52 | 54,42 | 21,86 | 15,3 | | | 105,1 | 28,08 | 28,08 | 133,18 | 16,56 | | | | 16,56 | 2,56 | | | | 2,56 | 4,71 | 4,71 | 23,83 | 157,01 |
| ПС1-36-БГ4 | 14,54 | 54,42 | 14,74 | 5,12 | 33,21 | | 122,03 | 28,32 | 28,32 | 150,35 | 16,56 | | 8,73 | | 25,29 | 2,56 | | 1,52 | | 4,08 | 4,71 | 4,71 | 34,08 | 184,43 |
| ПС1-36-БГ4П | 13,52 | 54,42 | 21,86 | | 26,35 | | 116,05 | 28,08 | 28,08 | 144,13 | 16,56 | | | | 16,56 | 2,56 | | | | 2,56 | 4,71 | 4,71 | 23,83 | 167,96 |
| ПС1-36-БГ5 | 10,39 | 60,43 | 21,78 | 5,12 | | 43,43 | 141,15 | 27,13 | 27,13 | 168,28 | 14,3 | 3,02 | | 11,64 | 28,96 | 2,56 | | | 2,39 | 4,95 | 4,71 | 4,71 | 38,62 | 206,9 |
| ПС1-36-БГ5П | 7,67 | 60,43 | 25,34 | 5,12 | | 34,35 | 132,91 | 28,08 | 28,08 | 160,99 | 16,56 | | | | 16,56 | 2,56 | | | | 2,56 | 4,71 | 4,71 | 23,83 | 184,82 |
| ПС1-36-БВ1 | 1,02 | 55,0 | 14,74 | 10,24 | | | 81,0 | 24,36 | 24,36 | 105,36 | 16,56 | | 8,73 | | 25,29 | 2,56 | 1,17 | | | 3,73 | 4,71 | 4,71 | 33,73 | 139,09 |
| ПС1-36-БВ1П | | 55,0 | 21,86 | | | | 76,86 | 24,12 | 24,12 | 100,98 | 16,56 | | | | 16,56 | 2,56 | | | | 2,56 | 4,71 | 4,71 | 23,83 | 124,81 |
| ПС1-36-БВ2 | 4,42 | 55,14 | 14,74 | 34,06 | 20,85 | 18,16 | 147,37 | 18,7 | 18,7 | 166,07 | 12,04 | 6,04 | 8,73 | | 26,81 | 2,56 | 1,17 | | | 3,73 | 4,71 | 4,71 | 35,25 | 201,32 |
| ПС1-36-БВ2П | 1,7 | 55,14 | 14,74 | 39,18 | 20,85 | 9,08 | 140,69 | 19,65 | 19,65 | 160,34 | 14,3 | 3,02 | | | 17,32 | 2,56 | | | | 2,56 | 4,71 | 4,71 | 24,59 | 184,93 |
| ПС2-36-БГ1 | 6,76 | 63,1 | 7,12 | | | | 76,98 | 24,52 | 24,52 | 101,50 | 4,52 | 5,88 | | | 10,4 | 2,36 | | | | 2,36 | 4,71 | 4,71 | 17,47 | 118,97 |
| ПС2-36-БГ1а | 6,76 | 63,1 | 7,12 | | | | 76,98 | 24,52 | 24,52 | 101,50 | 4,52 | 3,92 | | | 8,44 | 2,0 | | | | 2,0 | 4,71 | 4,71 | 15,15 | 116,65 |
| ПС2-36-БГ2 | 6,76 | 58,0 | 17,77 | | | | 82,53 | 24,93 | 24,93 | 107,46 | 4,52 | 5,88 | | | 10,4 | 2,36 | | | | 2,36 | 4,71 | 4,71 | 17,47 | 124,93 |
| ПС2-36-БГ2а | 6,76 | 58,0 | 17,77 | | | | 82,53 | 24,93 | 24,93 | 107,46 | 4,52 | 3,92 | | | 8,44 | 2,0 | | | | 2,0 | 4,71 | 4,71 | 15,15 | 122,61 |
| ПС2-36-БГ3 | 12,61 | 62,52 | 7,12 | 15,3 | | | 97,55 | 25,33 | 25,33 | 122,88 | 4,52 | 5,88 | | | 10,4 | 2,36 | | | | 2,36 | 4,71 | 4,71 | 17,47 | 140,35 |
| ПС2-36-БГ3а | 12,61 | 62,52 | 7,12 | 15,3 | | | 97,55 | 25,33 | 25,33 | 122,88 | 4,52 | 3,92 | | | 8,44 | 2,18 | | | | 2,18 | 4,71 | 4,71 | 15,33 | 138,21 |
| ПС2-36-БГ4 | 6,76 | 74,61 | 7,12 | | 20,85 | | 109,34 | 25,68 | 25,68 | 135,02 | 4,52 | 5,88 | | | 10,4 | 2,36 | | | | 2,36 | 4,71 | 4,71 | 17,47 | 152,49 |
| ПС2-36-БГ4а | 6,76 | 74,61 | 7,12 | | 20,85 | | 109,34 | 25,68 | 25,68 | 135,02 | 4,52 | 3,92 | | | 8,44 | 2,18 | | | | 2,18 | 4,71 | 4,71 | 15,33 | 150,35 |
| ПС2-36-БГ5 | 6,76 | 62,52 | 25,97 | | 20,85 | | 116,1 | 25,68 | 25,68 | 141,78 | 4,52 | 5,88 | | | 10,4 | 2,63 | | | | 2,63 | 4,71 | 4,71 | 17,74 | 159,52 |
| ПС2-36-БГ5а | 6,76 | 62,52 | 25,97 | | 20,85 | | 116,1 | 25,68 | 25,68 | 141,78 | 4,52 | 3,92 | | | 8,44 | 2,18 | | | | 2,18 | 4,71 | 4,71 | 15,33 | 157,11 |
| ПС2-36-БВ1 | 13,52 | 63,1 | 7,12 | | | | 83,74 | 27,32 | 27,32 | 111,06 | 4,52 | 5,88 | | | 10,4 | 2,36 | | | | 2,36 | 4,71 | 4,71 | 17,47 | 128,53 |
| ПС2-36-БВ1а | 13,52 | 63,1 | 7,12 | | | | 83,74 | 27,32 | 27,32 | 111,06 | 4,52 | 3,92 | | | 8,44 | 2,0 | | | | 2,0 | 4,71 | 4,71 | 15,15 | 126,21 |
| ПС2-36-БВ2 | | 56,29 | 28,44 | 11,25 | | | 95,98 | 21,59 | 21,59 | 117,57 | 4,52 | 5,88 | | | 10,4 | 2,36 | | | | 2,36 | 4,71 | 4,71 | 17,47 | 135,04 |
| ПС2-36-БВ2а | | 56,29 | 28,44 | 11,25 | | | 95,98 | 21,59 | 21,59 | 117,57 | 4,52 | 3,92 | | | 8,44 | 2,0 | | | | 2,0 | 4,71 | 4,71 | 15,15 | 132,72 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка элемента | Изделия арматурные: Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82 ф6 | ф8 | ф10 | ф12 | ф14 | ф16 | ф18 | ф28 | Итого | Bp-I ГОСТ 6727-80 ф5 | Итого | Всего | Изделия закладные: Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 19903-74* 6 | 8 | 12 | Итого | Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82 ф8 | ф14 | Итого | Арматура класса Ас-II ГОСТ 5781-82 ф14 | ф16 | Итого | Всего | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСГ-42-БГ1 | 13,37 | 52,48 | 14,71 | 22,48 | 6,96 | | | | 108,00 | 30,95 | 30,95 | 138,95 | 16,56 | | 8,73 | 25,29 | 2,56 | 1,17 | 3,73 | | 6,39 | 6,39 | 35,41 | 174,36 |
| ПСГ-42-БГ1П | 12,35 | 52,48 | 14,71 | 25,60 | | | | | 105,14 | 30,71 | 30,71 | 135,85 | 16,56 | | | 16,56 | 2,56 | | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 25,51 | 161,36 |
| ПСГ-42-БГ2 | 16,23 | 59,23 | 14,71 | 22,48 | 6,96 | | | | 117,61 | 33,68 | 33,68 | 151,29 | 16,56 | | 8,73 | 25,29 | 2,56 | 1,17 | 3,73 | | 6,39 | 6,39 | 35,41 | 186,77 |
| ПСГ-42-БГ2П | 15,21 | 59,23 | 14,71 | 25,60 | | | | | 114,75 | 33,51 | 33,51 | 148,26 | 16,56 | | | 16,56 | 2,56 | | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 25,51 | 173,77 |
| ПСГ-42-БГ3 | 9,47 | 64,57 | 21,80 | 25,60 | 6,96 | | | | 128,40 | 33,75 | 33,75 | 162,15 | 16,56 | | 8,73 | 25,29 | 2,56 | 1,17 | 3,73 | | 6,39 | 6,39 | 35,41 | 197,56 |
| ПСГ-42-БГ3П | 8,45 | 64,57 | 25,36 | 25,60 | | | | | 123,98 | 33,51 | 33,51 | 157,49 | 16,56 | | | 16,56 | 2,56 | | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 25,51 | 183,00 |
| ПСГ-42-БГ4 | 9,47 | 70,65 | 11,15 | 35,78 | 13,92 | | | | 140,97 | 32,05 | 32,05 | 173,02 | 16,56 | | 9,33 | 25,89 | 2,56 | 1,46 | 4,02 | | 6,39 | 6,39 | 36,30 | 209,32 |
| ПСГ-42-БГ4П | 8,45 | 70,65 | 14,71 | 35,78 | 6,96 | | | | 136,55 | 31,81 | 31,81 | 168,36 | 16,56 | | | 16,56 | 2,56 | | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 25,51 | 193,87 |
| ПСГ-42-БВ1 | 14,54 | 52,48 | 21,80 | 20,48 | 13,92 | | | | 123,22 | 33,05 | 33,05 | 156,27 | 16,56 | | 8,73 | 25,29 | 2,56 | 1,17 | 4,02 | | 6,39 | 6,39 | 35,41 | 191,68 |
| ПСГ-42-БВ1П | 13,52 | 52,48 | 21,80 | 30,72 | | | | | 118,52 | 32,81 | 32,81 | 151,33 | 16,56 | | | 16,56 | 2,56 | | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 25,51 | 176,84 |
| ПСГ-42-БВ2 | 4,42 | 59,27 | 7,54 | | 69,69 | 65,59 | 11,50 | | 218,01 | 20,97 | 20,97 | 238,98 | 12,04 | 6,04 | 9,73 | 27,41 | 2,56 | 1,46 | 4,02 | | 6,39 | 6,39 | 37,82 | 276,80 |
| ПСГ-42-БВ2П | 1,70 | 59,27 | 7,54 | | 76,65 | 65,59 | | | 210,75 | 21,92 | 21,92 | 232,67 | 14,30 | 3,02 | | 17,32 | 2,56 | | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 26,27 | 258,94 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка элемента | Изделия арматурные: Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82 ф6 | ф8 | ф10 | ф12 | ф14 | ф16 | ф18 | ф20 | Итого | Bp-I ГОСТ 6727-80 ф5 | Итого | Всего | Изделия закладные: Прокат марки ВСт3 кп2 ГОСТ 19903-74* лист δ6 | лист δ8 | лист δ12 | лист δ14 | лист δ16 | Итого | Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82 ф8 | ф14 | ф16 | ф18 | ф20 | Итого | A-II ГОСТ 5781-82 ф18 | Итого | Всего | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС1-48-БГ1 | | 29,71 | 94,26 | 51,14 | | | | | 182,07 | 33,68 | 33,68 | 215,75 | 21,08 | | 8,73 | | | 29,81 | 3,84 | 1,17 | | | | 5,01 | 9,0 | 9,0 | 43,82 | 259,57 |
| ПС1-48-БГ1П | | 27,91 | 94,26 | 56,26 | | | | | 178,43 | 33,44 | 33,44 | 211,87 | 21,08 | | | | | 21,08 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 33,92 | 245,79 |
| ПС1-48-БГ2 | | 22,96 | 104,91 | 51,14 | 6,96 | | | | 185,97 | 33,68 | 33,68 | 219,65 | 21,08 | | 8,73 | | | 29,81 | 3,84 | 1,17 | | | | 5,01 | 9,0 | 9,0 | 43,82 | 263,47 |
| ПС1-48-БГ2П | | 21,16 | 104,91 | 56,26 | | | | | 182,33 | 33,44 | 33,44 | 215,77 | 21,08 | | | | | 21,08 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 33,92 | 249,69 |
| ПС1-48-БГ3 | 7,67 | 27,48 | 94,26 | 61,32 | 13,92 | | | | 204,65 | 34,78 | 34,78 | 239,43 | 21,08 | | 8,73 | | | 29,81 | 3,84 | | 1,52 | | | 5,36 | 9,0 | 9,0 | 44,17 | 283,60 |
| ПС1-48-БГ3П | 7,67 | 25,68 | 94,26 | 71,56 | | | | | 199,17 | 34,54 | 34,54 | 233,71 | 21,08 | | | | | 21,08 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 33,92 | 267,63 |
| ПС1-48-БГ4 | 1,7 | 42,69 | 94,26 | 46,02 | 33,21 | 9,08 | | | 226,96 | 33,94 | 33,94 | 260,9 | 18,82 | 3,02 | | 10,18 | | 32,02 | 3,84 | | | | | 1,93 | 9,0 | 9,0 | 46,79 | 307,69 |
| ПС1-48-БГ4П | | 40,89 | 94,26 | 56,26 | 26,25 | | | | 217,66 | 34,89 | 34,89 | 252,45 | 21,08 | | | | | 21,08 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 33,92 | 286,47 |
| ПС1-48-БГ5 | 1,7 | 38,17 | 104,3 | 46,02 | 6,96 | 43,43 | | | 237,58 | 33,94 | 33,94 | 271,52 | 18,82 | 3,02 | | | 11,64 | 33,48 | 3,84 | | | | 2,39 | 6,23 | 9,0 | 9,0 | 48,71 | 320,23 |
| ПС1-48-БГ5П | | 36,37 | 104,3 | 56,26 | | 34,35 | | | 228,28 | 34,89 | 34,89 | 263,17 | 21,08 | | | | | 21,08 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 33,92 | 297,09 |
| ПС1-48-БГ6 | 1,7 | 22,96 | 124,96 | 15,3 | 48,72 | | 55,0 | | 268,64 | 33,94 | 33,94 | 302,58 | 18,86 | 3,02 | | | 12,44 | 35,32 | 3,84 | | | | 2,98 | 6,82 | 9,0 | 9,0 | 51,14 | 353,72 |
| ПС1-48-БГ6П | | 21,16 | 124,96 | 20,42 | 48,72 | | 43,5 | | 258,76 | 34,89 | 34,89 | 293,65 | 22,12 | | | | | 22,12 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 34,96 | 328,61 |
| ПС1-48-БГ7 | 1,7 | 28,78 | 101,3 | 52,87 | 48,72 | | 43,5 | 14,2 | 291,07 | 30,44 | 30,44 | 321,51 | 18,86 | 3,02 | | | 12,44 | 35,32 | 3,84 | | | | 2,98 | 6,82 | 9,0 | 9,0 | 51,14 | 372,65 |
| ПС1-48-БГ7П | | 26,98 | 101,3 | 57,99 | 48,72 | | 43,5 | | 278,49 | 31,39 | 31,39 | 309,88 | 22,12 | | | | | 22,12 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 34,96 | 344,84 |
| ПС1-48-БВ1 | | 38,14 | 94,26 | 61,32 | 13,92 | | | | 207,64 | 34,08 | 34,08 | 241,72 | 21,08 | | 8,73 | | | 29,81 | 3,84 | | 1,52 | | | 5,36 | 9,0 | 9,0 | 44,17 | 285,89 |
| ПС1-48-БВ1П | | 36,34 | 94,26 | 71,56 | | | | | 202,16 | 33,84 | 33,84 | 236,0 | 21,08 | | | | | 21,08 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 33,92 | 269,92 |
| ПС1-48-БВ2 | 3,4 | 8,59 | 101,3 | | 102,21 | | 43,5 | 28,4 | 287,4 | 25,4 | 25,4 | 312,8 | 16,56 | 6,04 | 9,33 | | | 31,93 | 3,84 | | 1,9 | | | 5,74 | 9,0 | 9,0 | 46,67 | 359,47 |
| ПС1-48-БВ2П | 1,7 | 6,79 | 101,3 | | 102,17 | | 43,5 | 14,2 | 276,66 | 26,35 | 26,35 | 303,01 | 18,82 | 3,02 | | | | 21,84 | 3,84 | | | | | 3,84 | 9,0 | 9,0 | 34,68 | 337,69 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | | | | | | | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | Всего | Прокат марки | | | | | | Арматура класса | | | | | | | Всего | |
| | A-III | | | | | | | | | Bp-I | | Ст 3 кп2 | | | | | | A-III | | | | | | Ac-II | | |
| | ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | | ГОСТ 6727-80 | | ГОСТ 19903-74* | | | | | | ГОСТ 5781-82 | | | | | | ГОСТ 5781-82 | | |
| | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф18 | Ф20 | Итого | Ф5 | Итого | | б6 | б8 | б12 | б14 | б16 | | Ф8 | Ф14 | Ф16 | Ф18 | Ф20 | Итого | Ф18 | Итого | | |
| ПС2-48-БГ1 | | 36,01 | 93,76 | 35,78 | | | | | 165,55 | 31,04 | 31,04 | 196,59 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,64 | | | | | 3,64 | 9,0 | 9,0 | 27,56 | 224,15 |
| ПС2-48-БГ1а | | 36,01 | 93,76 | 35,78 | | | | | 165,55 | 31,04 | 31,04 | 196,59 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,28 | | | | | 3,28 | 9,0 | 9,0 | 25,24 | 221,83 |
| ПС2-48-БГ2 | | 29,26 | 104,41 | 35,78 | | | | | 169,45 | 31,04 | 31,04 | 200,49 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,64 | | | | | 3,64 | 9,0 | 9,0 | 27,56 | 228,05 |
| ПС2-48-БГ2а | | 29,26 | 104,41 | 35,78 | | | | | 169,45 | 31,04 | 31,04 | 200,49 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,28 | | | | | 3,28 | 9,0 | 9,0 | 25,24 | 225,73 |
| ПС2-48-БГ3 | 7,67 | 33,78 | 93,76 | 51,08 | | | | | 186,29 | 32,14 | 32,14 | 218,43 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,64 | | | | | 3,64 | 9,0 | 9,0 | 27,56 | 245,99 |
| ПС2-48-БГ3а | 7,67 | 33,78 | 93,76 | 51,08 | | | | | 186,29 | 32,14 | 32,14 | 218,43 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,46 | | | | | 3,46 | 9,0 | 9,0 | 25,42 | 243,85 |
| ПС2-48-БГ4 | | 47,43 | 93,76 | 35,78 | 20,85 | | | | 197,82 | 32,14 | 32,14 | 229,96 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,64 | | | | | 3,64 | 9,0 | 9,0 | 27,56 | 257,52 |
| ПС2-48-БГ4а | | 47,43 | 93,76 | 35,78 | 20,85 | | | | 197,82 | 32,14 | 32,14 | 229,96 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,46 | | | | | 3,46 | 9,0 | 9,0 | 25,42 | 255,38 |
| ПС2-48-БГ5 | | 49,95 | 93,76 | 35,78 | | 27,15 | | | 206,64 | 32,14 | 32,14 | 238,78 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,91 | | | | | 3,91 | 9,0 | 9,0 | 27,83 | 266,61 |
| ПС2-48-БГ5а | | 49,95 | 93,76 | 35,78 | | 27,15 | | | 206,64 | 32,14 | 32,14 | 238,78 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,46 | | | | | 3,46 | 9,0 | 9,0 | 25,42 | 264,2 |
| ПС2-48-БГ6 | | 36,3 | 117,42 | 35,78 | | 27,15 | | | 216,65 | 32,49 | 32,49 | 249,14 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,91 | | | | | 3,91 | 9,0 | 9,0 | 27,83 | 276,97 |
| ПС2-48-БГ6а | | 36,3 | 117,42 | 35,78 | | 27,15 | | | 216,65 | 32,49 | 32,49 | 249,14 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,46 | | | | | 3,46 | 9,0 | 9,0 | 25,42 | 274,56 |
| ПС2-48-БГ7 | | 42,12 | 93,76 | 73,35 | | 27,15 | | | 236,38 | 28,99 | 28,99 | 265,37 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,91 | | | | | 3,91 | 9,0 | 9,0 | 27,83 | 293,20 |
| ПС2-48 БГ7а | | 42,12 | 93,76 | 73,35 | | 27,15 | | | 236,38 | 28,99 | 28,99 | 265,37 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,46 | | | | | 3,46 | 9,0 | 9,0 | 25,42 | 290,79 |
| ПС2-48-БВ1 | | 44,44 | 93,76 | 51,08 | | | | | 189,28 | 31,44 | 31,44 | 220,72 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,64 | | | | | 3,64 | 9,0 | 9,0 | 27,56 | 248,28 |
| ПС2-48-БВ1а | | 44,44 | 93,76 | 51,08 | | | | | 189,28 | 31,44 | 31,44 | 220,72 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,46 | | | | | 3,46 | 9,0 | 9,0 | 25,42 | 246,14 |
| ПС2-48-БВ2 | | 14,89 | 100,8 | 20,48 | 60,45 | 43,5 | | | 240,12 | 25,14 | 25,14 | 265,26 | 9,04 | 5,88 | | | | 14,92 | 3,64 | | | | | 3,64 | 9,0 | 9,0 | 27,56 | 292,82 |
| ПС2-48-БВ2а | | 14,89 | 100,8 | 20,48 | 60,45 | 43,5 | | | 240,12 | 25,14 | 25,14 | 265,26 | 9,04 | 3,92 | | | | 12,96 | 3,46 | | | | | 3,46 | 9,0 | 9,0 | 25,42 | 290,68 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | | | | | | | Расход стали, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | | Всего | Прокат марки | | | | | Арматура класса | | | | | | | | |
| | А-III ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | | | Вр-I ГОСТ 6727-80 | | Вст3 кп2 ГОСТ 19903-74* | | | | | А-III ГОСТ 5781-82 | | | | Ас-II ГОСТ 5781-82 | | | | |
| | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф18 | Ф20 | Ф22 | Итого | Ф5 | Итого | лист Б6 | лист Б8 | лист Б14 | лист Б16 | Итого | Ф8 | Ф18 | Ф20 | Итого | Ф20 | Ф22 | Итого | | |
| ПС1-54-БГ1 | 1,70 | 19,03 | 108,86 | 72,44 | 41,76 | 9,08 | | | | 252,87 | 30,46 | 30,46 | 283,33 | 18,82 | 3,02 | 10,18 | | 32,02 | 3,84 | 1,92 | | 5,76 | 12,57 | | 12,57 | 50,35 | 333,68 | |
| ПС1-54-БГ1П | | 19,03 | 106,10 | 77,56 | 41,76 | | | | | 244,45 | 31,41 | 31,41 | 275,86 | 21,08 | | | | 21,08 | 3,84 | | | 3,84 | 12,57 | | 12,57 | 37,49 | 313,35 | |
| ПС1-54-БГ2 | 1,06 | 12,28 | 119,51 | 72,44 | 41,76 | 9,08 | | | | 256,13 | 34,31 | 34,31 | 300,44 | 18,82 | 3,02 | 10,18 | | 32,02 | 3,84 | 1,92 | | 5,76 | 12,57 | | 12,57 | 50,35 | 350,79 | |
| ПС1-54-БГ2П | 9,36 | 12,28 | 116,75 | 77,56 | 41,76 | | | | | 257,71 | 35,26 | 35,26 | 292,97 | 21,08 | | | | 21,08 | 3,84 | | | 3,84 | 12,57 | | 12,57 | 37,49 | 330,46 | |
| ПС1-54-БГ3 | 1,70 | 33,44 | 108,86 | 86,67 | 48,72 | 9,08 | | | | 288,47 | 32,26 | 32,26 | 320,73 | 18,82 | 3,02 | 10,18 | | 32,02 | 3,84 | 1,92 | | 5,76 | 12,57 | | 12,57 | 50,35 | 371,08 | |
| ПС1-54-БГ3П | | 33,44 | 106,10 | 91,79 | 48,72 | | | | | 280,05 | 33,21 | 33,21 | 313,26 | 21,08 | | | | 21,08 | 3,84 | | | 3,84 | 12,57 | | 12,57 | 37,49 | 350,75 | |
| ПС1-54-БГ4 | 3,40 | 16,80 | 134,99 | 86,67 | 41,76 | 18,16 | | | | 301,78 | 31,07 | 31,07 | 332,85 | 16,56 | 6,04 | 10,18 | | 32,78 | 3,84 | 1,92 | | 5,76 | 12,57 | | 12,57 | 51,11 | 383,96 | |
| ПС1-54-БГ4П | 1,70 | 16,80 | 132,23 | 91,79 | 41,76 | 9,08 | | | | 293,36 | 32,02 | 32,02 | 325,38 | 18,82 | 3,02 | | | 21,84 | 3,84 | | | 3,84 | 12,57 | | 12,57 | 38,25 | 363,63 | |
| ПС1-54-БГ5 | 3,40 | 19,07 | 115,90 | 108,27 | 41,76 | 52,51 | | | | 340,91 | 27,22 | 27,22 | 368,13 | 16,56 | 6,04 | | 11,64 | 34,24 | 3,84 | | 2,39 | 6,23 | 12,57 | | 12,57 | 53,04 | 421,17 | |
| ПС1-54-БГ5П | 1,70 | 19,07 | 113,14 | 113,39 | 41,76 | 43,43 | | | | 332,49 | 28,17 | 28,17 | 360,66 | 18,82 | 3,02 | | | 21,84 | 3,84 | | | 3,84 | 12,57 | | 12,57 | 38,25 | 398,91 | |
| ПС1-54-БГ6П | 3,40 | | 119,86 | | 41,76 | 68,70 | 23,00 | | | 316,74 | 35,62 | 35,62 | 352,36 | 16,56 | 6,04 | | 11,64 | 34,24 | 3,84 | | 2,39 | 6,23 | 12,57 | | 12,57 | 53,04 | 405,40 | |
| ПС1-54-БГ6П | | | 117,12 | | 55,68 | 68,70 | | | | 301,50 | 37,76 | 37,76 | 339,26 | 21,08 | | | | 21,08 | 3,84 | | | 3,84 | 12,57 | | 12,57 | 37,49 | 376,75 | |
| ПС1-60-БГ1 | 1,70 | 22,96 | 78,12 | 125,32 | 48,72 | 41,40 | 11,50 | | | 329,72 | 26,43 | 26,43 | 356,15 | 18,82 | 3,02 | 10,88 | | 32,72 | 3,84 | 2,40 | | 6,24 | | 18,36 | 18,36 | 57,32 | 413,47 | |
| ПС1-60-БГ1П | | 22,96 | 75,36 | 125,32 | 55,68 | 41,40 | | | | 320,72 | 27,38 | 27,38 | 348,10 | 21,08 | | | | 21,08 | 3,84 | | | 3,84 | | 18,36 | 18,36 | 43,28 | 391,38 | |
| ПС1-60-БГ2 | 1,70 | 34,41 | 91,47 | 125,32 | 48,72 | 41,40 | 11,50 | | | 354,52 | 31,04 | 31,04 | 385,56 | 18,82 | 3,02 | 10,88 | | 32,72 | 3,84 | 2,40 | | 6,24 | | 18,36 | 18,36 | 57,32 | 442,88 | |
| ПС1-60-БГ2П | | 34,41 | 88,71 | 125,32 | 55,68 | 41,40 | | | | 345,52 | 31,99 | 31,99 | 377,51 | 21,08 | | | | 21,08 | 3,84 | | | 3,84 | | 18,36 | 18,36 | 43,28 | 420,79 | |
| ПС1-60-БГ3 | 3,40 | 46,91 | 78,12 | 144,67 | 41,76 | 50,48 | 11,50 | | | 376,84 | 19,41 | 19,41 | 396,25 | 16,56 | 6,04 | 10,88 | | 33,48 | 3,84 | 2,40 | | 6,24 | | 18,36 | 18,36 | 58,08 | 454,33 | |
| ПС1-60-БГ3П | 1,70 | 46,91 | 75,36 | 144,67 | 48,72 | 50,48 | | | | 367,84 | 20,36 | 20,36 | 388,20 | 18,82 | 3,02 | | | 21,84 | 3,84 | | | 3,84 | | 18,36 | 18,36 | 44,04 | 432,24 | |
| ПС1-60-БГ4 | 3,40 | 20,73 | 109,06 | 125,32 | 68,04 | 50,48 | 11,50 | | | 388,50 | 27,74 | 27,74 | 416,24 | 16,56 | 6,04 | 10,88 | | 33,48 | 3,84 | 2,40 | | 6,24 | | 18,36 | 18,36 | 58,08 | 474,32 | |
| ПС1-60-БГ4П | 1,70 | 20,73 | 106,30 | 125,32 | 94,97 | 50,48 | | | | 379,50 | 28,69 | 28,69 | 408,19 | 18,82 | 3,02 | | | 21,84 | 3,84 | | | 3,84 | | 18,36 | 18,36 | 44,04 | 452,23 | |
| ПС1-60-БГ5 | 3,40 | 23,00 | 88,62 | 166,76 | 41,76 | 82,80 | 23,00 | | | 430,66 | 23,19 | 23,19 | 453,85 | 16,56 | 6,04 | 10,88 | | 33,48 | 3,84 | 2,40 | | 6,24 | | 18,36 | 18,36 | 58,08 | 511,93 | |
| ПС1-60-БГ5П | 1,70 | 23,00 | 84,16 | 166,76 | 48,72 | 82,80 | 11,50 | | | 421,66 | 24,14 | 24,14 | 445,80 | 18,82 | 3,02 | | | 21,84 | 3,84 | | | 3,84 | | 18,36 | 18,36 | 44,04 | 489,84 | |
| ПС1-60-БГ6 | 3,40 | 23,97 | 86,92 | 125,32 | 106,89 | 41,40 | 64,00 | 14,20 | | 466,10 | 23,19 | 23,19 | 489,29 | 16,56 | 6,04 | | 12,44 | 35,04 | 3,84 | | 2,98 | 6,82 | | 18,36 | 18,36 | 60,22 | 549,51 | |
| ПС1-60-БГ6П | 1,70 | 23,97 | 84,16 | 125,32 | 113,85 | 41,40 | 52,50 | 14,20 | | 457,10 | 24,14 | 24,14 | 481,24 | 18,82 | 3,02 | | | 21,84 | 3,84 | | | 3,84 | | 18,36 | 18,36 | 44,04 | 525,28 | |
| ПС1-60-БВ1 | 3,40 | 18,84 | 97,42 | 147,94 | 41,76 | | 105,00 | 28,40 | | 442,76 | 24,31 | 24,31 | 467,07 | 16,56 | 6,04 | | 12,44 | 35,04 | 3,84 | | 2,98 | 6,82 | | 18,36 | 18,36 | 60,22 | 527,29 | |
| ПС1-60-БВ1П | 3,40 | 18,84 | 94,66 | 147,94 | 41,76 | 18,16 | 105,00 | | | 429,76 | 24,07 | 24,07 | 453,83 | 16,56 | 6,04 | | | 22,60 | 3,84 | | | 3,84 | | 18,36 | 18,36 | 44,80 | 498,63 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | Всего | Прокат марки | | Арматура класса | | | | Всего | |
| | A-III | | | | | | | | | Bp-I | | Вст3кп2 | | A-III | | Ac-II | | | |
| | ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | | ГОСТ 6727-80 | | ГОСТ 19903-74* | ГОСТ 5781-82 | | | | | | |
| | ф8 | ф10 | ф12 | ф14 | ф16 | ф18 | ф20 | ф22 | Итого | ф5 | Итого | δ=6 | Итого | ф8 | Итого | ф10 | ф12 | Итого | | |
| ПС2-24-КГ1 | 22,76 | 7,12 | | | | | | | 36,88 | 11,9 | 11,9 | 48,78 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 7,57 | 56,35 |
| ПС2-24-КГ2 | 34,86 | 7,12 | | | | | | | 41,98 | 13,13 | 13,13 | 55,11 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 7,57 | 62,68 |
| ПС2-24-КГ3 | 34,28 | 7,12 | 19,35 | | | | | | 60,75 | 11,9 | 11,9 | 72,65 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 7,57 | 80,22 |
| ПС2-24-КВ1 | 3,72 | 47,72 | | | | | | | 51,44 | 11,9 | 11,9 | 63,34 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 7,57 | 70,91 |
| ПС2-24-КВ2 | 33,15 | 7,12 | 19,35 | | | | | | 59,62 | 11,9 | 11,9 | 71,52 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 1,77 | | 1,77 | 7,57 | 79,09 |
| ПС2-24-КГ1У | 22,76 | 14,24 | | | | | | | 44,0 | 12,68 | 12,68 | 56,68 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 1,77 | | 1,77 | 13,37 | 70,05 |
| ПС2-24-КГ2У | 34,86 | 14,24 | | | | | | | 49,1 | 13,91 | 13,91 | 63,01 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 1,77 | | 1,77 | 13,37 | 76,38 |
| ПС2-24-КГ3У | 34,28 | 14,24 | 19,35 | | | | | | 67,87 | 12,68 | 12,68 | 80,55 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 1,77 | | 1,77 | 13,37 | 93,92 |
| ПС2-24-КВ1У | 3,72 | 54,84 | | | | | | | 58,56 | 12,68 | 12,68 | 71,24 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 1,77 | | 1,77 | 13,37 | 84,61 |
| ПС2-24-КВ2У | 33,15 | 14,24 | 19,35 | | | | | | 66,74 | 12,68 | 12,68 | 79,42 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 1,77 | | 1,77 | 13,37 | 92,79 |
| ПС2-30-КГ1 | 6,75 | 65,36 | | | | | | | 72,11 | 15,06 | 15,06 | 87,17 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 8,74 | 95,91 |
| ПС2-30-КГ2 | 13,5 | 65,36 | | | | | | | 78,86 | 16,7 | 16,7 | 95,56 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 8,74 | 104,30 |
| ПС2-30-КГ3 | 11,27 | 65,36 | | 26,25 | | | | | 102,88 | 15,06 | 15,06 | 117,94 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 8,74 | 126,68 |
| ПС2-30-КГ4 | 6,75 | 74,16 | | | | 61,5 | | | 142,41 | 15,06 | 15,06 | 157,47 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 8,74 | 166,21 |
| ПС2-30-КВ1 | 9,04 | 65,36 | 38,7 | | | | | | 113,1 | 13,42 | 13,42 | 126,52 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 8,74 | 135,26 |
| ПС2-30-КВ2 | | 74,16 | | | | 61,5 | | | 135,66 | 13,42 | 13,42 | 149,08 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | | 2,94 | 2,94 | 8,74 | 157,82 |
| ПС2-30-КГ1У | 6,75 | 79,6 | | | | | | | 86,35 | 16,62 | 16,62 | 102,97 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | | 2,94 | 2,94 | 20,34 | 123,31 |
| ПС2-30-КГ2У | 13,5 | 79,6 | | | | | | | 93,1 | 18,26 | 18,26 | 111,36 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | | 2,94 | 2,94 | 20,34 | 131,70 |
| ПС2-30-КГ3У | 11,27 | 79,6 | | 26,25 | | | | | 117,12 | 16,62 | 16,62 | 133,74 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | | 2,94 | 2,94 | 20,34 | 154,08 |
| ПС2-30-КГ4У | 6,75 | 88,4 | | | | 61,5 | | | 156,65 | 16,62 | 16,62 | 173,27 | 14,6 | 14,6 | 3,84 | 3,84 | | 2,94 | 2,94 | 21,38 | 194,65 |
| ПС2-30-КВ1У | 9,04 | 79,6 | 38,7 | | | | | | 127,34 | 14,98 | 14,98 | 142,32 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | | 2,94 | 2,94 | 20,34 | 162,66 |
| ПС2-30-КВ2У | | 88,4 | | | | 61,5 | | | 149,9 | 14,98 | 14,98 | 164,88 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | | 2,94 | 2,94 | 20,34 | 185,22 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | | Всего | Прокат марки | | Арматура класса | | | | Всего | |
| | A-III | | | | | | | | | | Bp-I | | Вст3кп2 | | A-III | | Ac-II | | | |
| | ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | | | ГОСТ 6727-80 | | ГОСТ 19903-74* | | ГОСТ 5781-82 | | | | | |
| | ф8 | ф10 | ф12 | ф14 | ф16 | ф18 | ф20 | ф22 | Итого | ф5 | Итого | | δ=6 | Итого | ф8 | Итого | ф14 | ф16 | Итого | |
| ПС2-36-КГ1 | 3,39 | 77,2 | 19,35 | | | | | | 99,94 | 16,92 | 16,92 | 116,86 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 4,71 | | 4,71 | 10,51 | 127,37 |
| ПС2-36-КГ2 | 6,78 | 77,2 | 38,7 | | | | | | 122,68 | 16,92 | 16,92 | 139,6 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 4,71 | | 4,71 | 10,51 | 150,11 |
| ПС2-36-КГ3 | 3,39 | 86,0 | 19,35 | | 48,45 | | | | 157,19 | 16,92 | 16,92 | 174,11 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 4,71 | | 4,71 | 10,51 | 184,62 |
| ПС2-36-КГ4 | 3,39 | 87,76 | 19,35 | | | | 87,0 | | 197,5 | 16,92 | 16,92 | 214,42 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 4,71 | | 4,71 | 10,51 | 224,93 |
| ПС2-36-КВ1 | | 94,8 | | | 96,9 | | | | 191,7 | 16,92 | 16,92 | 208,62 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 4,71 | | 4,71 | 10,51 | 219,13 |
| ПС2-36-КВ2 | | 86,0 | | | 41,4 | | | | 127,4 | 16,92 | 16,92 | 144,32 | 4,52 | 4,52 | 1,28 | 1,28 | 4,71 | | 4,71 | 10,51 | 154,83 |
| ПС2-36-КГ1У | 3,39 | 91,44 | 19,35 | | | | | | 114,18 | 18,48 | 18,48 | 132,66 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | 4,71 | | 4,71 | 22,11 | 154,77 |
| ПС2-36-КГ2У | 6,78 | 91,44 | 38,7 | | | | | | 136,92 | 18,48 | 18,48 | 155,4 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | 4,71 | | 4,71 | 22,11 | 177,51 |
| ПС2-36-КГ3У | 3,39 | 100,24 | 19,35 | | 48,45 | | | | 171,43 | 18,48 | 18,48 | 189,91 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | 4,71 | | 4,71 | 22,11 | 212,02 |
| ПС2-36-КГ4У | 3,39 | 102,0 | 19,35 | | | | 87,0 | | 211,74 | 18,48 | 18,48 | 230,22 | 14,6 | 14,6 | 3,84 | 3,84 | 4,71 | | 4,71 | 23,15 | 253,37 |
| ПС2-36-КВ1У | | 109,04 | | | 96,9 | | | | 205,94 | 18,48 | 18,48 | 224,42 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | 4,71 | | 4,71 | 22,11 | 246,53 |
| ПС2-36-КВ2У | | 100,24 | | | 41,4 | | | | 141,64 | 18,48 | 18,48 | 160,12 | 13,56 | 13,56 | 3,84 | 3,84 | 4,71 | | 4,71 | 22,11 | 182,23 |
| ПС2-42-КГ1 | 8,64 | 63,92 | 76,47 | | | | | | 149,03 | 17,92 | 17,92 | 166,95 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 17,99 | 184,94 |
| ПС2-42-КГ2 | 8,64 | 77,27 | 76,47 | | | | | | 162,38 | 19,97 | 19,97 | 182,35 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 17,99 | 200,34 |
| ПС2-42-КГ3 | 17,28 | 45,92 | 132,46 | | | | | | 195,66 | 16,02 | 16,02 | 211,68 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 17,99 | 229,67 |
| ПС2-42-КГ4 | 17,28 | 45,92 | 76,47 | 76,03 | | | | | 215,7 | 16,02 | 16,02 | 231,72 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 17,99 | 249,71 |
| ПС2-42-КГ5 | 8,64 | 55,55 | 76,47 | | 113,02 | | | | 253,68 | 15,34 | 15,34 | 269,02 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 17,99 | 287,01 |
| ПС2-42-КВ1 | 17,28 | 45,92 | 20,48 | 152,06 | | | | | 235,74 | 15,72 | 15,72 | 251,46 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 17,99 | 269,45 |
| ПС2-42-КВ2 | 5,25 | 68,3 | 20,48 | 54,82 | | 61,5 | | | 210,35 | 17,24 | 17,24 | 227,59 | 10,08 | 10,08 | 2,56 | 2,56 | | 6,39 | 6,39 | 19,03 | 246,62 |
| ПС2-42-КГ1У | 8,64 | 63,92 | 96,95 | | | | | | 169,51 | 19,48 | 19,48 | 188,99 | 18,08 | 18,08 | 5,12 | 5,12 | | 6,39 | 6,39 | 29,59 | 218,58 |
| ПС2-42-КГ2У | 8,64 | 77,27 | 96,95 | | | | | | 182,86 | 21,53 | 21,53 | 204,39 | 18,08 | 18,08 | 5,12 | 5,12 | | 6,39 | 6,39 | 29,59 | 233,98 |
| ПС2-42-КГ3У | 17,28 | 45,92 | 152,94 | | | | | | 216,14 | 17,58 | 17,58 | 233,72 | 18,08 | 18,08 | 5,12 | 5,12 | | 6,39 | 6,39 | 29,59 | 263,31 |
| ПС2-42-КГ4У | 17,28 | 45,92 | 96,95 | 76,03 | | | | | 236,18 | 17,58 | 17,58 | 253,76 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | | 6,39 | 6,39 | 30,63 | 284,39 |
| ПС2-42-КГ5У | 8,64 | 55,55 | 96,95 | | 113,02 | | | | 274,16 | 17,2 | 17,2 | 291,36 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | | 6,39 | 6,39 | 30,63 | 321,99 |
| ПС2-42-КВ1У | 17,28 | 45,92 | 40,96 | 152,06 | | | | | 256,22 | 17,41 | 17,41 | 273,63 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | | 6,39 | 6,39 | 30,63 | 304,26 |
| ПС2-42-КВ2У | 5,25 | 68,3 | 40,96 | 54,82 | | 61,5 | | | 230,83 | 18,93 | 18,93 | 249,76 | 20,16 | 20,16 | 5,12 | 5,12 | | 6,39 | 6,39 | 31,67 | 281,43 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3900 1-10 1-1-РС

Лист 8

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | Всего | | Прокат марки | | Арматура класса | | | | Всего | |
| | A-III | | | | | | | | | | Вр-I | ВСт.3кп2 | | A-III | | Ас-II | | | |
| | ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | | | ГОСТ 6727-80 | ГОСТ 19903-74* | | ГОСТ 5781-82 | | | | | |
| | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф18 | Ф20 | Ф22 | Итого | | Ф5 Итого | δ=6 | Итого | Ф8 | Итого | Ф18 | Ф20 | Итого | |
| ПС2-48-КП1 | | 86,72 | 20,48 | | 121,64 | | | | 228,84 | 249,8 | 20,96 20,96 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 9,0 | | 9,0 | 20,6 | 270,40 |
| ПС2-48-КП2 | | 100,07 | 20,48 | | 121,64 | | | | 242,19 | 264,9 | 22,71 22,71 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 9,0 | | 9,0 | 20,6 | 285,5 |
| ПС2-48-КП3 | 9,77 | 65,32 | 85,07 | | 121,64 | | | | 281,8 | 300,18 | 18,38 18,38 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 9,0 | | 9,0 | 20,6 | 320,78 |
| ПС2-48-КП4 | 9,77 | 65,32 | 20,48 | 87,93 | 121,64 | | | | 305,14 | 323,52 | 18,38 18,38 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 9,0 | | 9,0 | 20,6 | 344,12 |
| ПС2-48-КП5 | | 79,68 | 20,48 | | 250,33 | | | | 350,49 | 368,49 | 18,0 18,0 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 9,0 | | 9,0 | 20,6 | 389,09 |
| ПС2-48-КП6 | | 80,54 | 20,48 | | 121,64 | 180,34 | | | 403,0 | 420,62 | 17,62 17,62 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 9,0 | | 9,0 | 20,6 | 441,22 |
| ПС2-48-КВ1 | | 81,4 | 20,48 | | 173,64 | 141,0 | | | 416,52 | 433,76 | 17,24 17,24 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 9,0 | | 9,0 | 20,6 | 454,36 |
| ПС2-48-КП1У | | 86,72 | 40,96 | | 121,64 | | | | 249,32 | 271,84 | 22,52 22,52 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | 9,0 | | 9,0 | 33,24 | 305,08 |
| ПС2-48-КП2У | | 100,07 | 40,96 | | 121,64 | | | | 262,67 | 286,94 | 24,27 24,27 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | 9,0 | | 9,0 | 33,24 | 320,18 |
| ПС2-48-КП3У | 9,77 | 65,32 | 105,55 | | 121,64 | | | | 302,28 | 322,22 | 19,94 19,94 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | 9,0 | | 9,0 | 33,24 | 355,46 |
| ПС2-48-КП4У | 9,77 | 65,32 | 40,96 | 87,93 | 121,64 | | | | 325,62 | 345,56 | 19,94 19,94 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | 9,0 | | 9,0 | 33,24 | 378,80 |
| ПС2-48-КП5У | | 79,68 | 40,96 | | 250,33 | | | | 370,97 | 390,53 | 19,56 19,56 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | 9,0 | | 9,0 | 33,24 | 423,77 |
| ПС2-48-КП6У | | 80,54 | 40,96 | | 121,64 | 180,34 | | | 423,48 | 442,66 | 19,18 19,18 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | 9,0 | | 9,0 | 33,24 | 475,90 |
| ПС2-48-КВ1У | | 81,4 | 40,96 | | 173,64 | 141,0 | | | 437,0 | 455,8 | 18,8 18,8 | 19,12 | 19,12 | 5,12 | 5,12 | 9,0 | | 9,0 | 33,24 | 489,04 |
| ПС2-54-КП1 | | 97,82 | | 27,84 | 130,57 | | | | 256,23 | 279,01 | 22,78 22,78 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 12,57 | 12,57 | 24,17 | 303,18 |
| ПС2-54-КП2 | | 116,72 | | 27,84 | 130,57 | | | | 275,13 | 300,78 | 25,65 25,65 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 12,57 | 12,57 | 24,17 | 324,95 |
| ПС2-54-КП3 | 11,95 | 73,16 | 77,53 | 27,84 | 130,57 | | | | 321,05 | 341,17 | 20,12 20,12 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 12,57 | 12,57 | 24,17 | 365,34 |
| ПС2-54-КП4 | 11,95 | 73,16 | | 133,2 | 130,57 | | | | 348,88 | 369,0 | 20,12 20,12 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 12,57 | 12,57 | 24,17 | 393,17 |
| ПС2-54-КП5 | | 89,14 | | 27,84 | 219,27 | 70,5 | | | 406,75 | 426,49 | 19,74 19,74 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | | 12,57 | 12,57 | 24,17 | 450,66 |
| ПС2-54-КП6 | | 88,26 | | 27,84 | 130,57 | 120,64 | 87,0 | | 454,31 | 473,67 | 19,36 19,36 | 10,08 | 10,08 | 2,56 | 2,56 | | 12,57 | 12,57 | 25,21 | 498,88 |
| ПС2-54-КВ1 | | 82,96 | | 27,84 | | 364,28 | | | 475,08 | 493,68 | 18,6 18,6 | 10,08 | 10,08 | 2,56 | 2,56 | | 12,57 | 12,57 | 25,21 | 518,89 |
| ПС2-54-КП1У | | 97,82 | | 55,68 | 130,57 | | | | 284,07 | 308,41 | 24,34 24,34 | 18,08 | 18,08 | 5,12 | 5,12 | | 12,57 | 12,57 | 35,77 | 344,18 |
| ПС2-54-КП2У | | 116,72 | | 55,68 | 130,57 | | | | 302,97 | 330,18 | 27,21 27,21 | 18,08 | 18,08 | 5,12 | 5,12 | | 12,57 | 12,57 | 35,77 | 365,95 |
| ПС2-54-КП3У | 11,95 | 73,16 | 77,53 | 55,68 | 130,57 | | | | 348,89 | 370,57 | 21,68 21,68 | 18,08 | 18,08 | 5,12 | 5,12 | | 12,57 | 12,57 | 35,77 | 406,34 |
| ПС2-54-КП4У | 11,95 | 73,16 | | 161,04 | 130,57 | | | | 376,72 | 398,4 | 21,68 21,68 | 18,08 | 18,08 | 5,12 | 5,12 | | 12,57 | 12,57 | 35,77 | 434,17 |
| ПС2-54-КП5У | | 89,14 | | 55,68 | 219,27 | 70,5 | | | 434,59 | 455,89 | 21,3 21,3 | 18,08 | 18,08 | 5,12 | 5,12 | | 12,57 | 12,57 | 35,77 | 491,66 |
| ПС2-54-КП6У | | 88,26 | | 55,68 | 130,57 | 120,64 | 87,0 | | 482,15 | 503,07 | 20,92 20,92 | 20,16 | 20,16 | 5,12 | 5,12 | | 12,57 | 12,57 | 37,85 | 540,92 |
| ПС2-54-КВ1У | | 82,96 | | 55,68 | | 364,28 | | | 502,92 | 523,08 | 20,16 20,16 | 20,16 | 20,16 | 5,12 | 5,12 | | 12,57 | 12,57 | 37,85 | 560,93 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | Всего | Изделия закладные | | | | | | | Всего | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | | | Прокат марки | | Арматура класса | | | | | | |
| | A-III | | | | | | | | | Bp-I | | | Вст 3 кп 2 | | A-III | | Ac-II | | | | |
| | ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | | ГОСТ 6727-80 | | | ГОСТ 19903-74* | | ГОСТ 5781-82 | | | | | | |
| | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф18 | Ф20 | Ф22 | Итого | Ф5 | Итого | | δ=6 | Итого | Ф8 | Итого | Ф22 | | Итого | | |
| ПС2-60-КП1 | | 104,48 | | 27,84 | | 201,94 | | | 334,26 | 25,59 | 25,59 | 359,85 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 29,96 | 389,81 |
| ПС2-60-КП2 | | 126,23 | | 27,84 | | 201,94 | | | 356,01 | 28,87 | 28,87 | 384,88 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 29,96 | 414,84 |
| ПС2-60-КП3 | 11,95 | 76,42 | 82,37 | 27,84 | | 201,94 | | | 400,52 | 22,55 | 22,55 | 423,07 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 29,96 | 453,03 |
| ПС2-60-КП4 | 11,95 | 76,42 | | 139,84 | | 201,94 | | | 430,15 | 22,55 | 22,55 | 452,7 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 29,96 | 482,66 |
| ПС2-60-КП5 | | 94,18 | | 27,84 | 152,83 | 201,94 | | | 476,79 | 22,17 | 22,17 | 498,96 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 29,96 | 528,92 |
| ПС2-60-КП6 | | 91,52 | | 27,84 | | 403,88 | | | 523,24 | 21,79 | 21,79 | 545,03 | 9,04 | 9,04 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 29,96 | 574,99 |
| ПС2-60-КП7 | | 94,04 | | 27,84 | | 201,94 | 259,56 | | 583,38 | 21,41 | 21,41 | 604,79 | 10,08 | 10,08 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 31,0 | 635,79 |
| ПС2-60-КП8 | | 68,72 | 36,33 | 27,84 | | 201,94 | | 313,97 | 648,8 | 21,41 | 21,41 | 670,21 | 10,08 | 10,08 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 31,0 | 701,21 |
| ПС2-60 КВ1 | | 96,56 | | 27,84 | | | 519,12 | | 643,52 | 21,03 | 21,03 | 664,55 | 10,08 | 10,08 | 2,56 | 2,56 | 18,36 | | 18,36 | 31,0 | 695,55 |
| ПС2-60-КП1У | | 104,48 | | 69,6 | | 201,94 | | | 376,02 | 27,93 | 27,93 | 403,95 | 24,68 | 24,68 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 49,44 | 453,39 |
| ПС2-60-КП2У | | 126,23 | | 69,6 | | 201,94 | | | 397,77 | 31,21 | 31,21 | 428,98 | 24,68 | 24,68 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 49,44 | 478,42 |
| ПС2-60-КП3У | 11,95 | 76,42 | 82,37 | 69,6 | | 201,94 | | | 442,28 | 24,89 | 24,89 | 467,17 | 24,68 | 24,68 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 49,44 | 516,61 |
| ПС2-60-КП4У | 11,95 | 76,42 | | 181,6 | | 201,94 | | | 471,91 | 24,89 | 24,89 | 496,8 | 24,68 | 24,68 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 49,44 | 546,24 |
| ПС2-60-КП5У | | 94,18 | | 69,6 | 152,83 | 201,94 | | | 518,55 | 24,51 | 24,51 | 543,06 | 24,68 | 24,68 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 49,44 | 592,50 |
| ПС2-60-КП6У | | 91,52 | | 69,6 | | 403,88 | | | 565,0 | 24,13 | 24,13 | 589,13 | 24,68 | 24,68 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 49,44 | 638,57 |
| ПС2-60-КП7У | | 94,04 | | 69,6 | | 201,94 | 259,56 | | 625,14 | 23,75 | 23,75 | 648,89 | 25,72 | 25,72 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 50,48 | 699,37 |
| ПС2-60-КП8У | | 68,72 | 36,33 | 69,6 | | 201,94 | | 313,97 | 690,56 | 23,75 | 23,75 | 714,31 | 25,72 | 25,72 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 50,48 | 764,79 |
| ПС2-60-КВ1У | | 96,56 | | 69,6 | | | 519,12 | | 685,28 | 23,37 | 23,37 | 708,65 | 25,72 | 25,72 | 6,4 | 6,4 | 18,36 | | 18,36 | 50,48 | 759,13 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№